
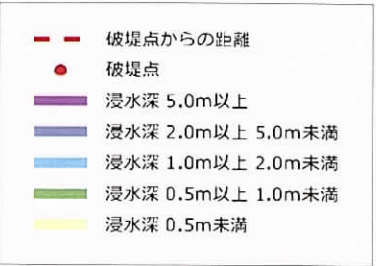


ため池 浸水想定区域図（迫池）

上毛町

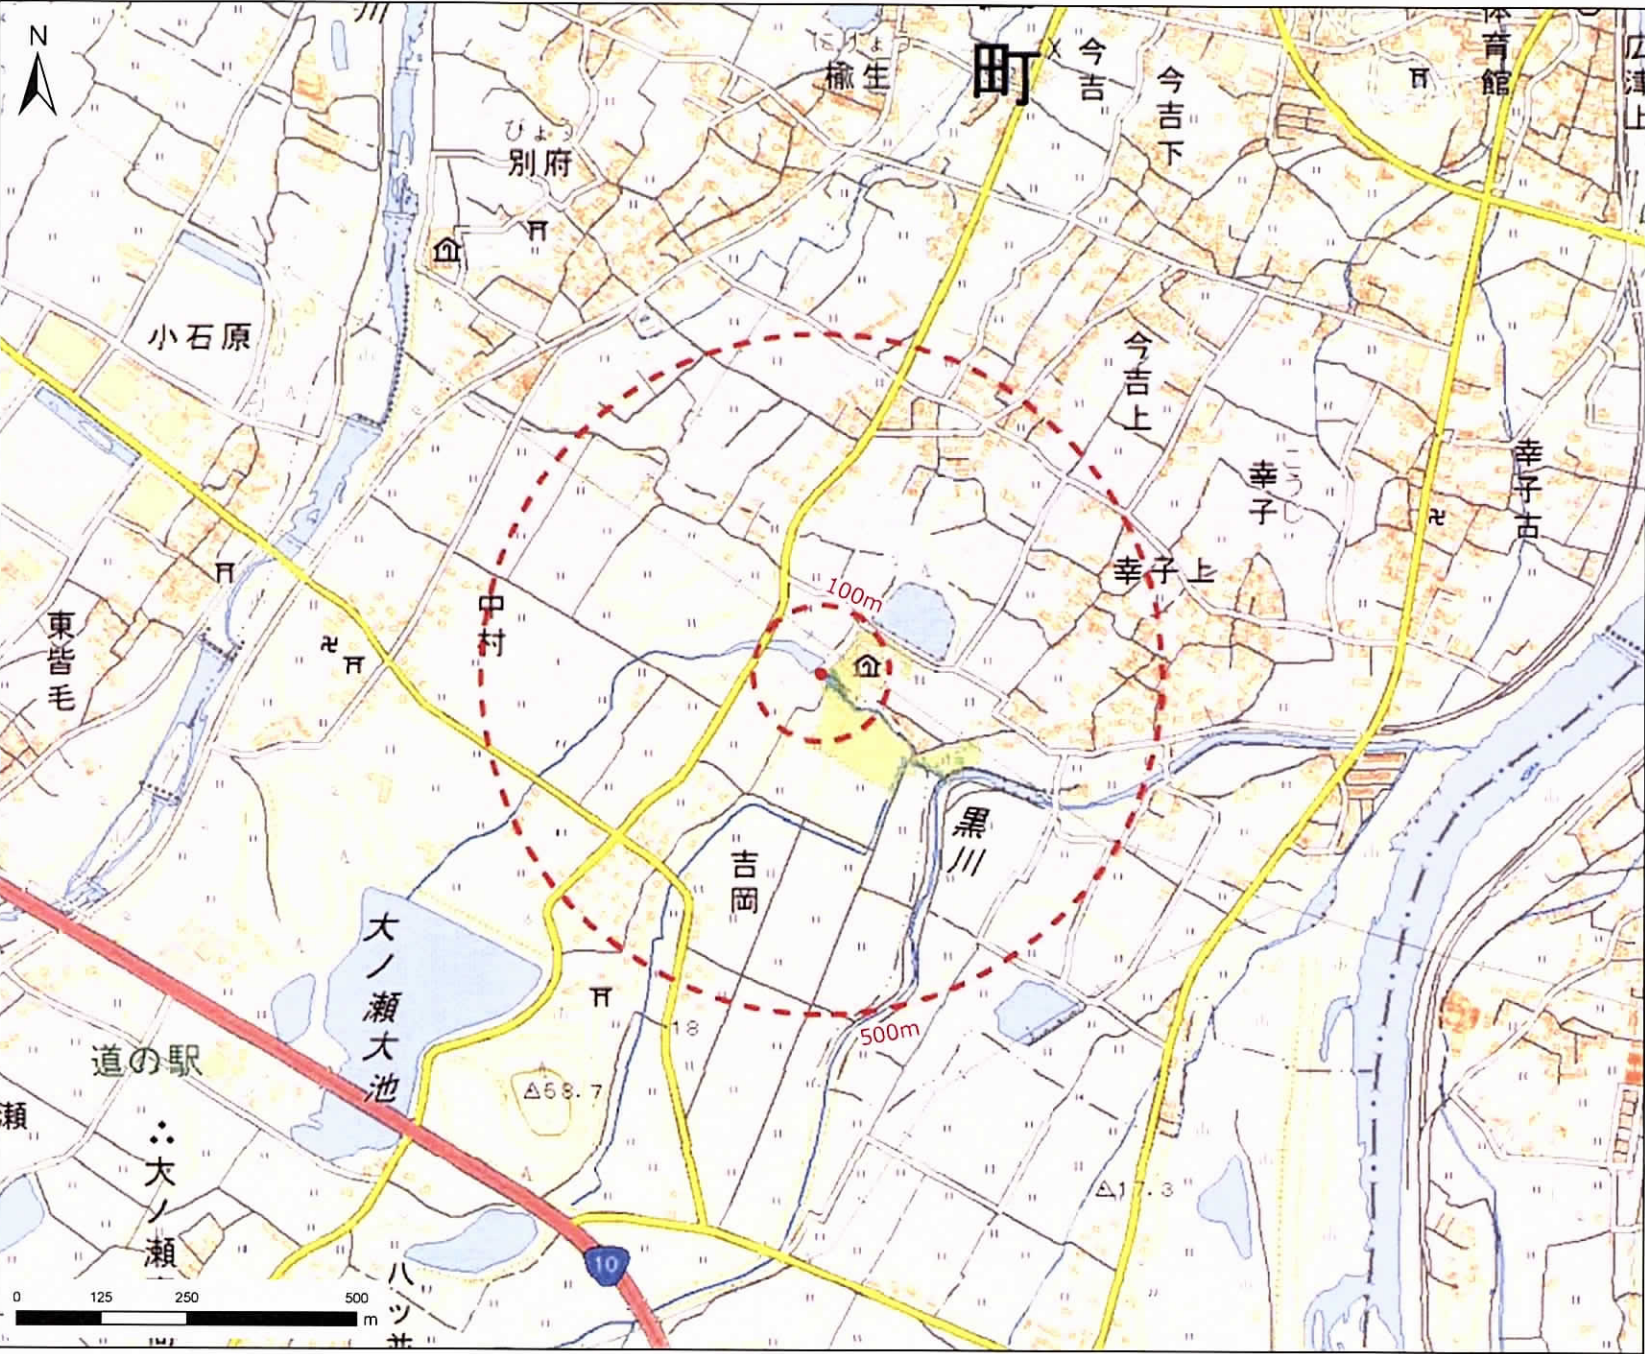

- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。


ため池位置図の番号 上毛町 A3 (1)

堤 高	4.00 m
総 貯 水 量	2,000 m ³
解 析 時 間	60 分

平成30年度作成

「この地図は、国土院院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情複、第799号）」

ため池 浸水想定区域図（岩木新池）

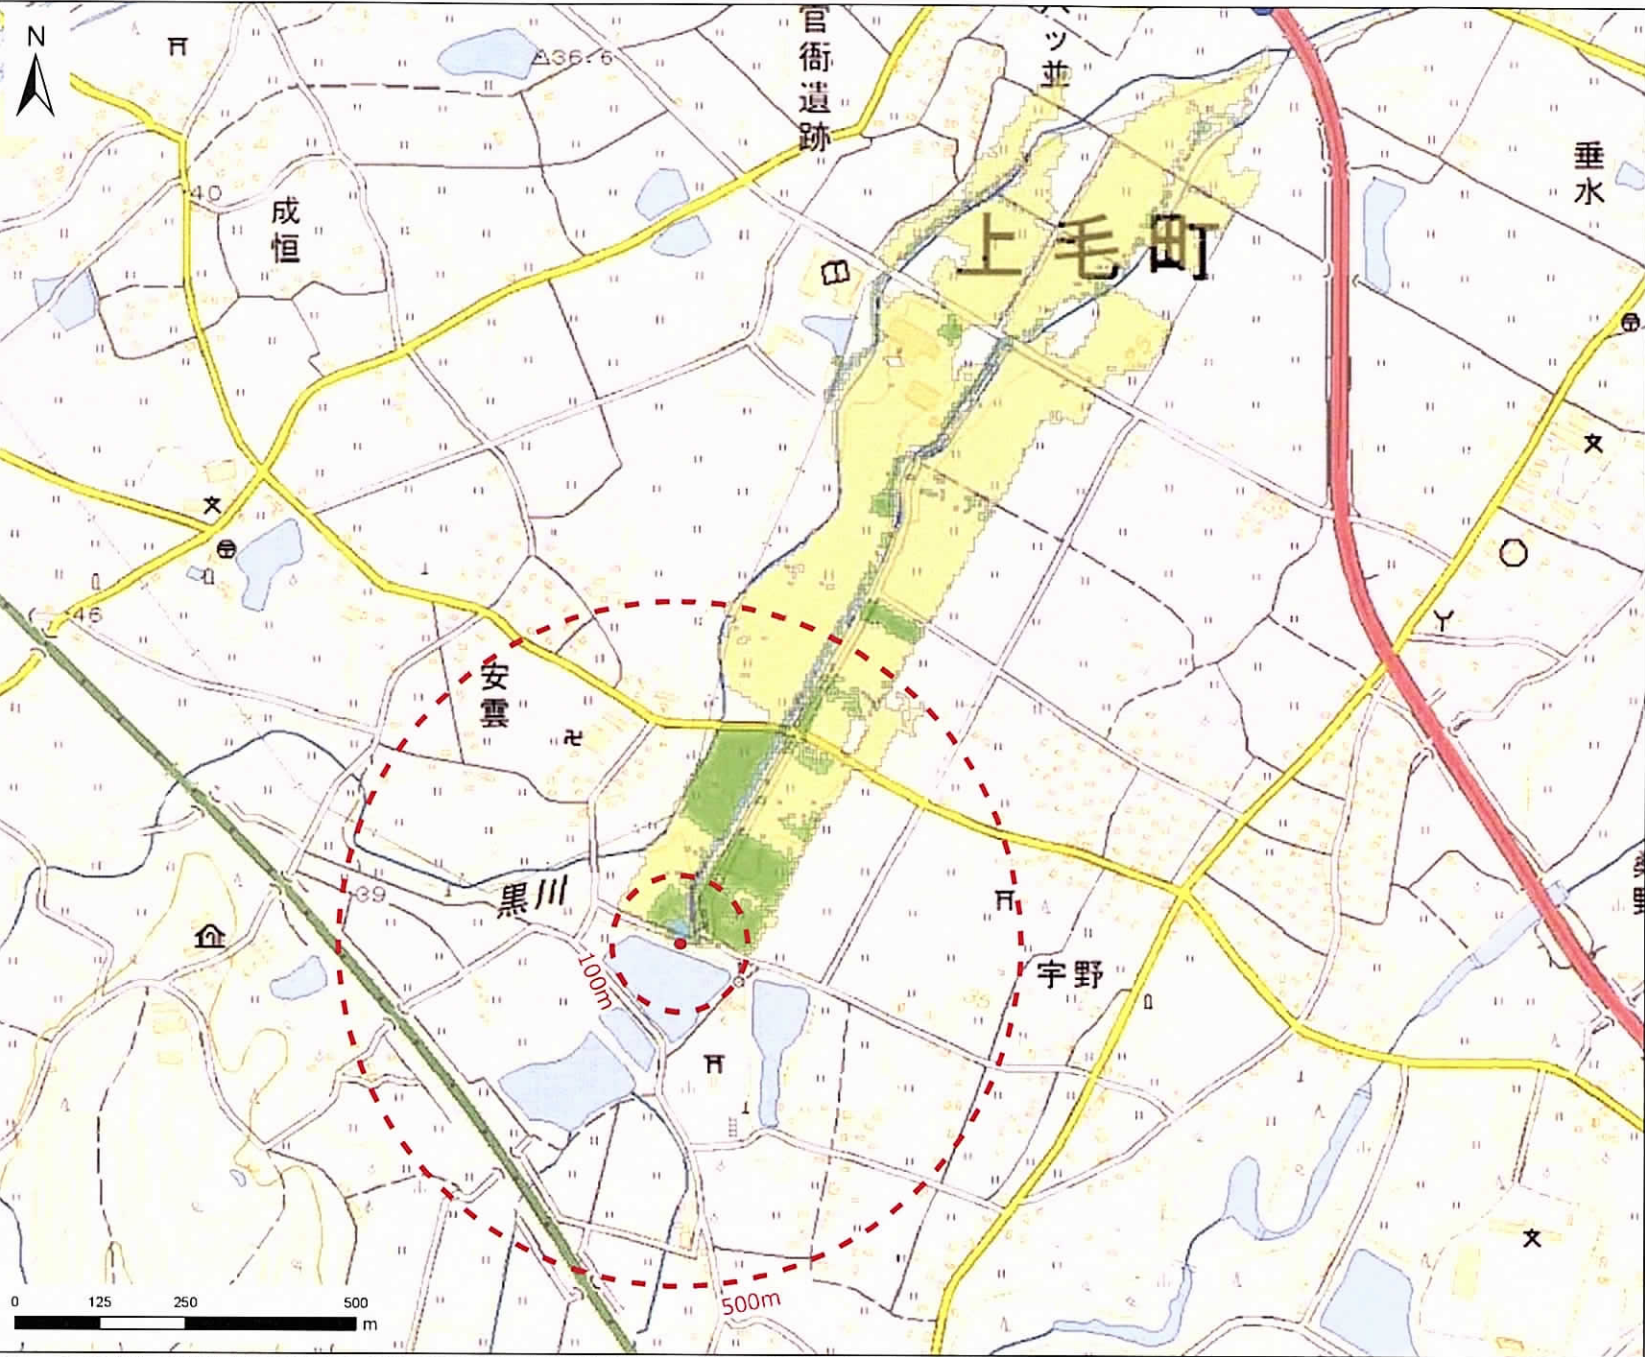

上毛町



- この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- 浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- 降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- 該当のため池以外からの氾濫は想定していません。


ため池位置図の番号 上毛町 B3(21)

堤 高	5.5 m
総 貯 水 量	40,000 m ³
解 析 時 間	60分

平成30年度作成

平成29年度 ため池氾濫解析

岩木大池(築上郡上毛町)

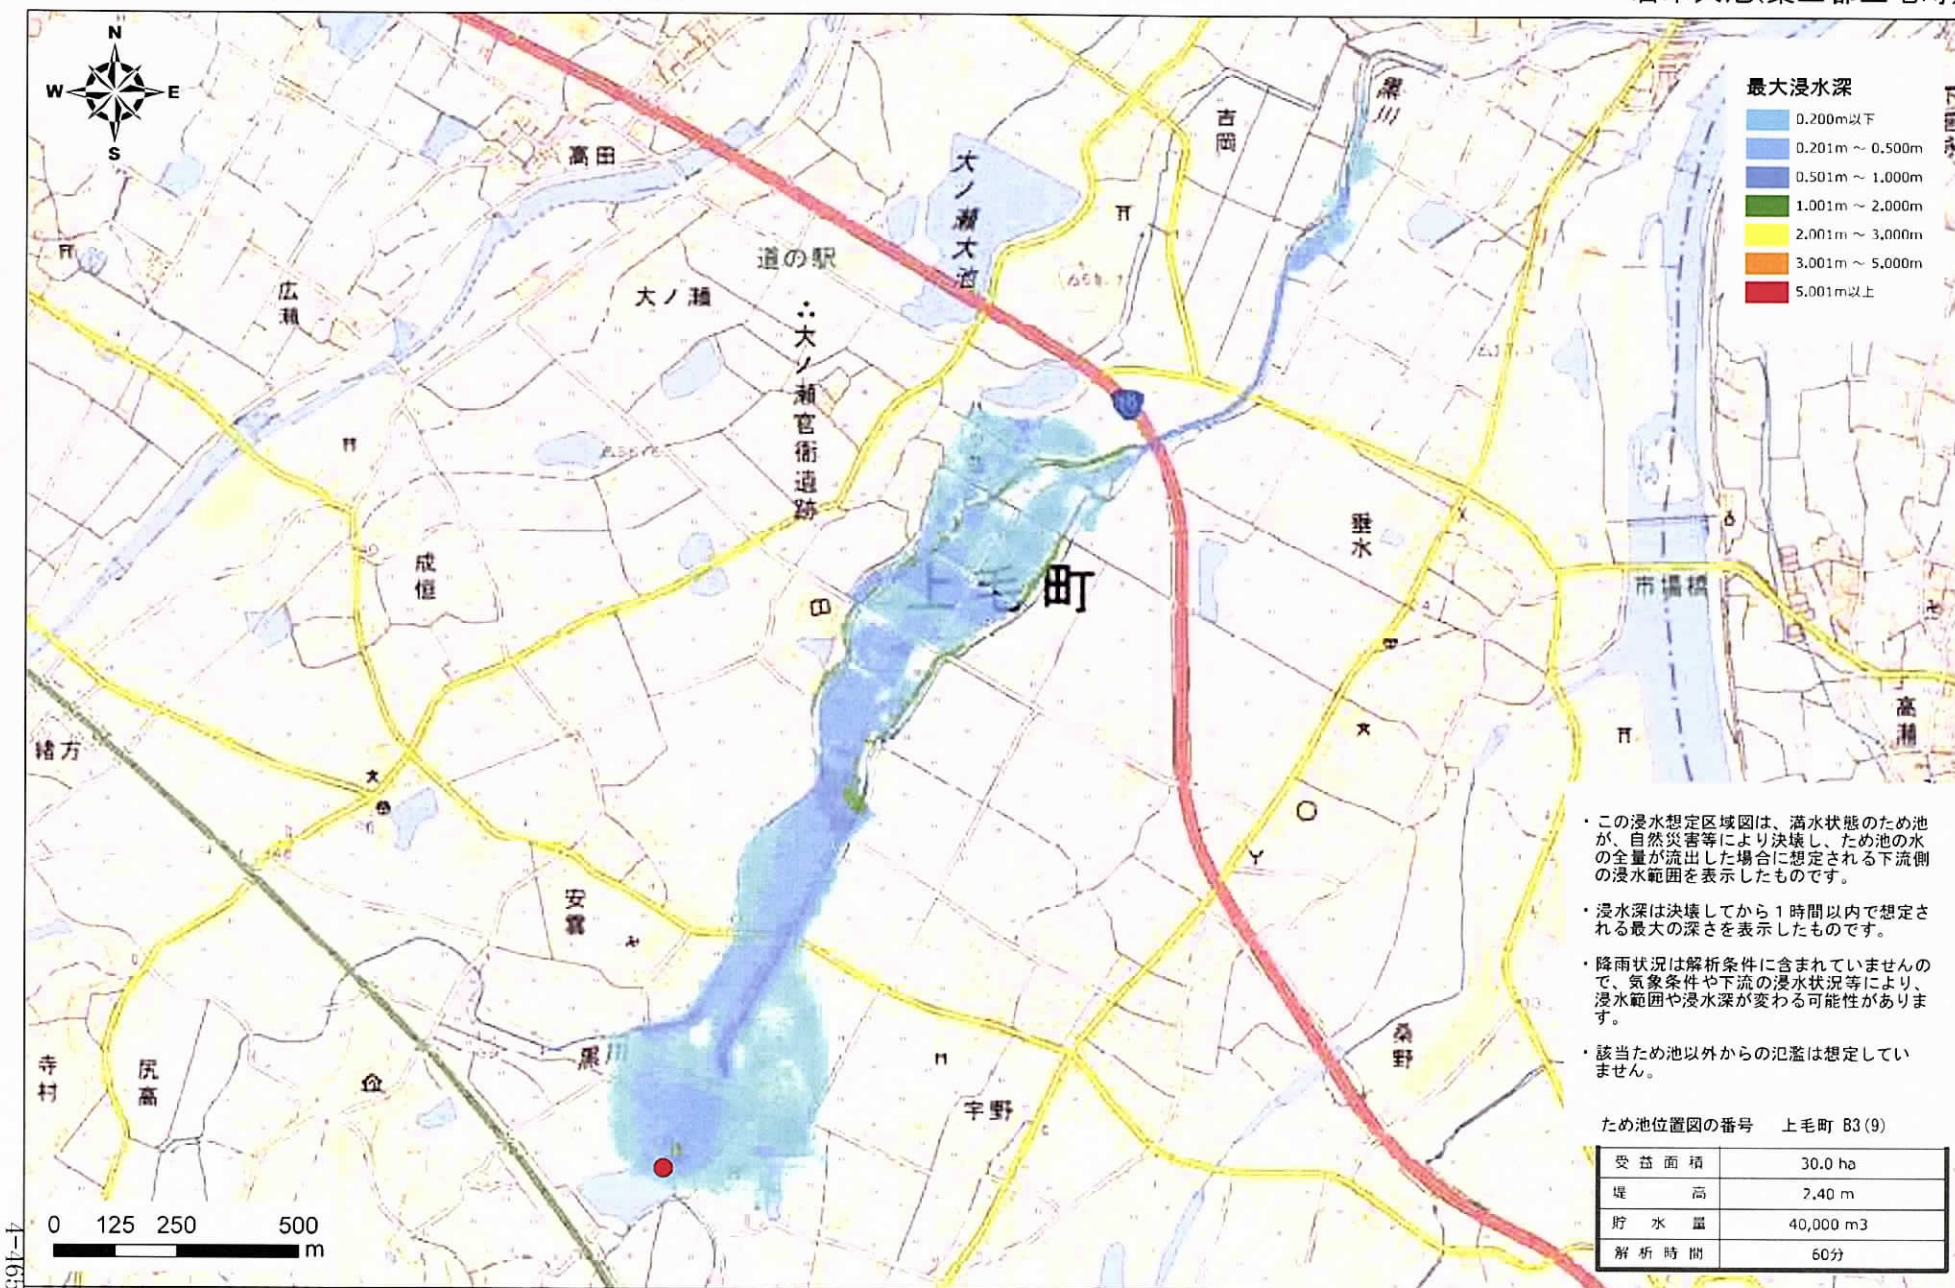

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。(承認番号 令元情複、第799号)」

平成29年度 ため池氾濫解析



菰池(築上郡上毛町)



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。(承認番号 令元情複、第799号)」

ため池 浸水想定区域図（桑野池）

上毛町

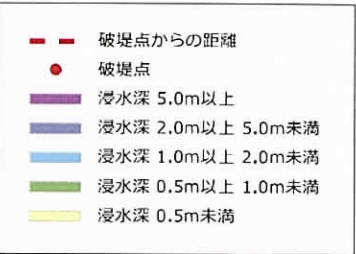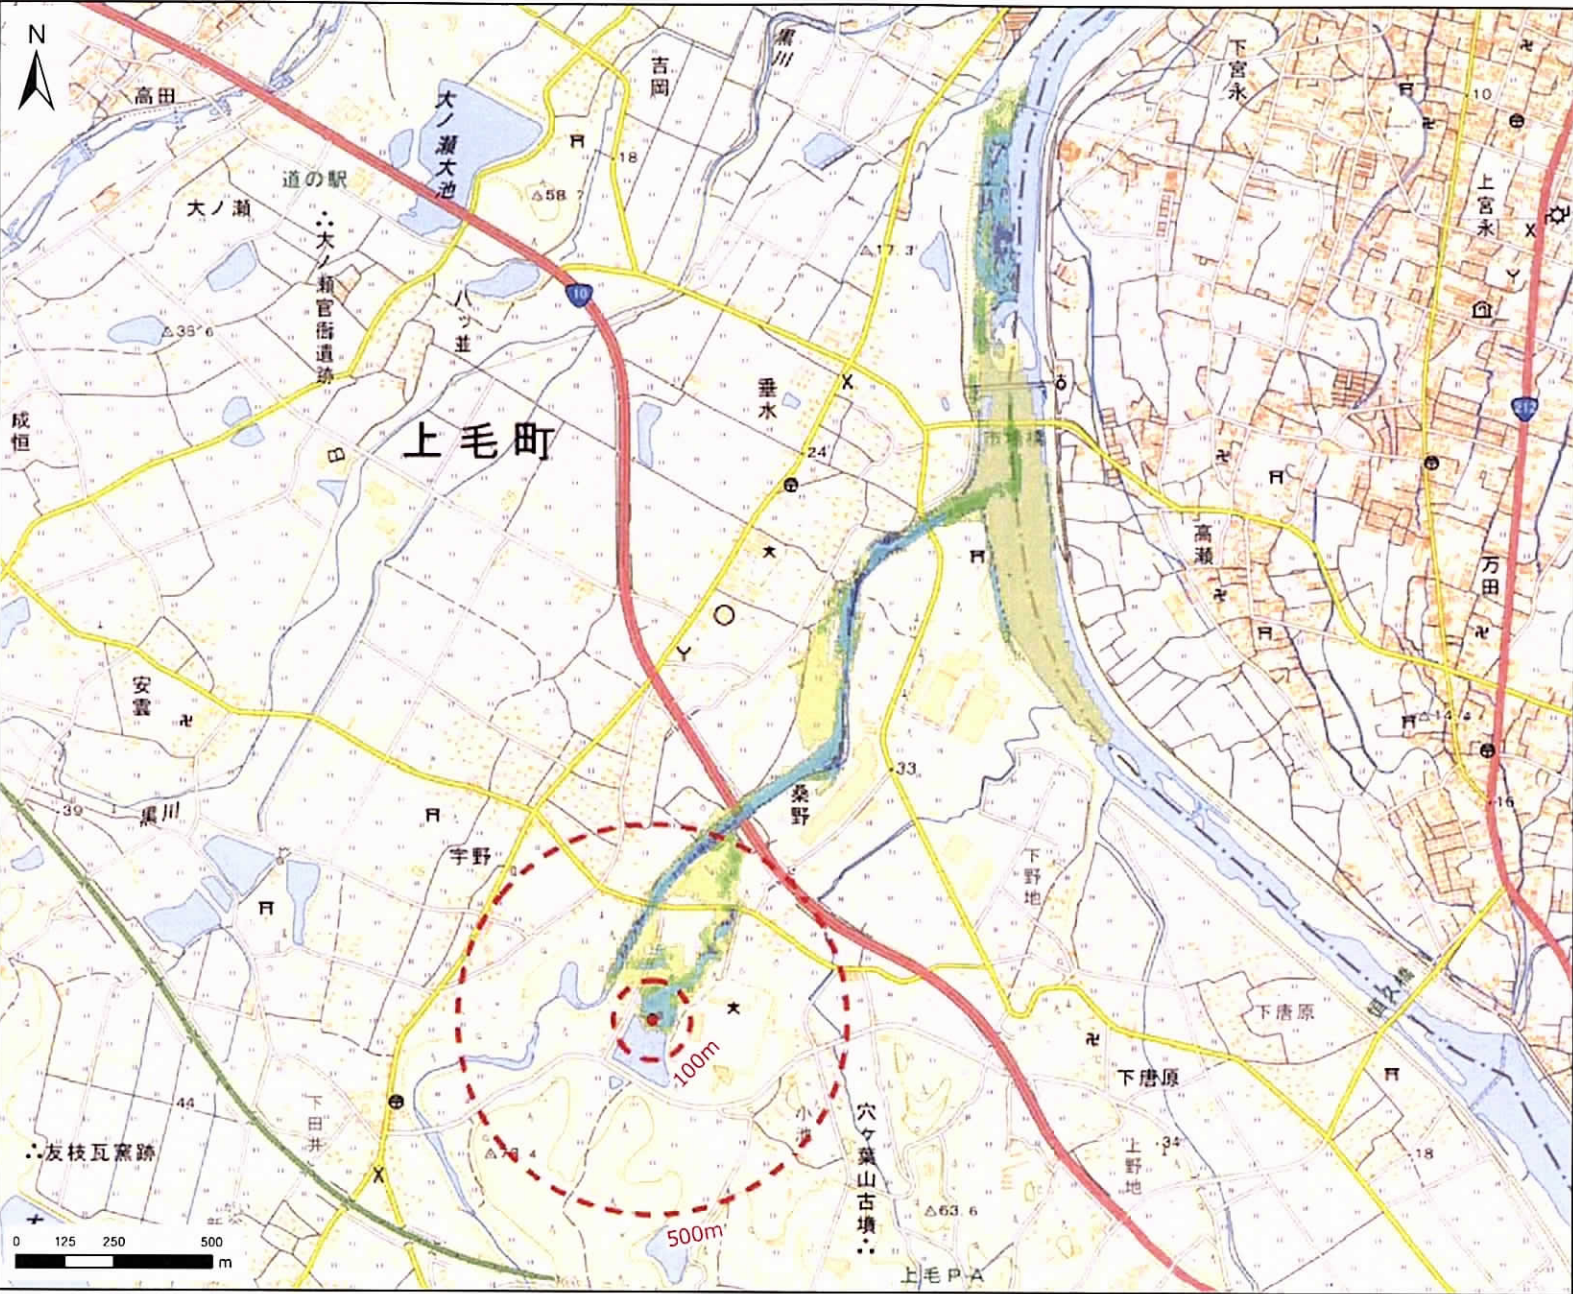

- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 上毛町 B3 (2)



堤 高	6.50 m
総 貯 水 量	84,000 m ³
解 析 時 間	60 分

令和元年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情標、第799号）」

ため池 浸水想定区域図（大ノ瀬大池）

上毛町

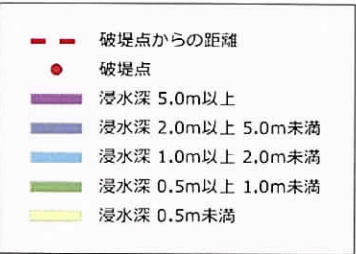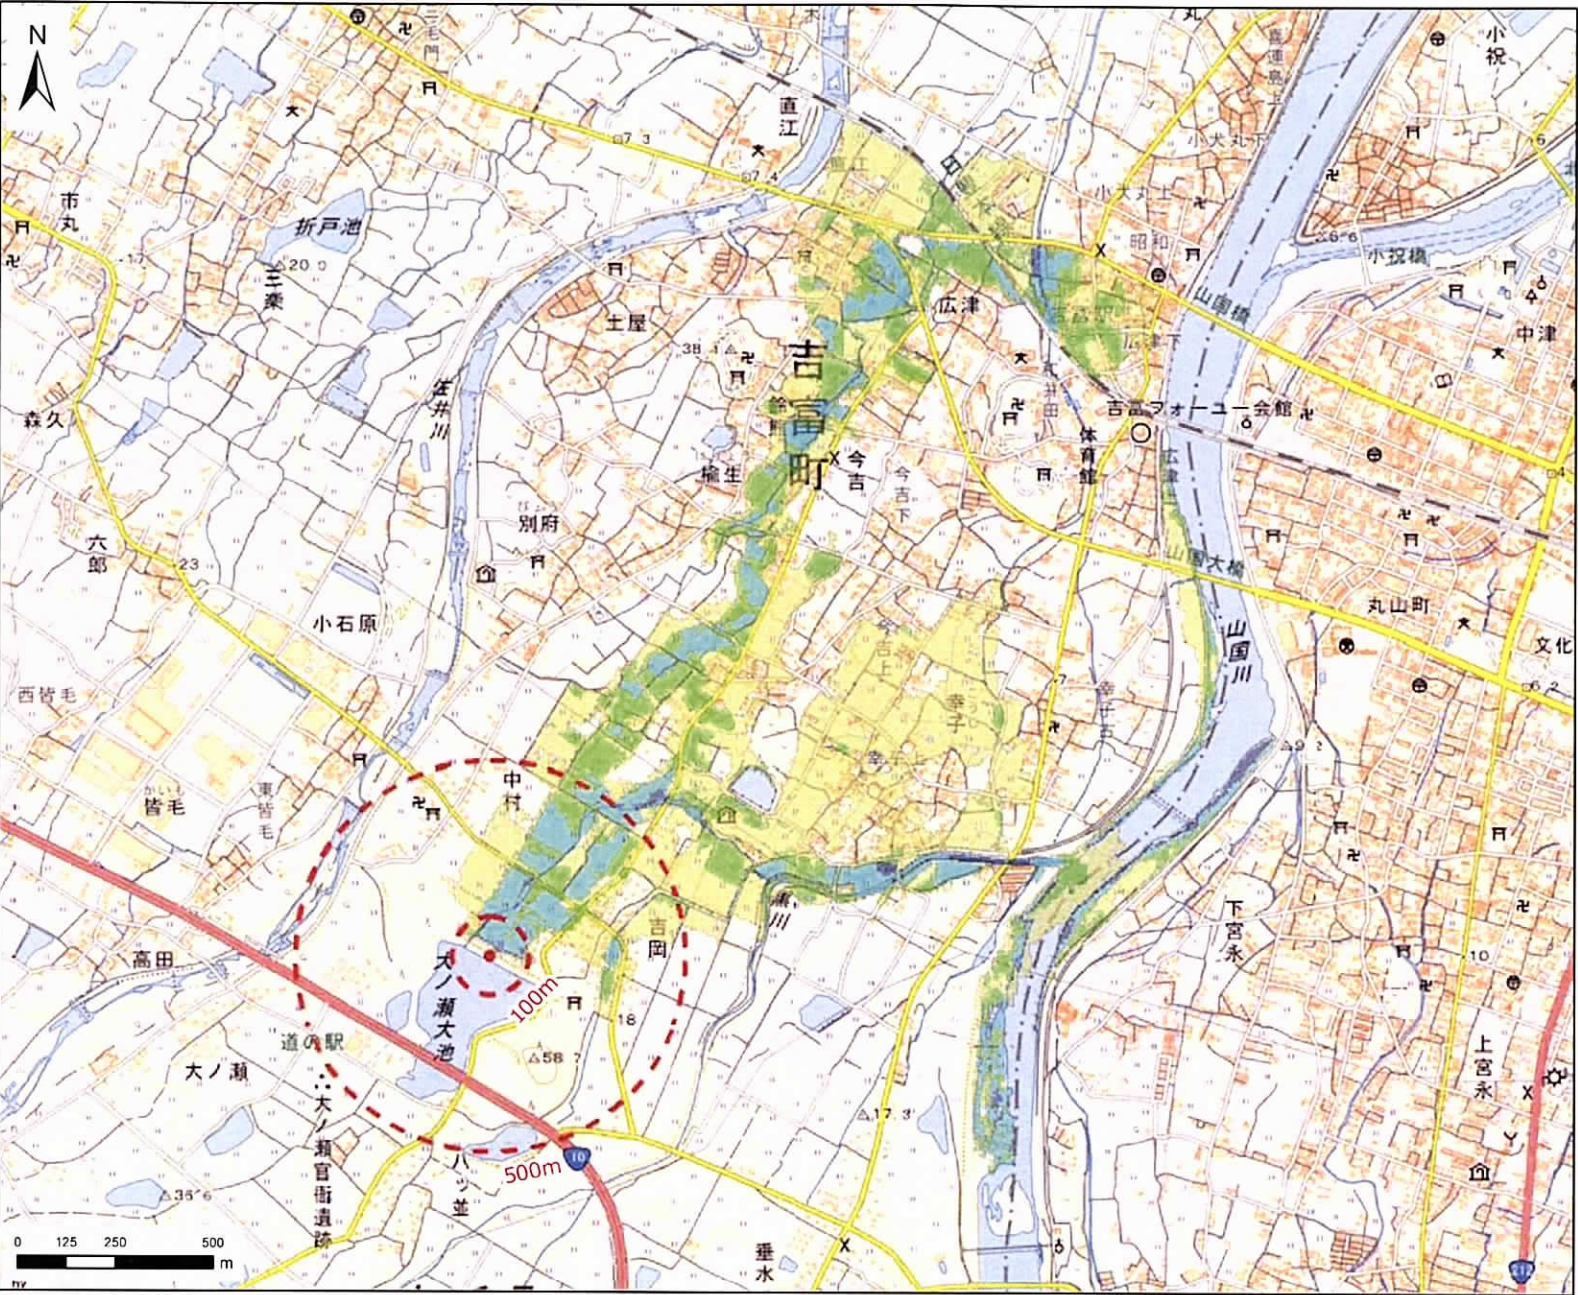

- この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が出た場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- 浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- 降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- 該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 上毛町 A3 (2)


堤 高	6.90 m
総 貯 水 量	320,000 m ³
解 析 時 間	60 分

令和元年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情標、第799号）」

ため池 浸水想定区域図（矢方乙池）

上毛町

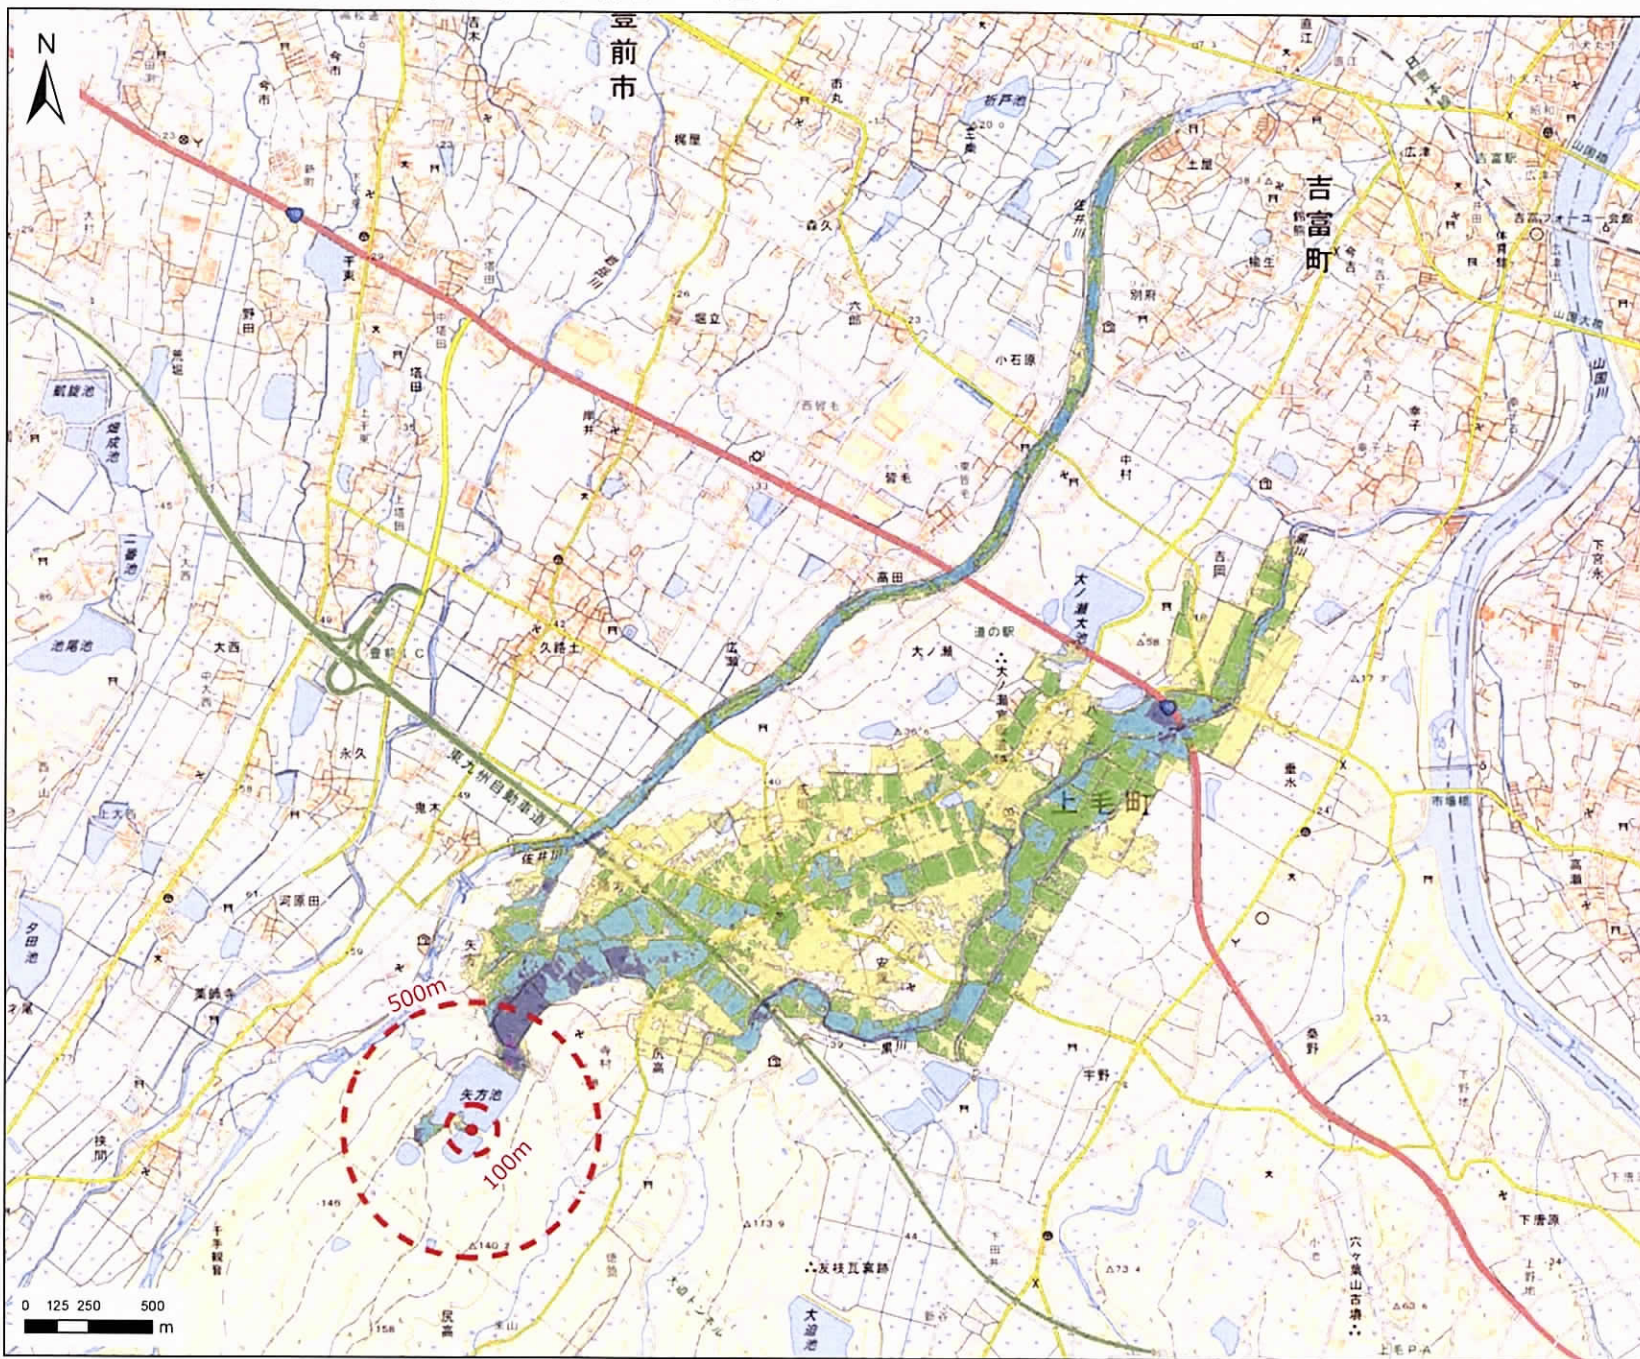

- 破堤点からの距離
- 破堤点
- 浸水深 5.0m以上
- 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
- 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
- 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
- 浸水深 0.5m未満

- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が出た場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。


ため池位置図の番号 上毛町 B2 (2)

堤 高	8.60 m
総 貯 水 量	85,000 m ³
解 析 時 間	60 分

令和元年度作成

ため池 浸水想定区域図（矢方丙池）

上毛町

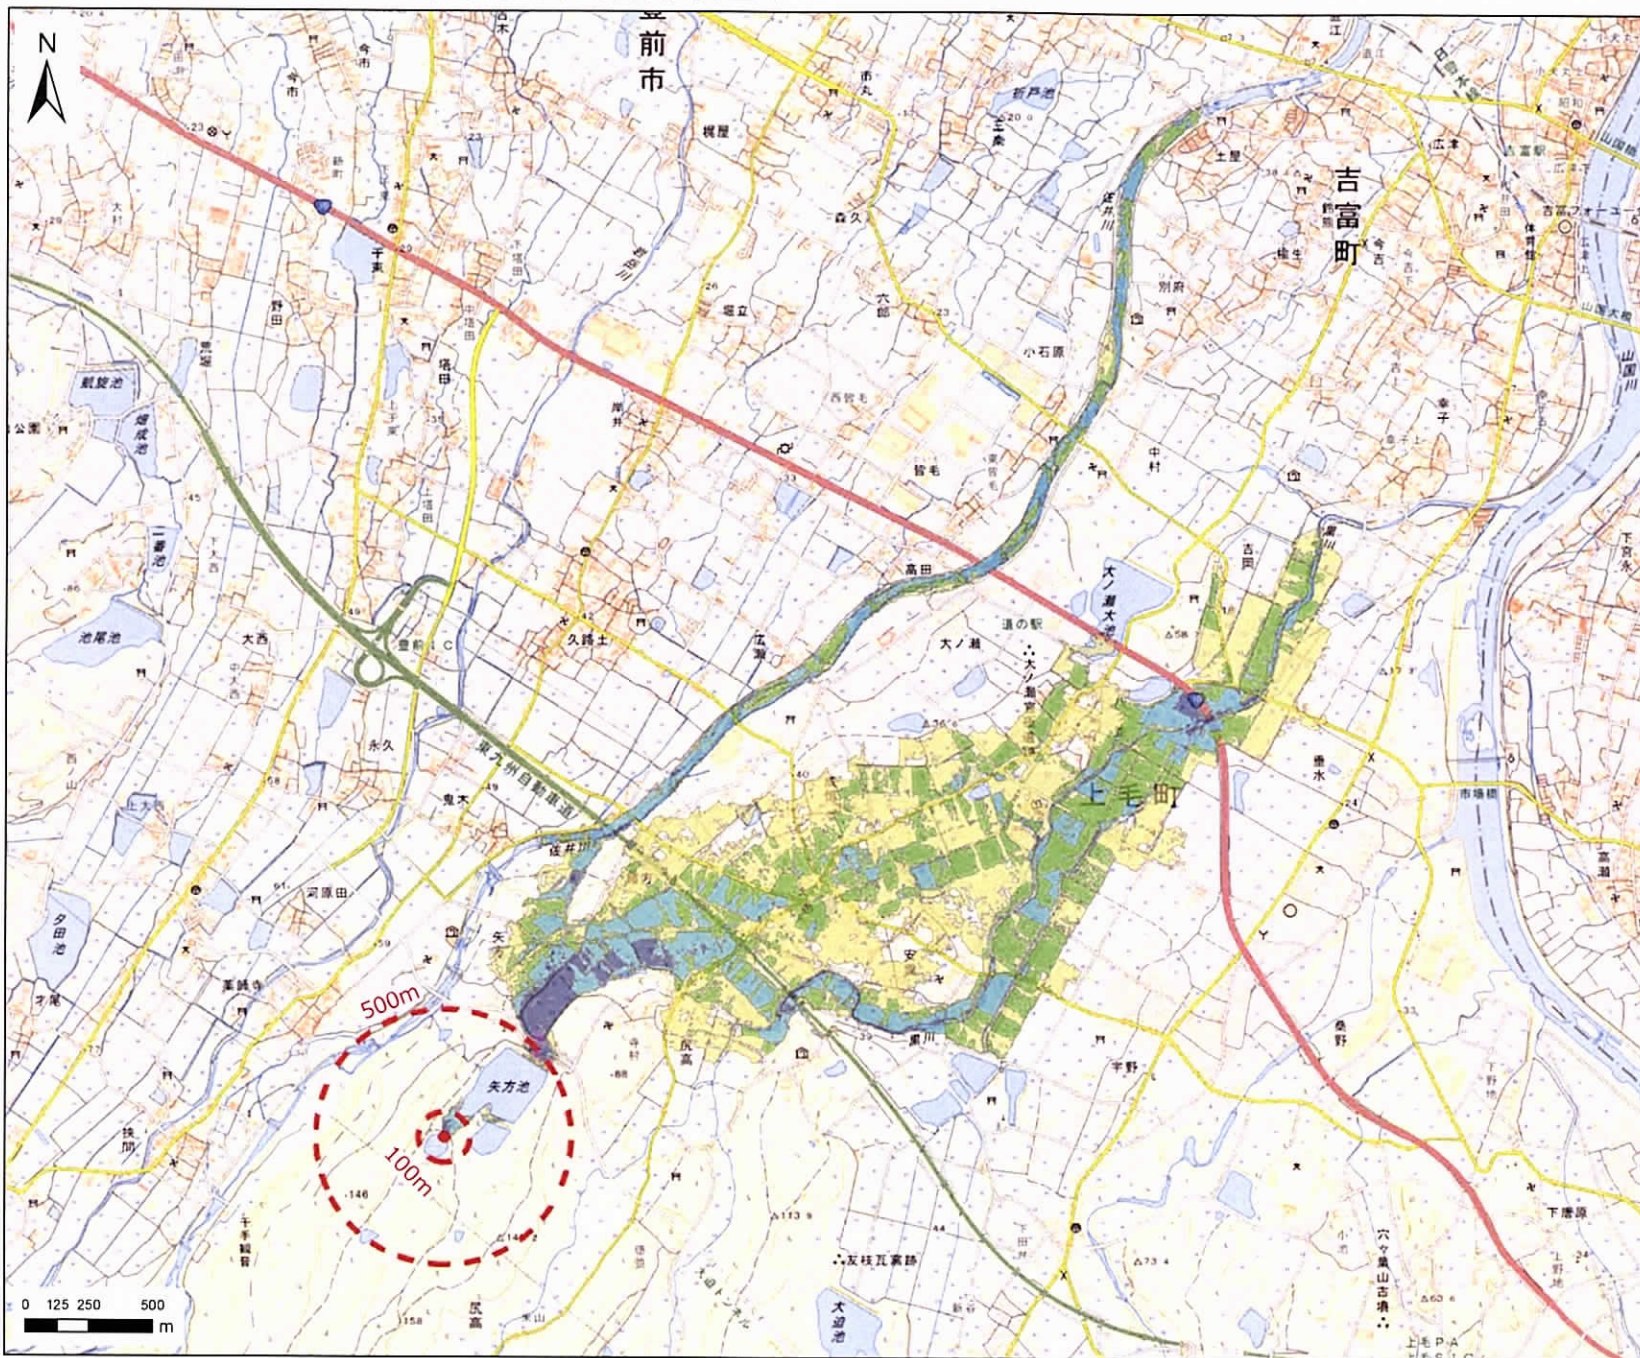

- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。


ため池位置図の番号 上毛町 B2 (6)

堤 高	8.30 m
総貯水量	46,000 m ³
解析時間	60 分

令和元年度作成

平成29年度 ため池氾濫解析

ハツ並新池(築上郡上毛町)

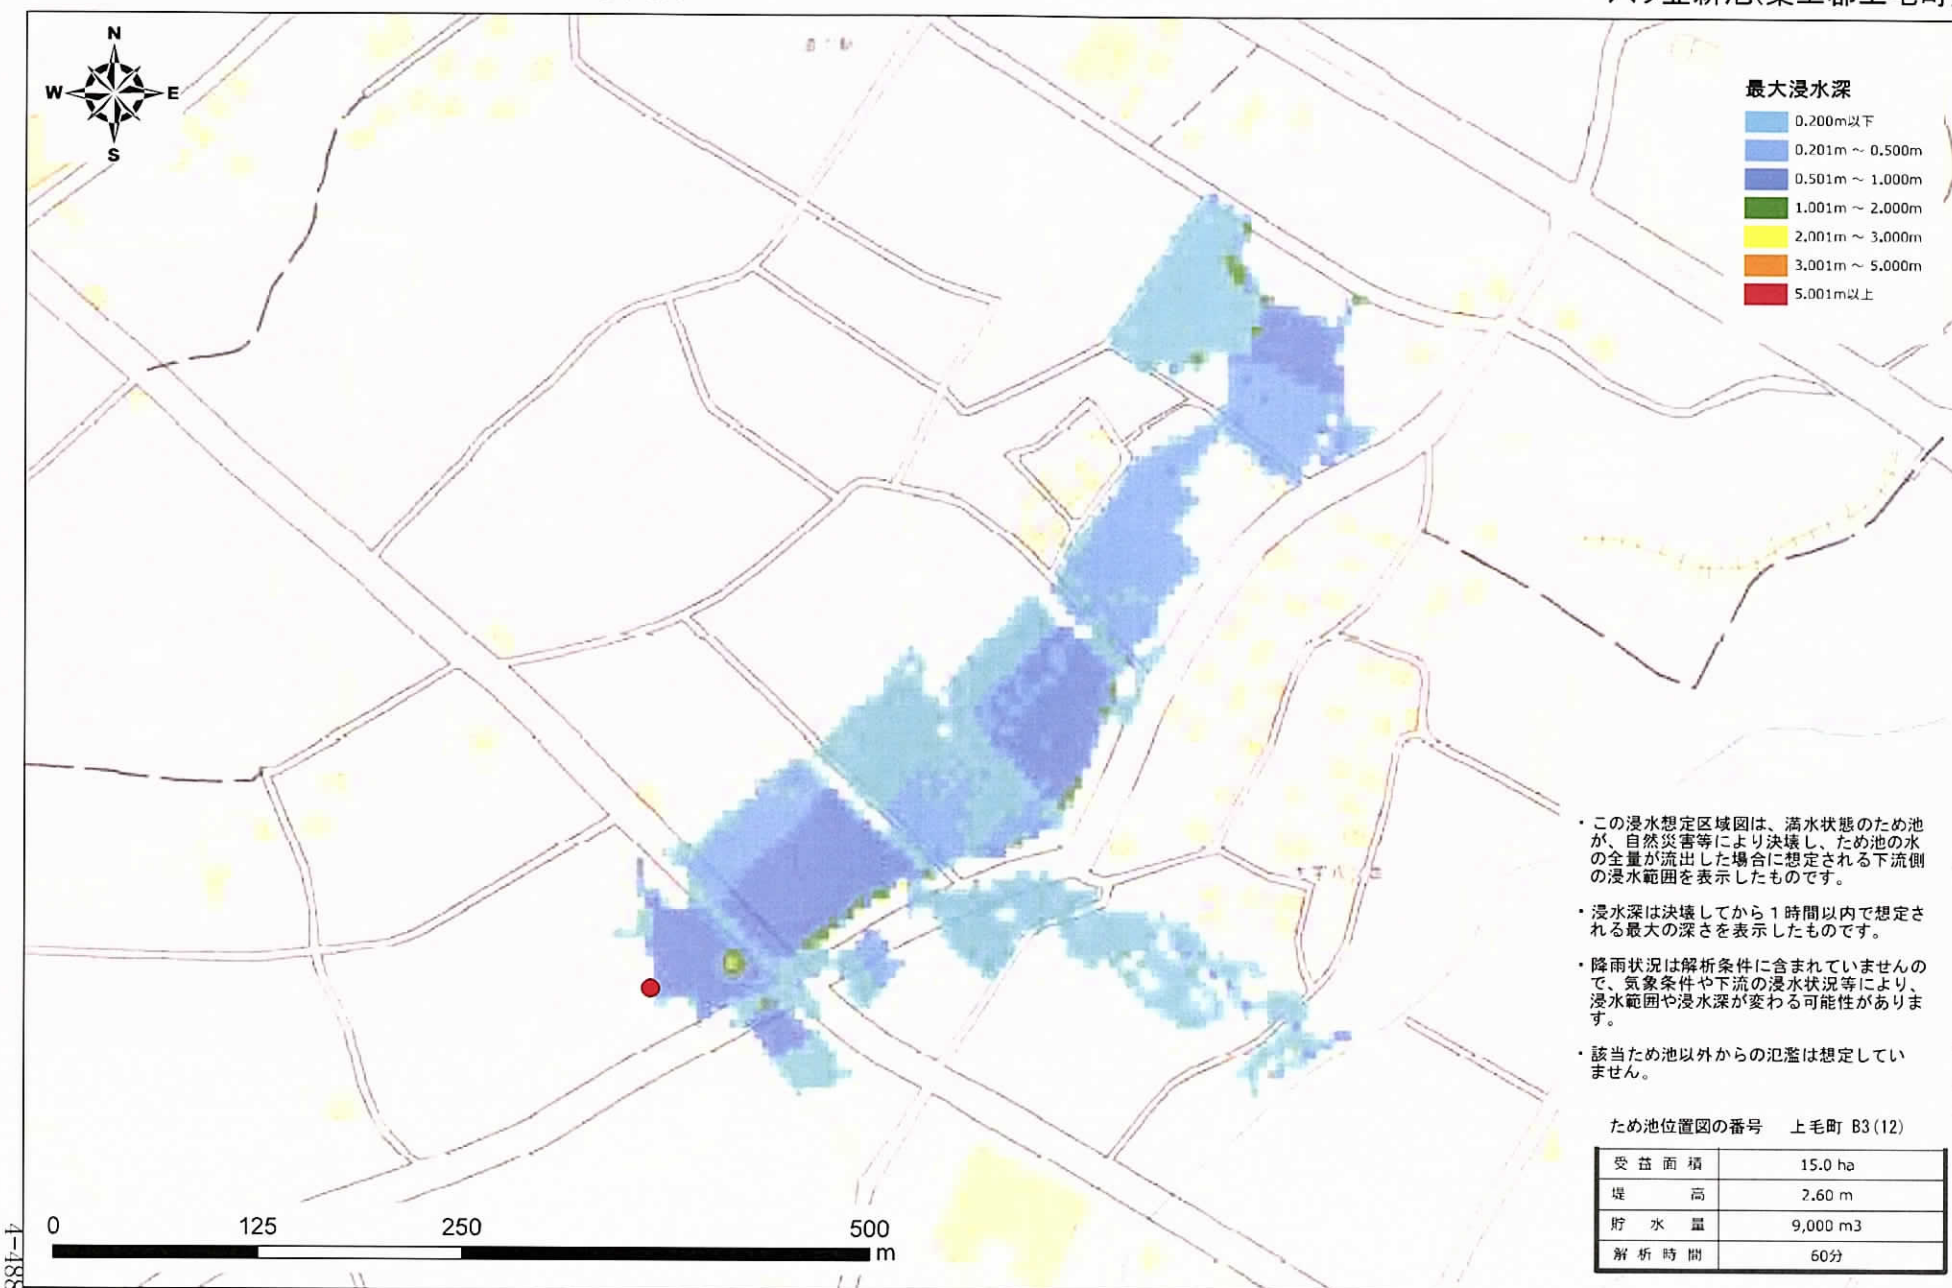

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。(承認番号 令元情複、第799号)」


平成29年度 ため池氾濫解析

八ツ並上池(築上郡上毛町)



「この地図は、国土院院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。(承認番号 令元情複、第799号)」

ため池 浸水想定区域図（アキマチ池）

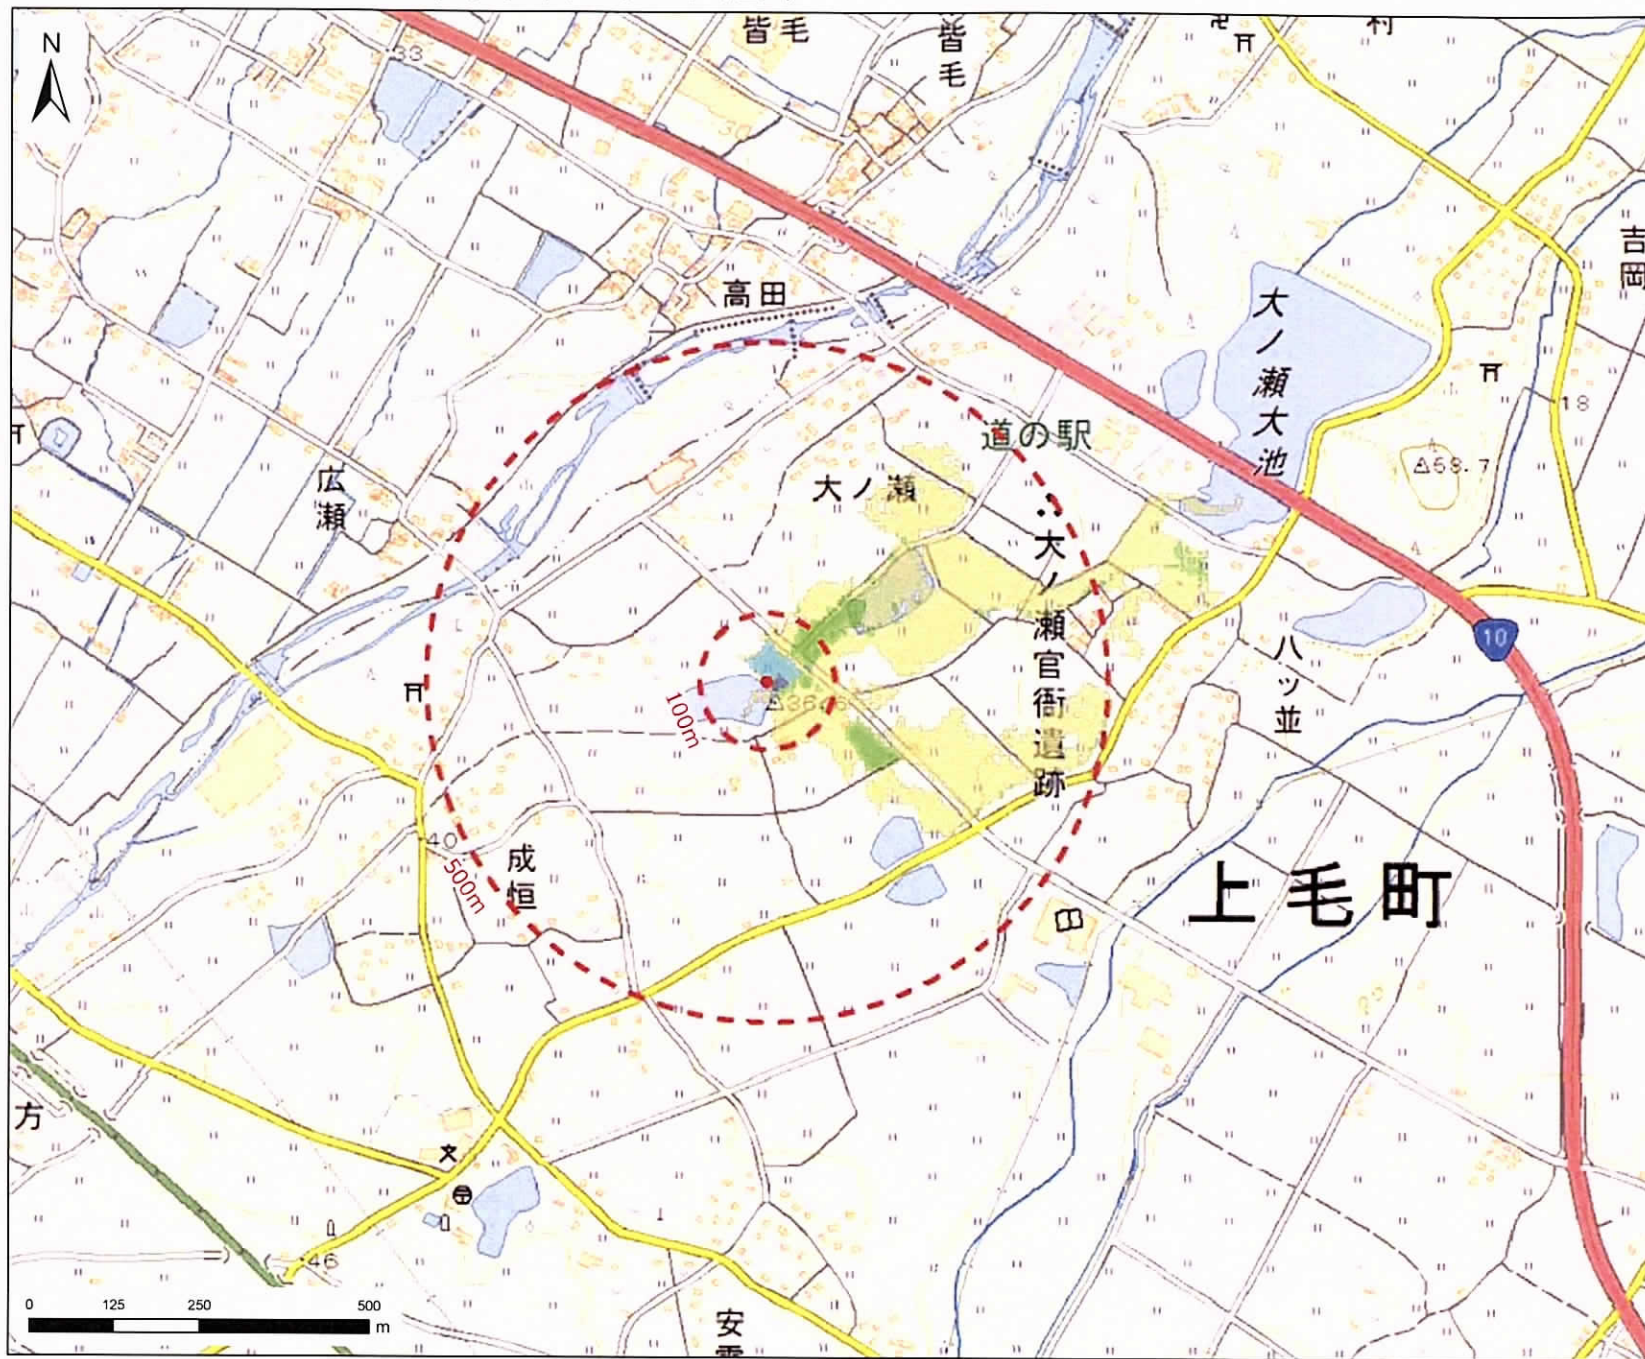

上毛町



- 破堤点からの距離
- 破堤点
- 浸水深 5.0m以上
- 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
- 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
- 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
- 浸水深 0.5m未満

- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 上毛町 B3(15)

堤 高	3.60 m
総 貯 水 量	15,000 m ³
解 析 時 間	60 分

平成30年度作成

平成29年度 ため池氾濫解析


五反田池(築上郡上毛町)



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。(承認番号 令元情複、第799号)」

平成29年度 ため池氾濫解析


コシキ池(築上郡上毛町)

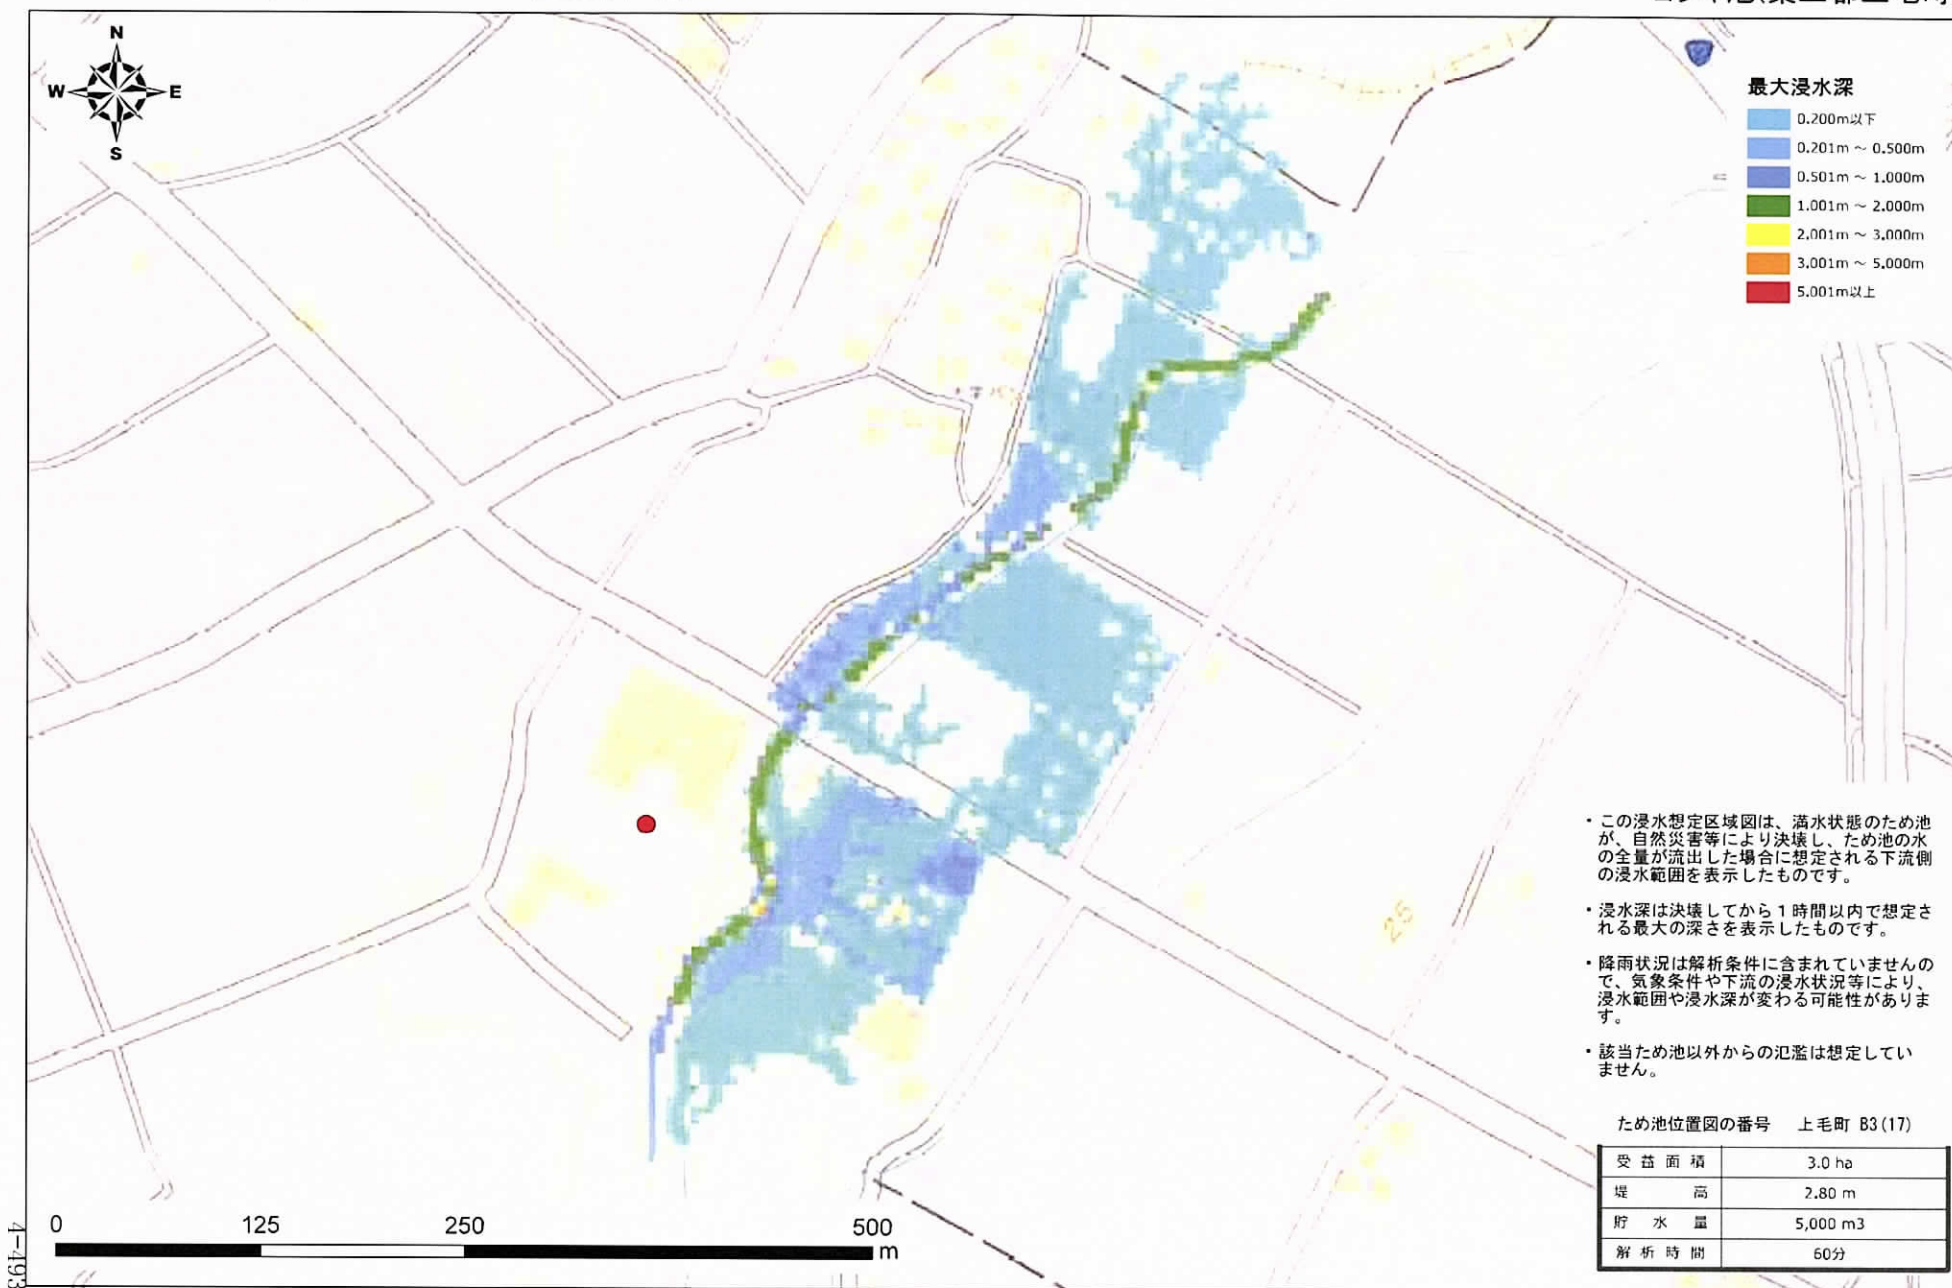

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。(承認番号 令元情複、第799号)」


平成29年度 ため池氾濫解析

薊原池(築上郡上毛町)

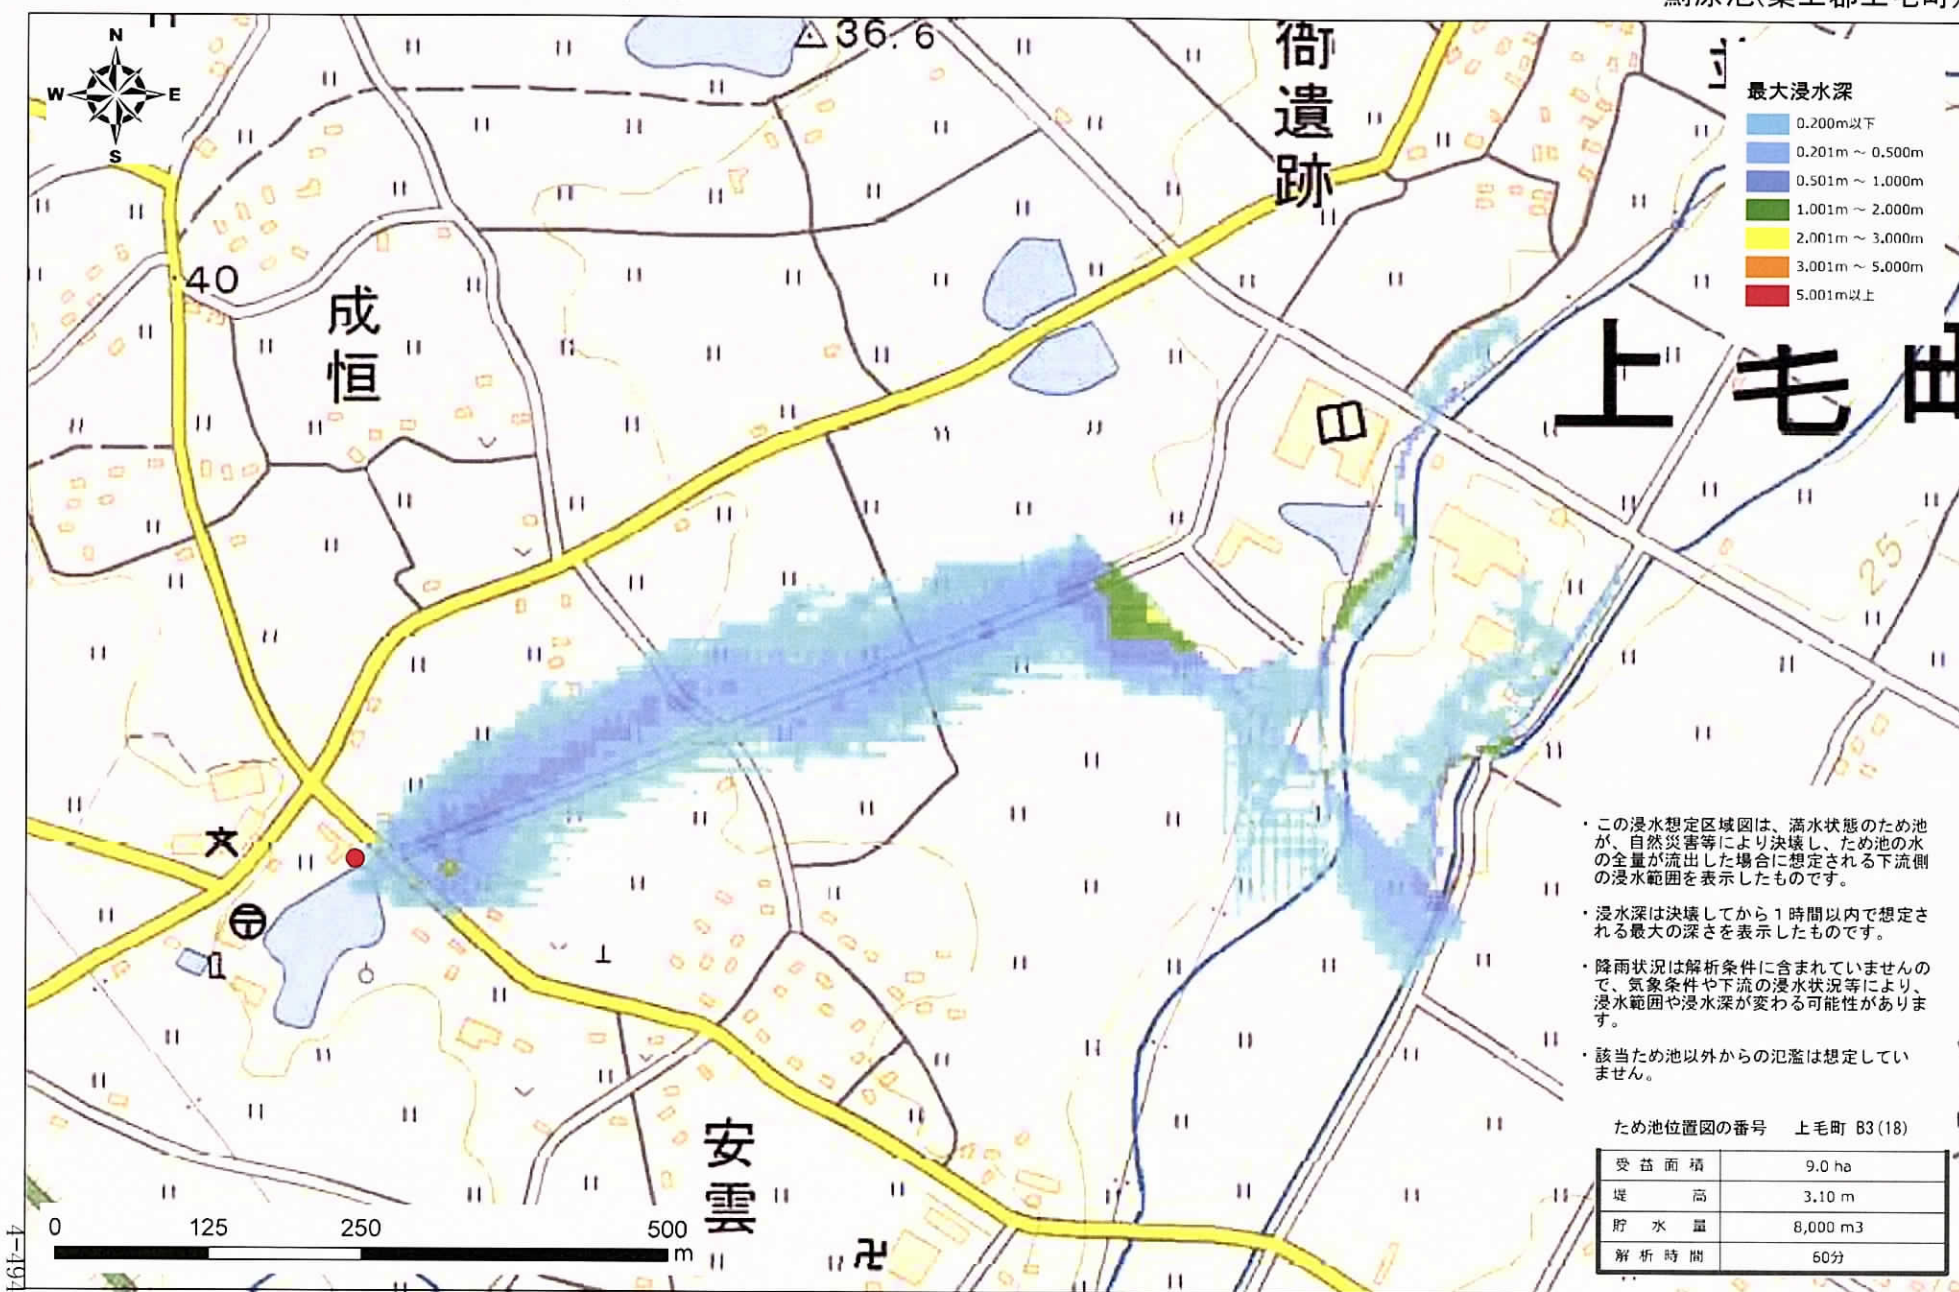


「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。(承認番号 令元情複、第799号)」

ため池 浸水想定区域図（百畝町池）

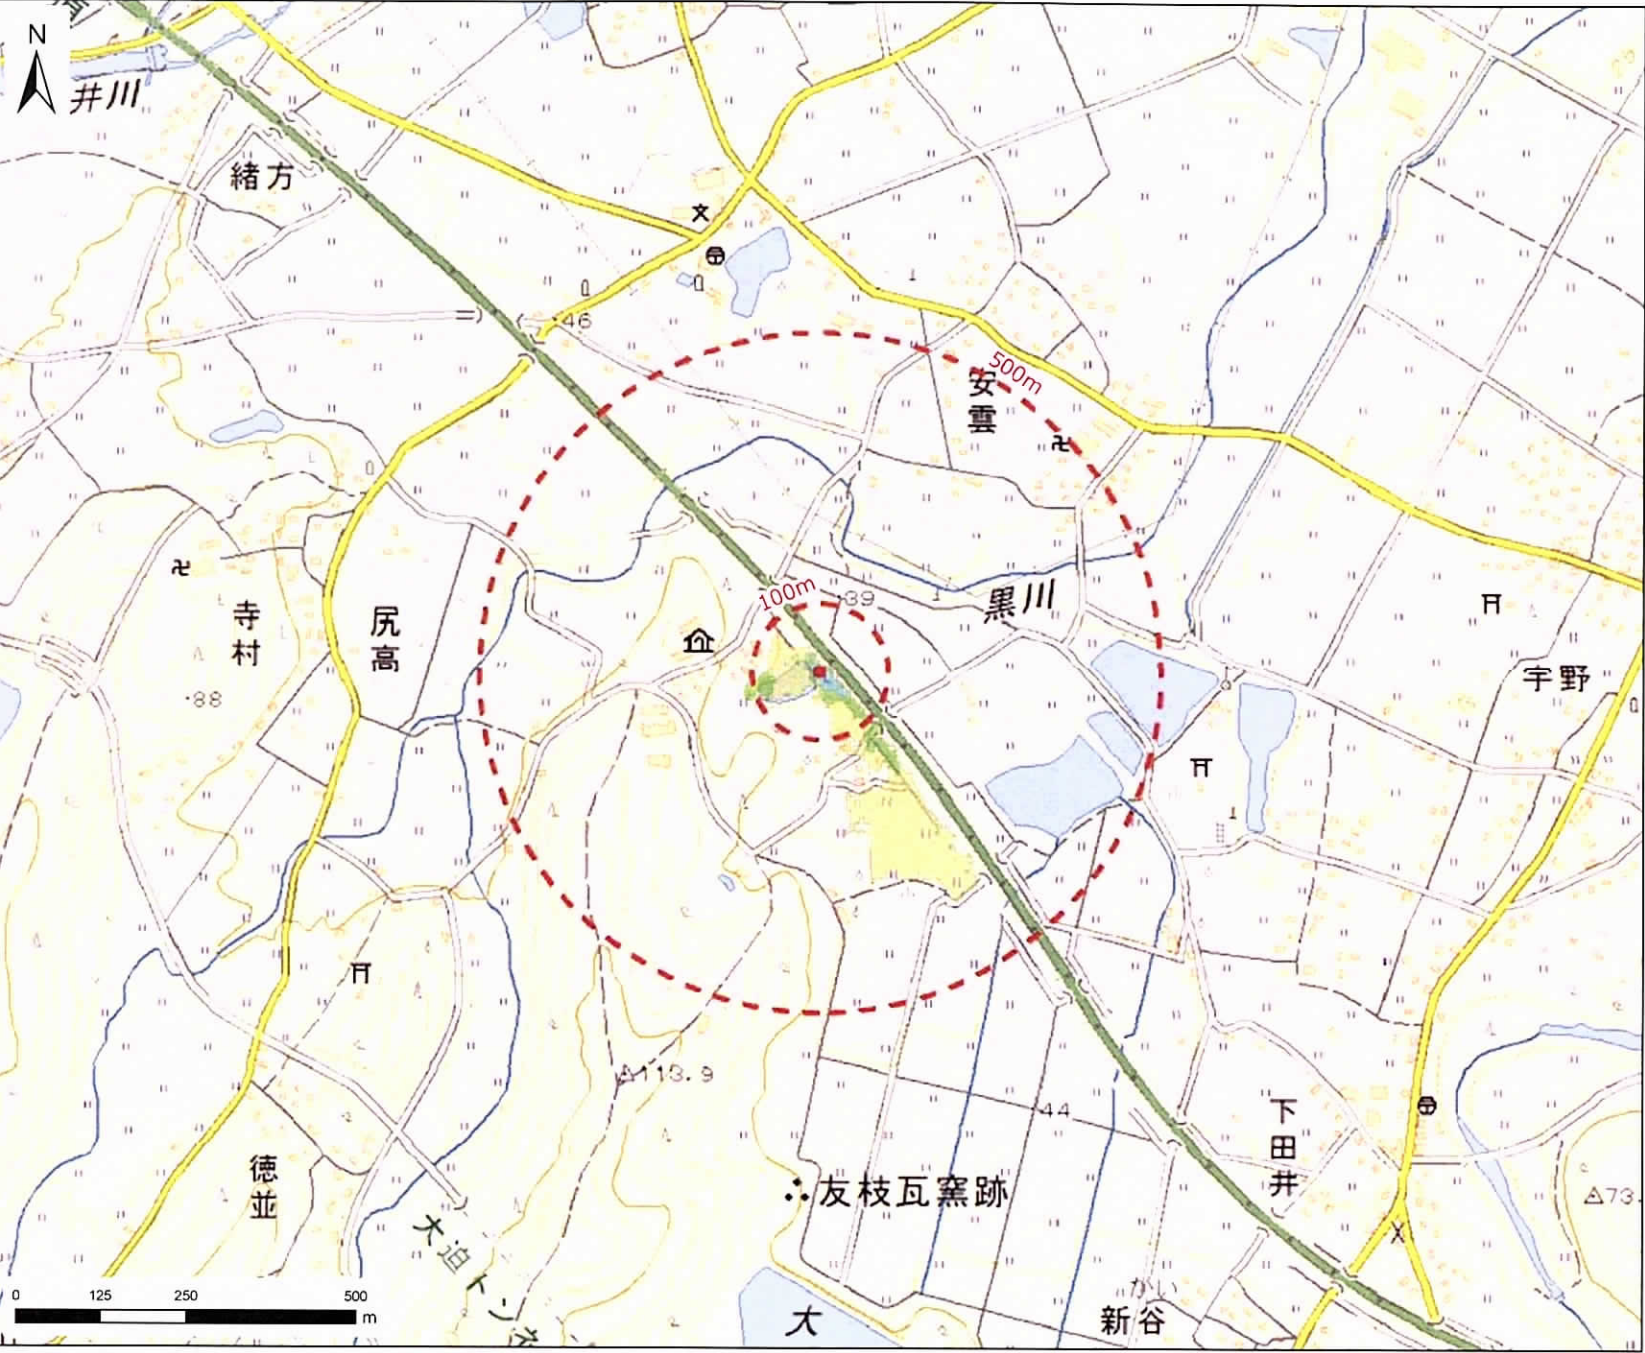

上毛町

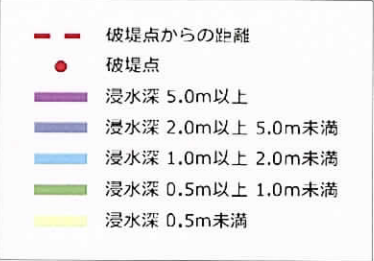

- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 上毛町 B3(6)


堤 高	3.50 m
総 貯 水 量	6,000 m ³
解 析 時 間	60 分

平成30年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情複、第799号）」

ため池 浸水想定区域図（岩屋池）

上毛町

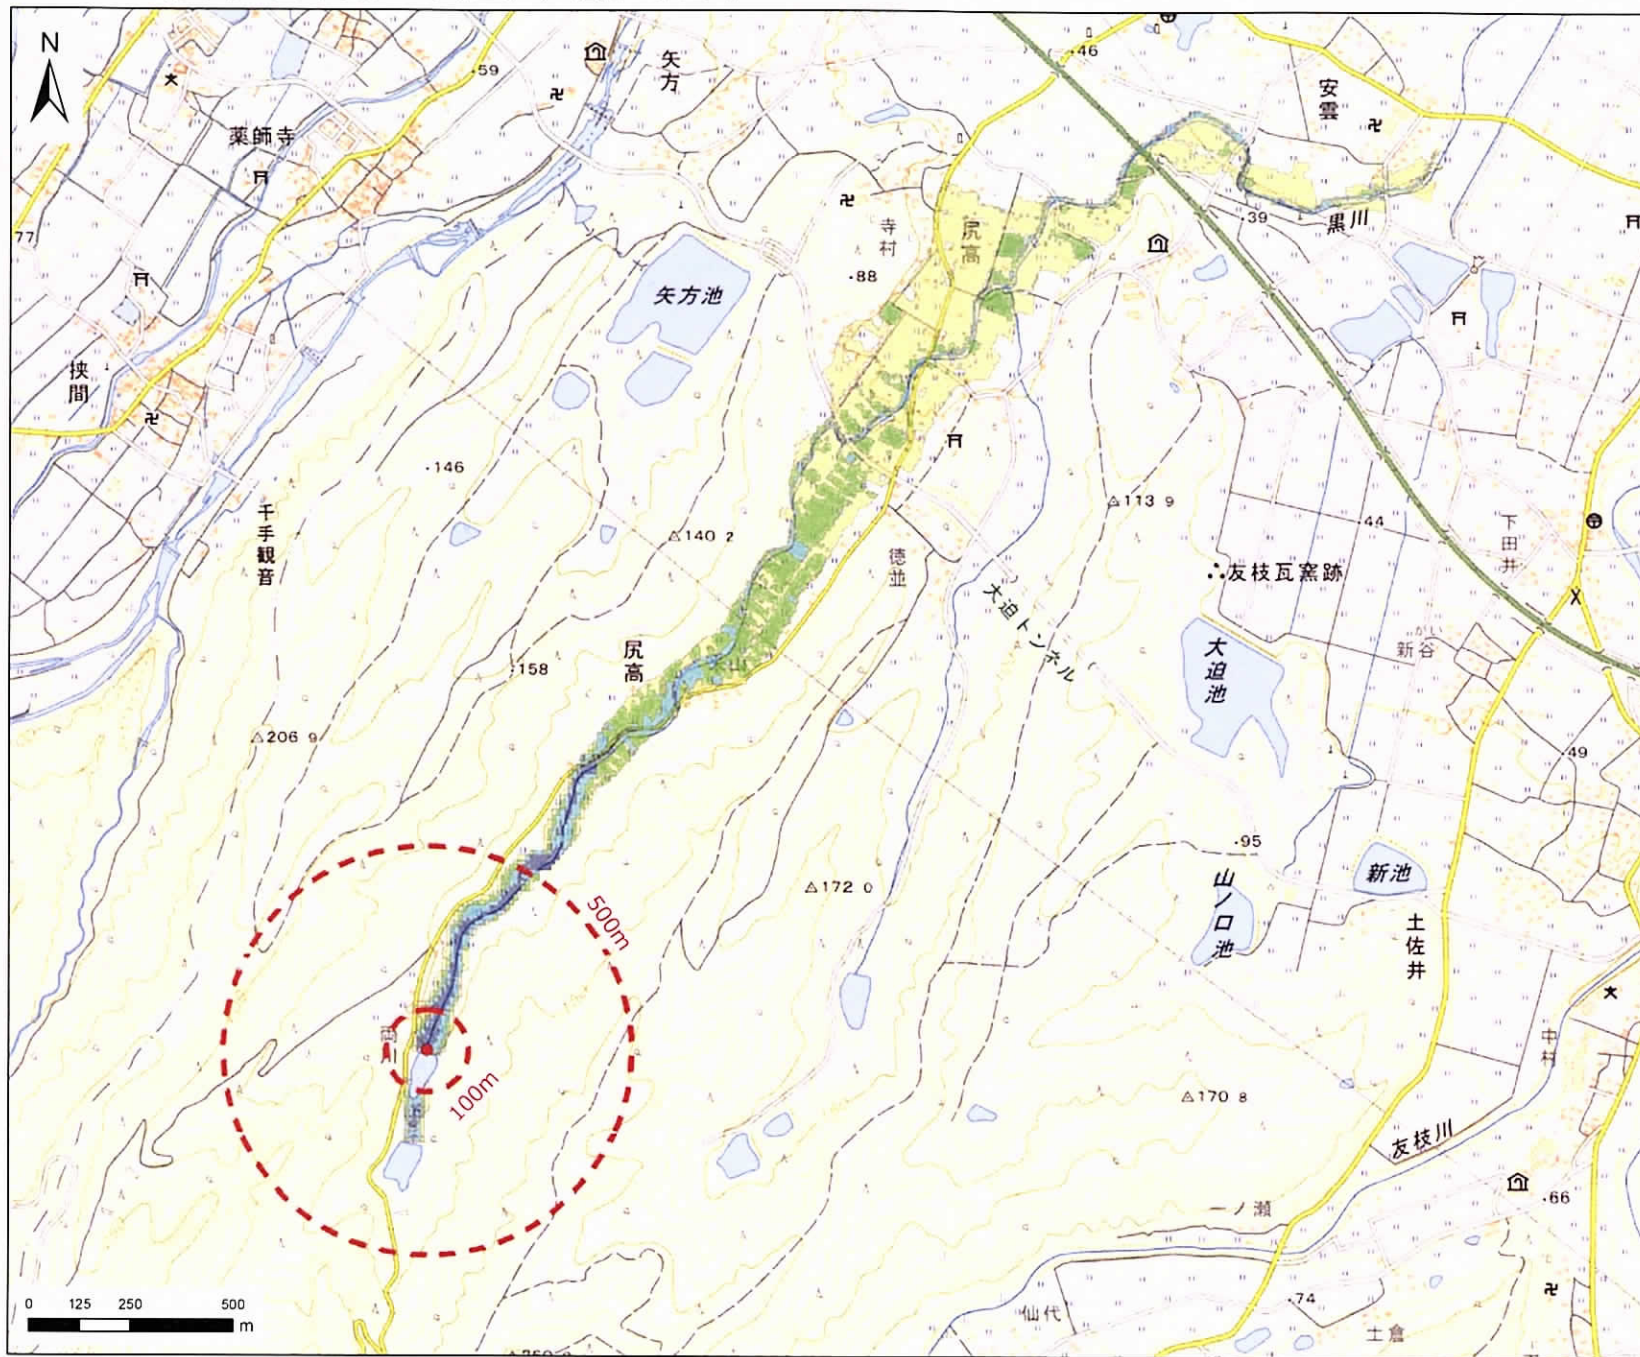

- 破堤点からの距離
- 破堤点
- 浸水深 5.0m以上
- 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
- 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
- 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
- 浸水深 0.5m未満

- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。


ため池位置図の番号 上毛町 C2 (1)

堤 高	5.10 m
総 貯 水 量	20,000 m ³
解 析 時 間	60 分

令和元年度作成

ため池 浸水想定区域図（新岩屋池）

上毛町

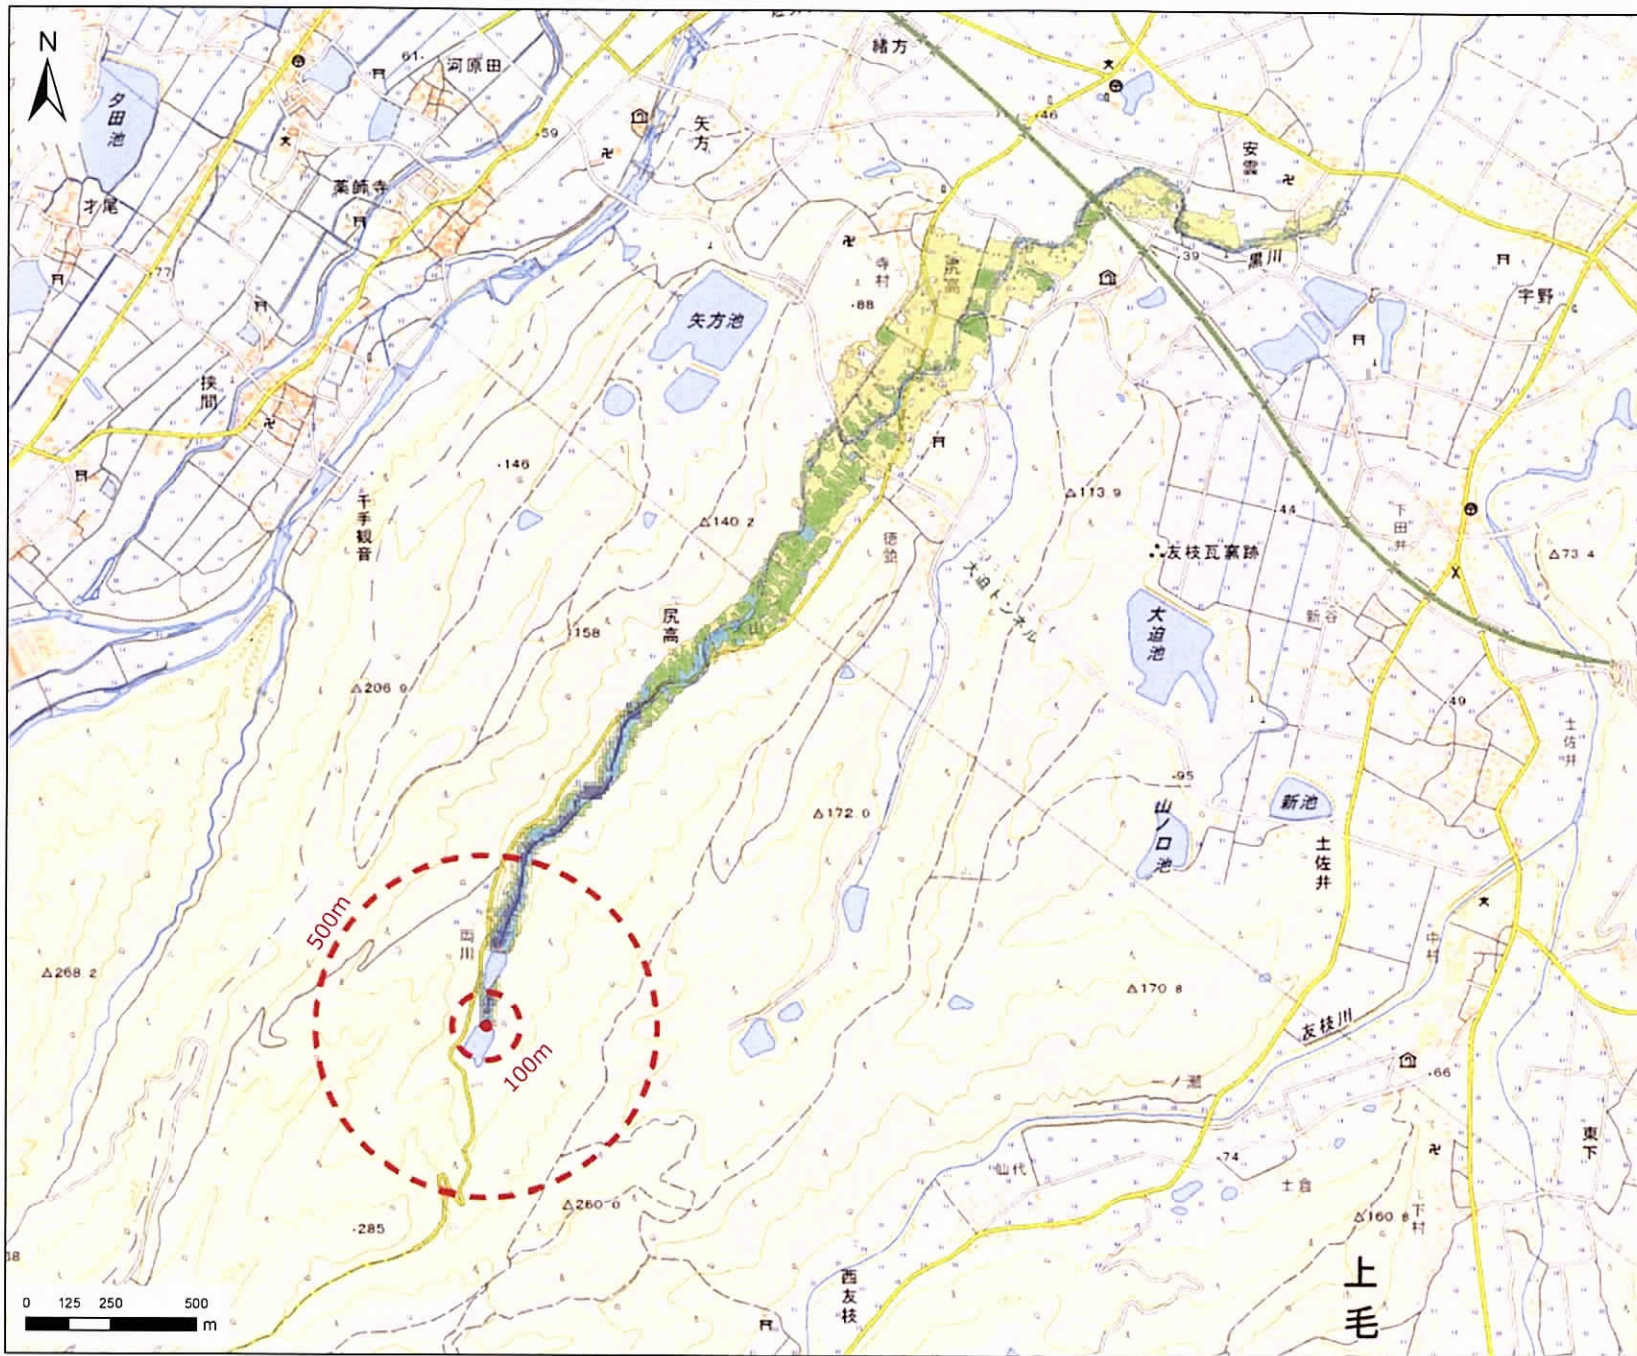

- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。


ため池位置図の番号 上毛町 C2 (2)

堤 高	12.10 m
総貯水量	40,000 m ³
解析時間	60 分

令和元年度作成

平成29年度 ため池氾濫解析


尾ヶ倉新池(築上郡上毛町)

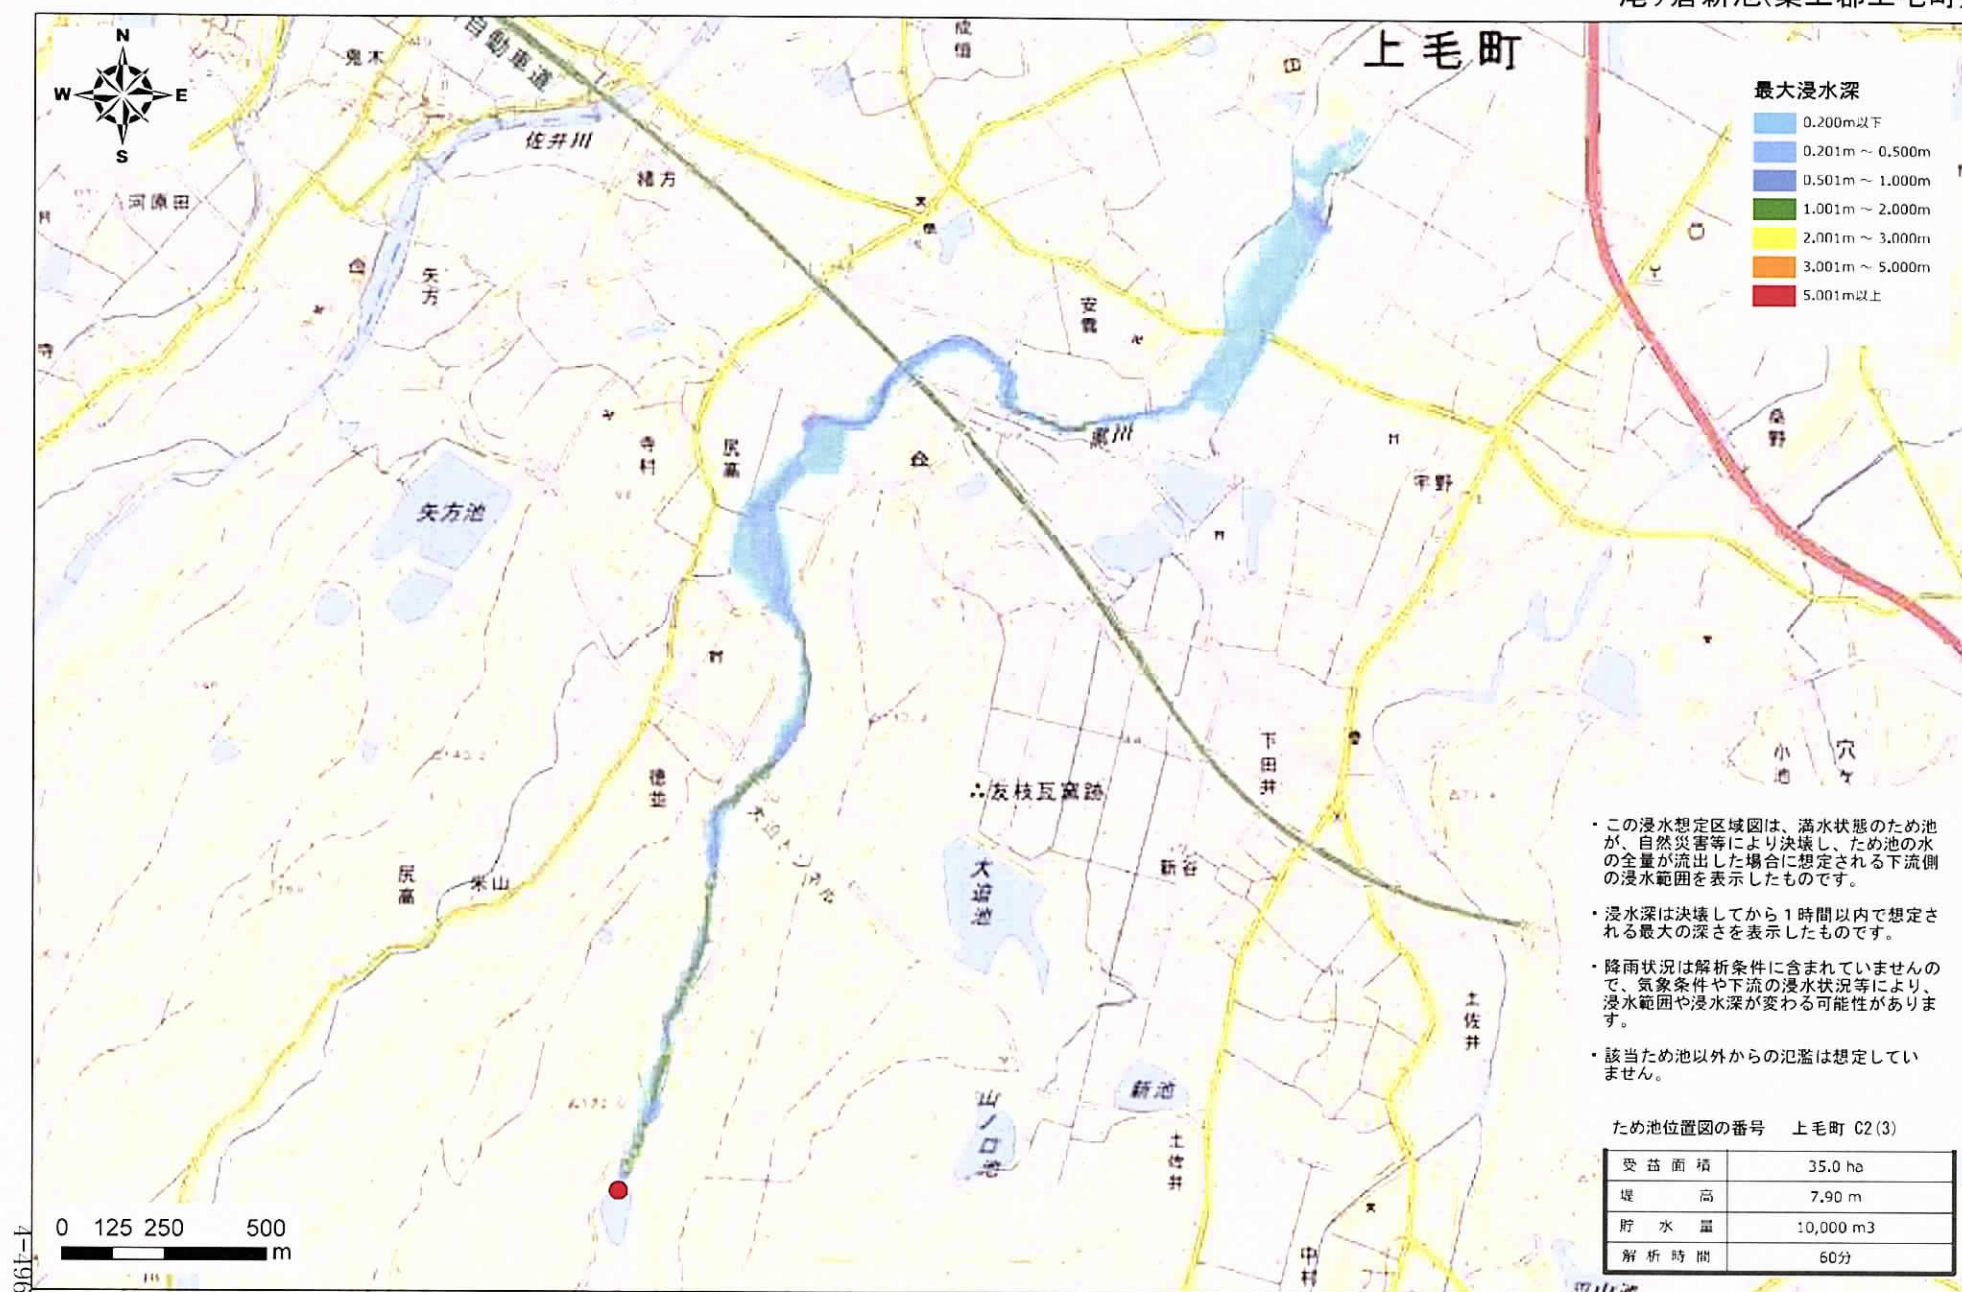

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。(承認番号 令元情複、第799号)」

ため池 浸水想定区域図（尾ヶ倉中池）

上毛町

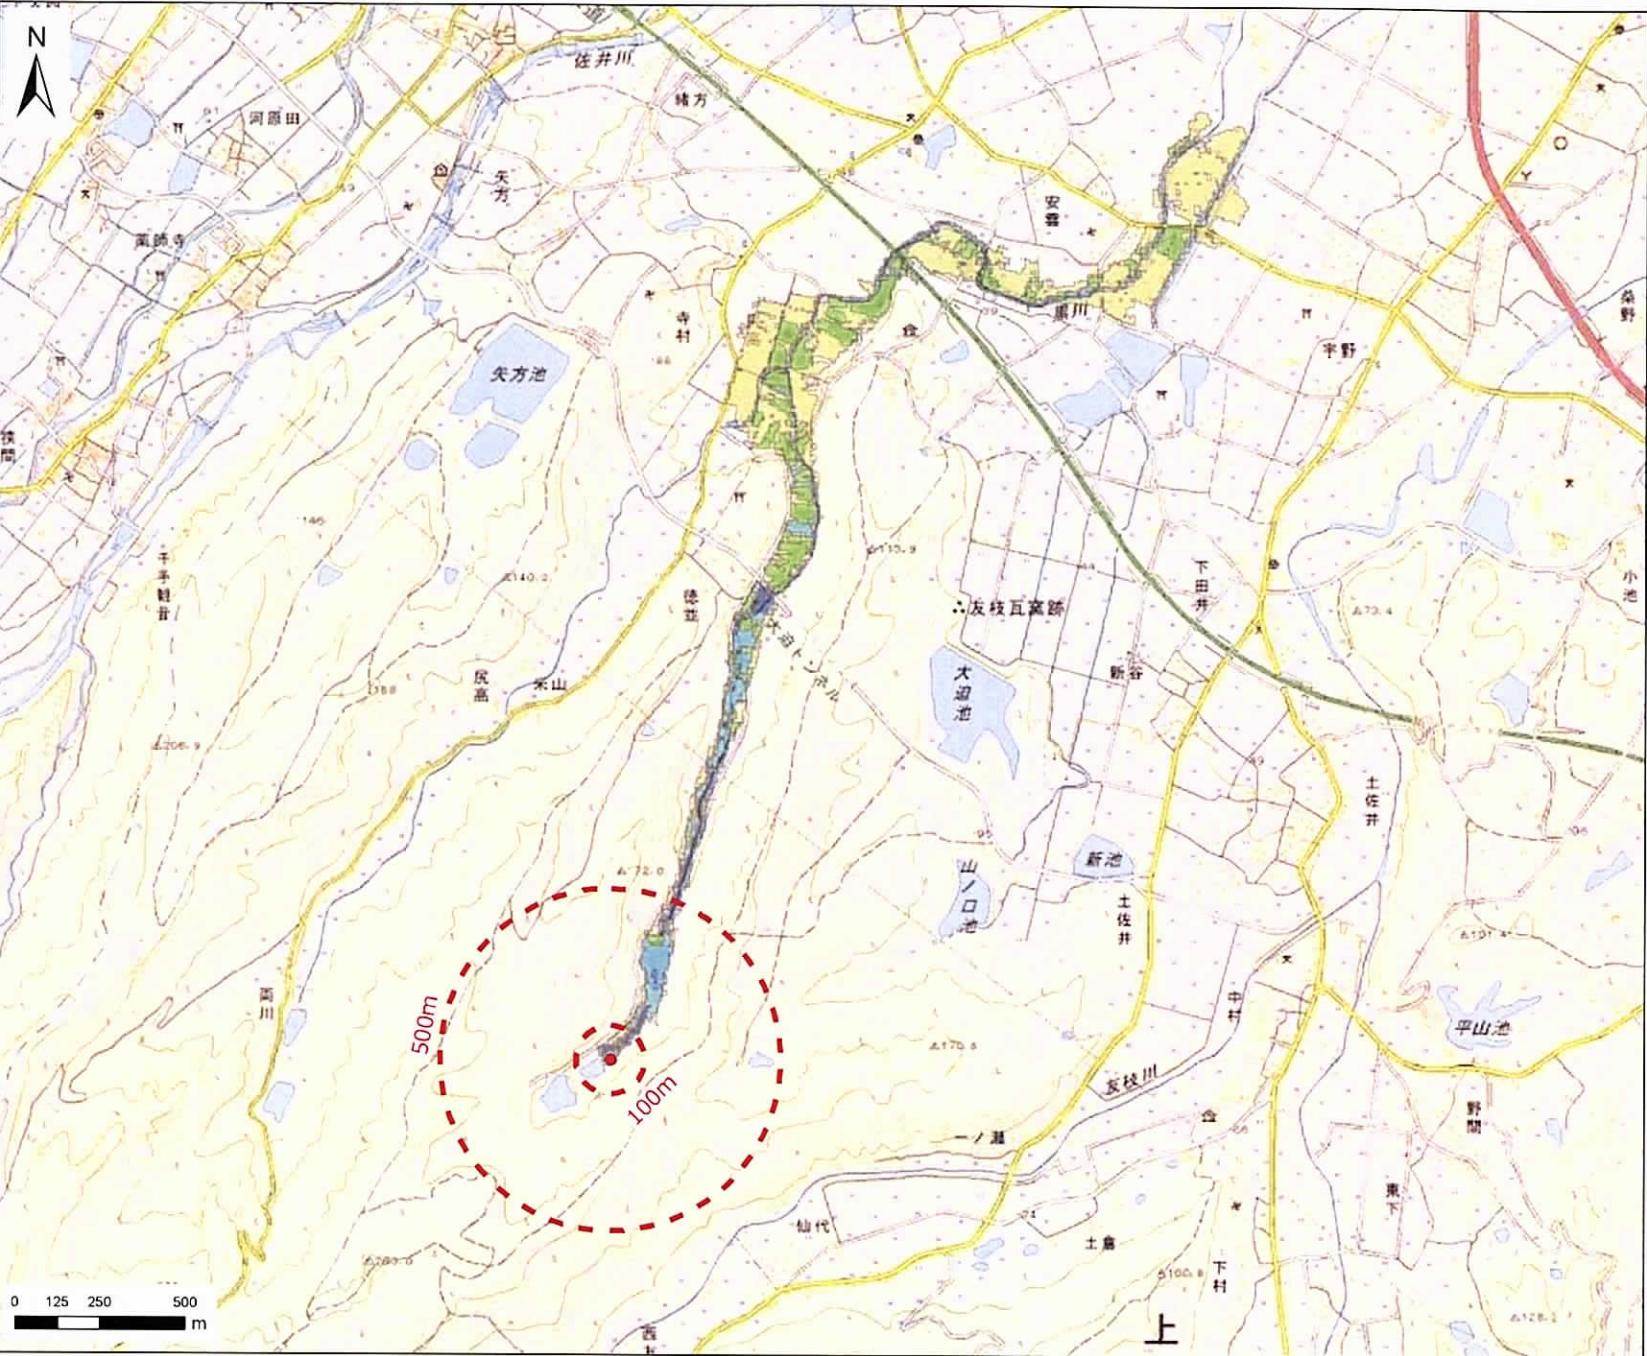

- 破堤点からの距離
- 破堤点
- 浸水深 5.0m以上
- 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
- 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
- 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
- 浸水深 0.5m未満


- この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- 浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- 降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- 該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 上毛町 C2(4)


堤 高	6.7 m
総 貯 水 量	75,000 m ³
解 析 時 間	60分

平成30年度作成

ため池 浸水想定区域図（尾ヶ倉池）

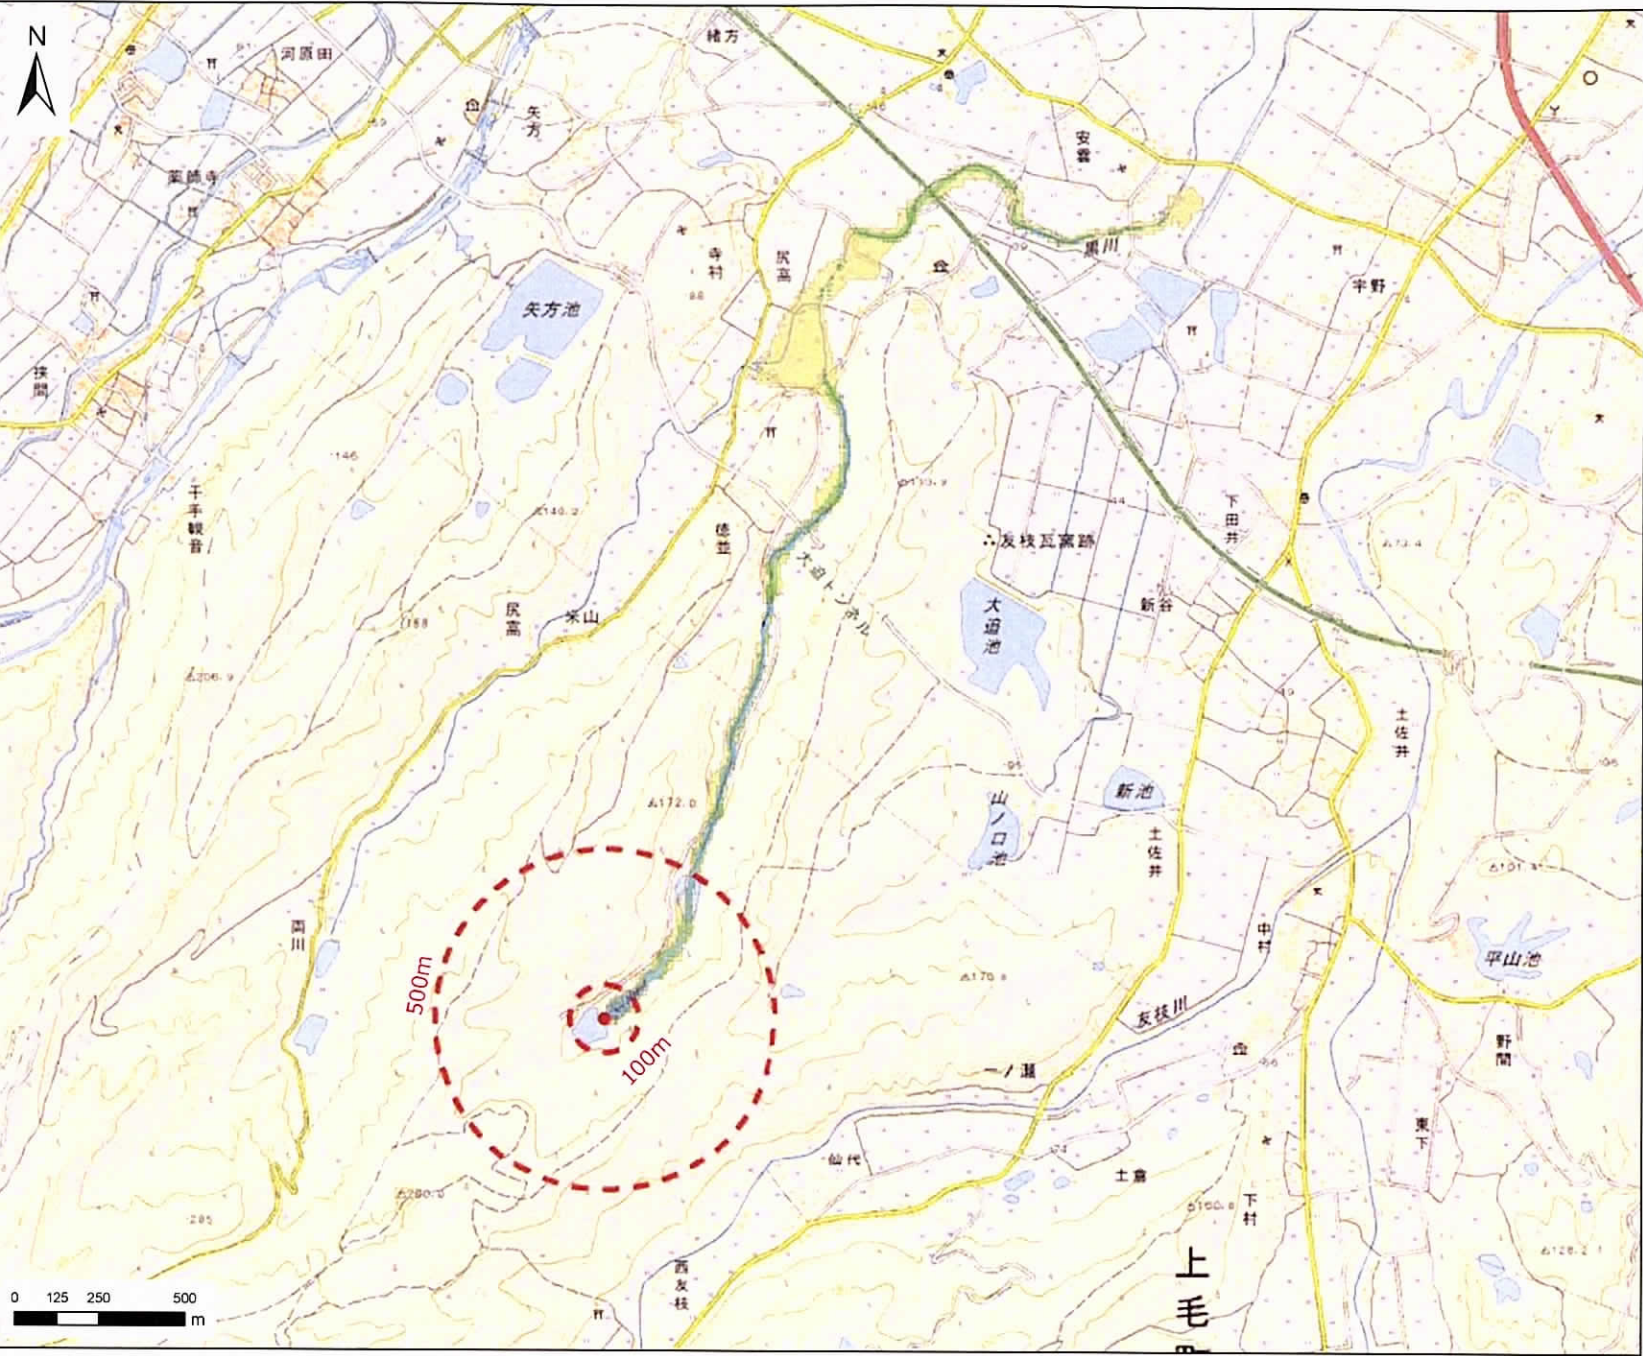

上毛町

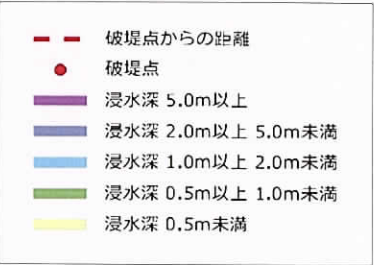

- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 上毛町 C2(5)



堤 高	7.30 m
総 貯 水 量	15,000 m ³
解 析 時 間	60 分

平成30年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情複、第799号）」

ため池 浸水想定区域図（尾崎池）

上毛町

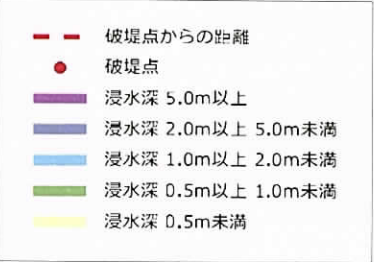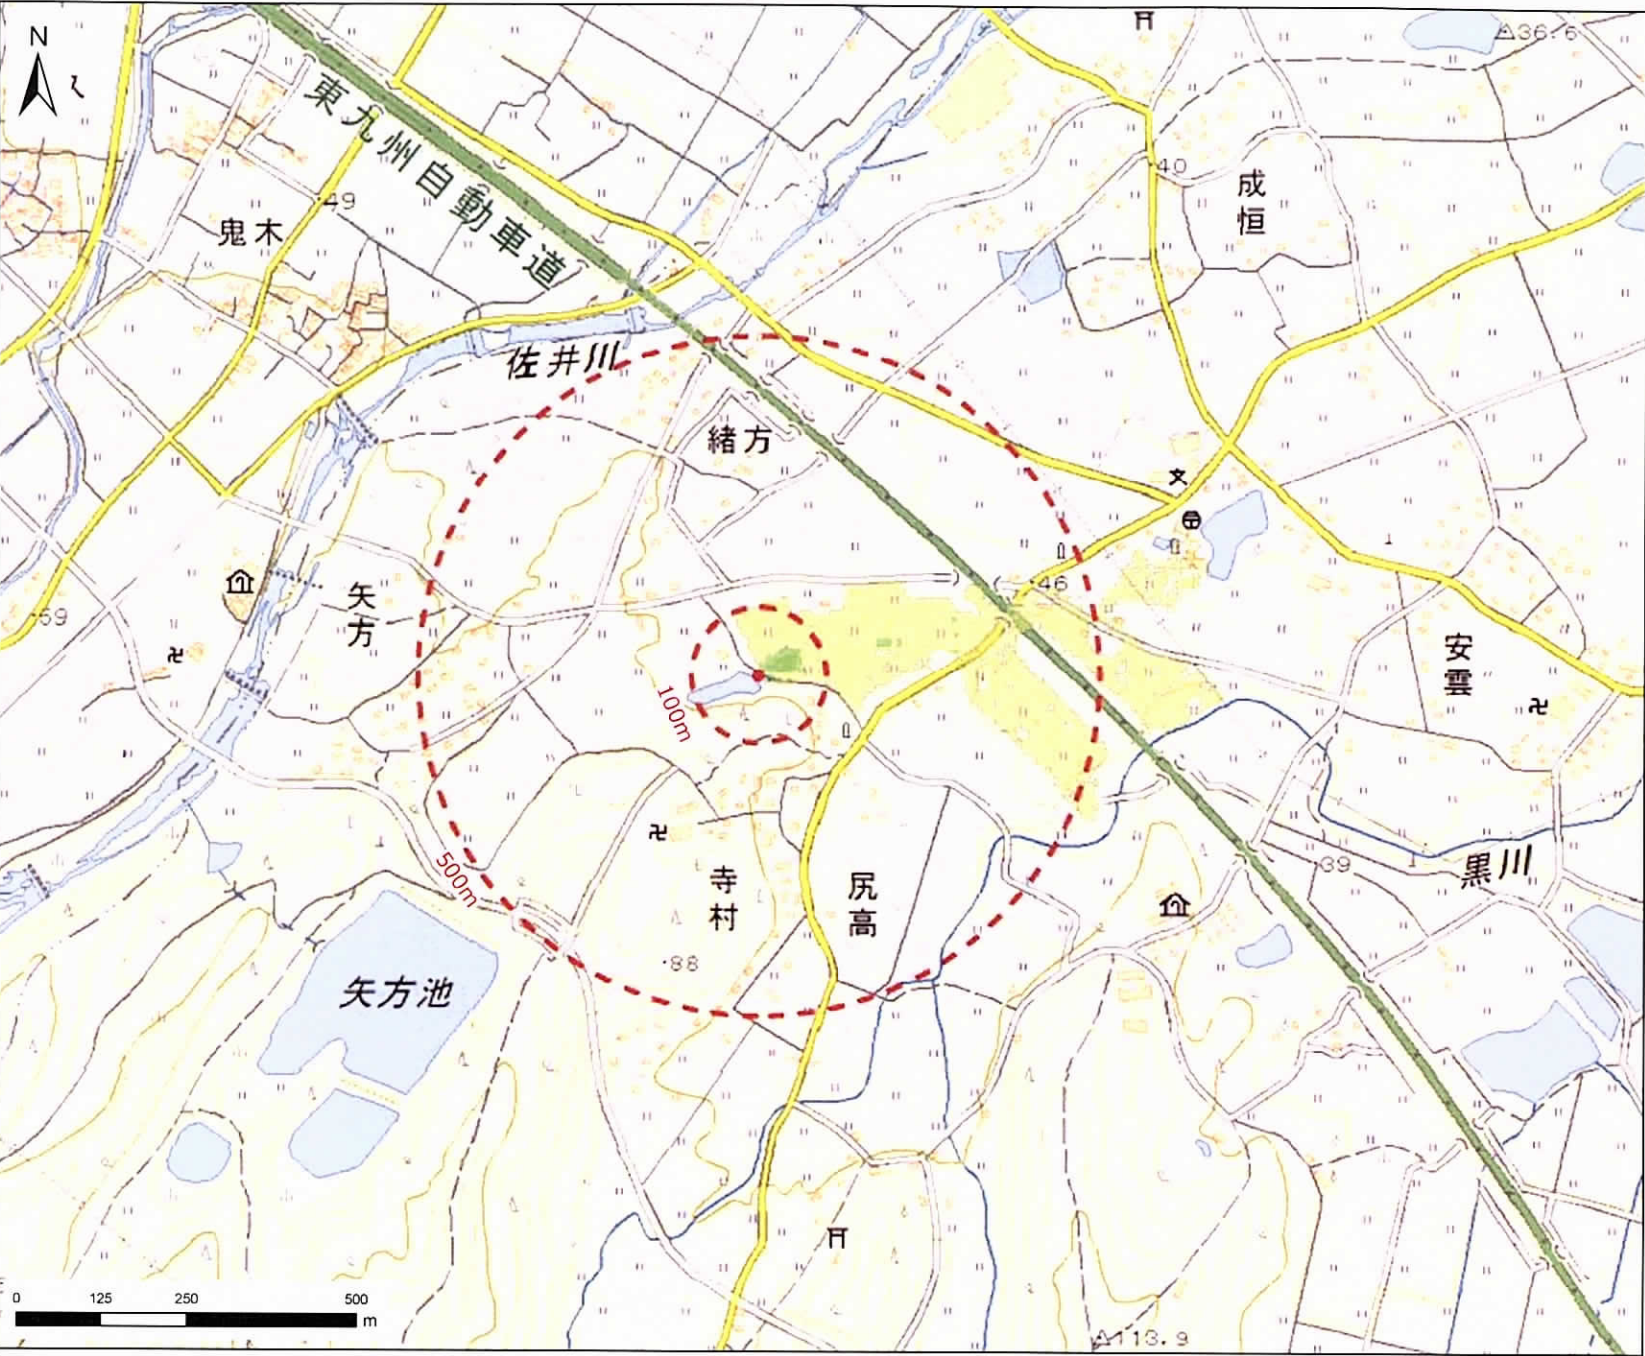

- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 上毛町 B3(5)

堤 高	3.10 m
総 貯 水 量	4,000 m ³
解 析 時 間	60 分

平成30年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情複、第799号）」