



ため池 浸水想定区域図（上の山の下池）

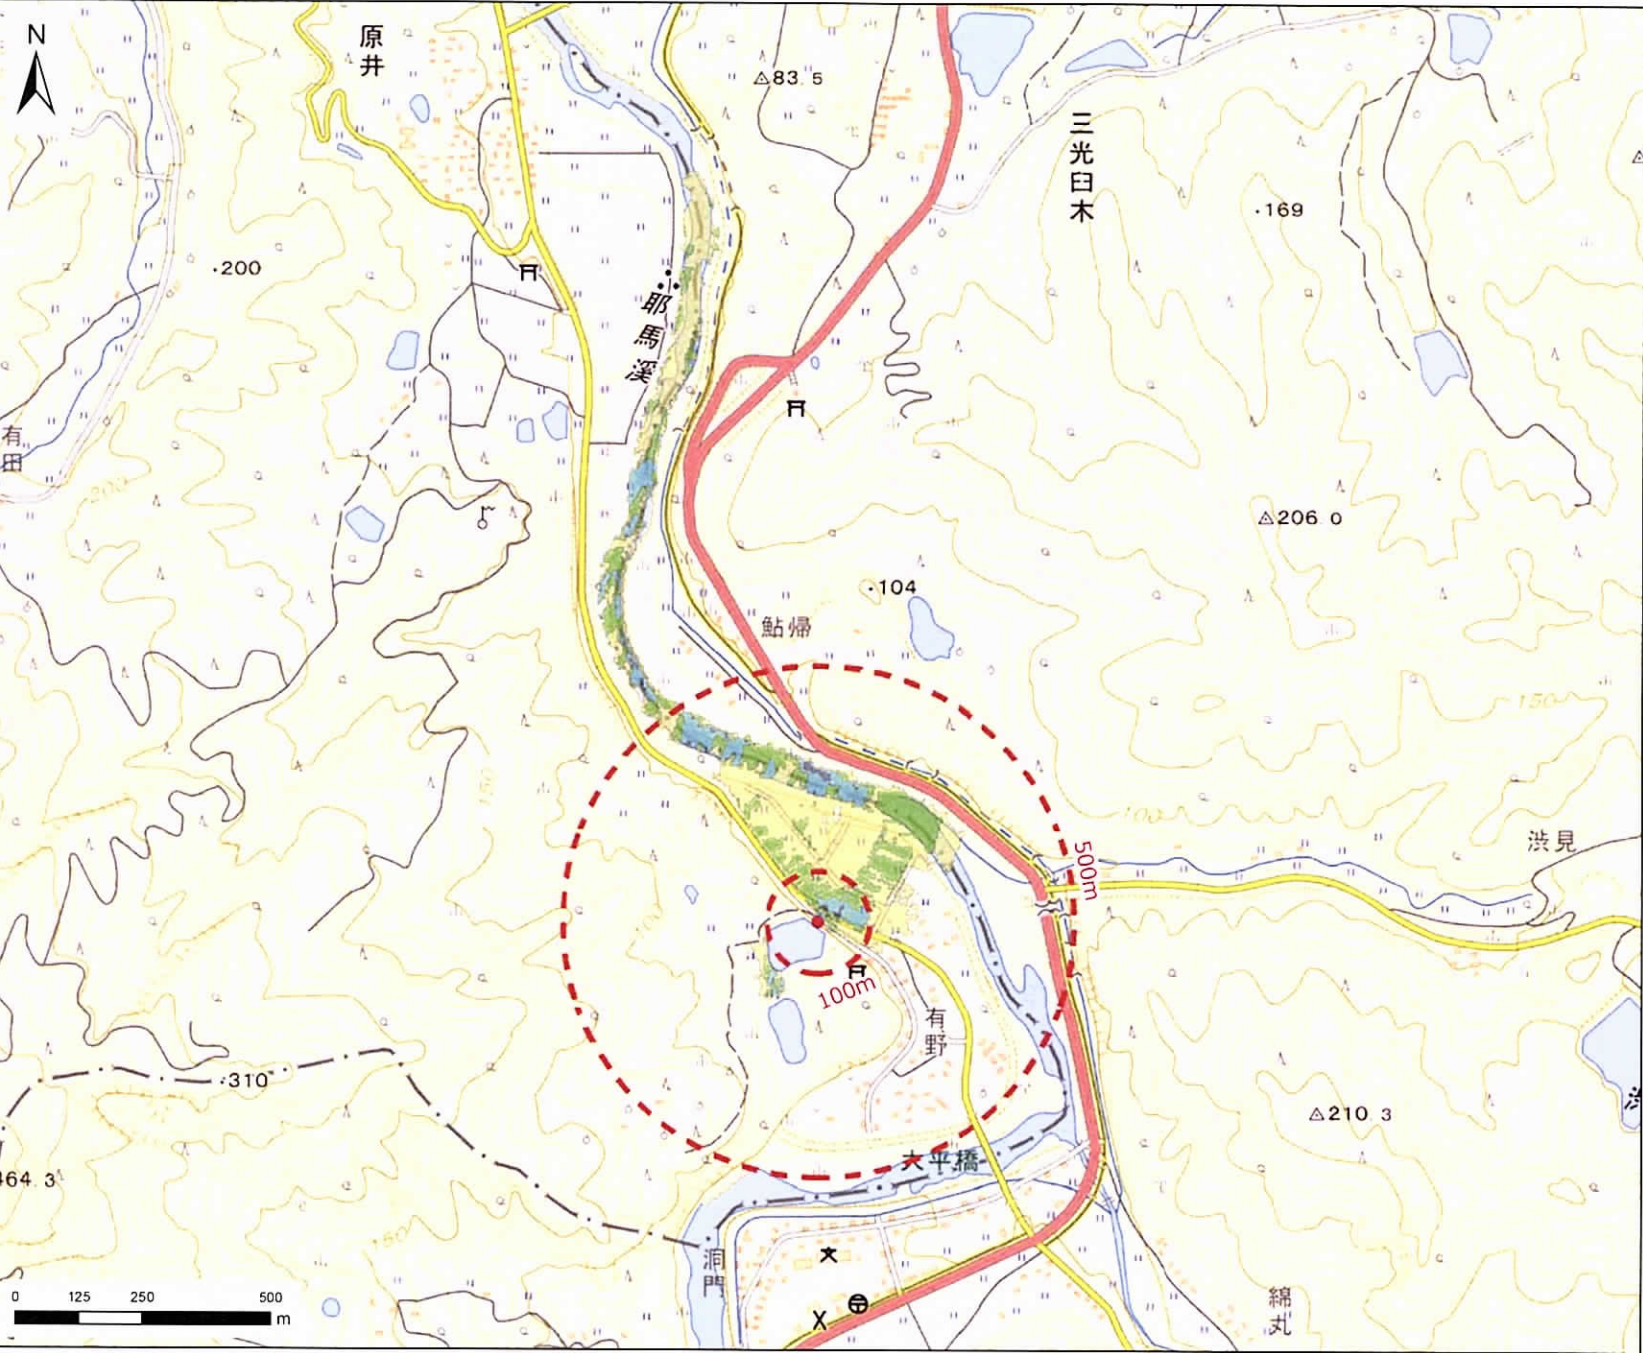

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情復、第799号）」

上毛町

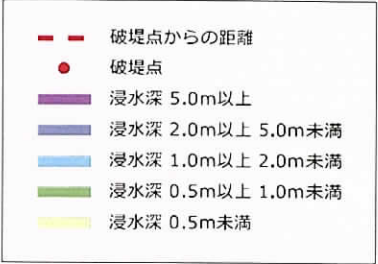


- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 上毛町 E4 (1)

堤 高	8.00 m
総 貯 水 量	27,000 m ³
解 析 時 間	60 分

令和元年度作成

ため池 浸水想定区域図（度畑池）

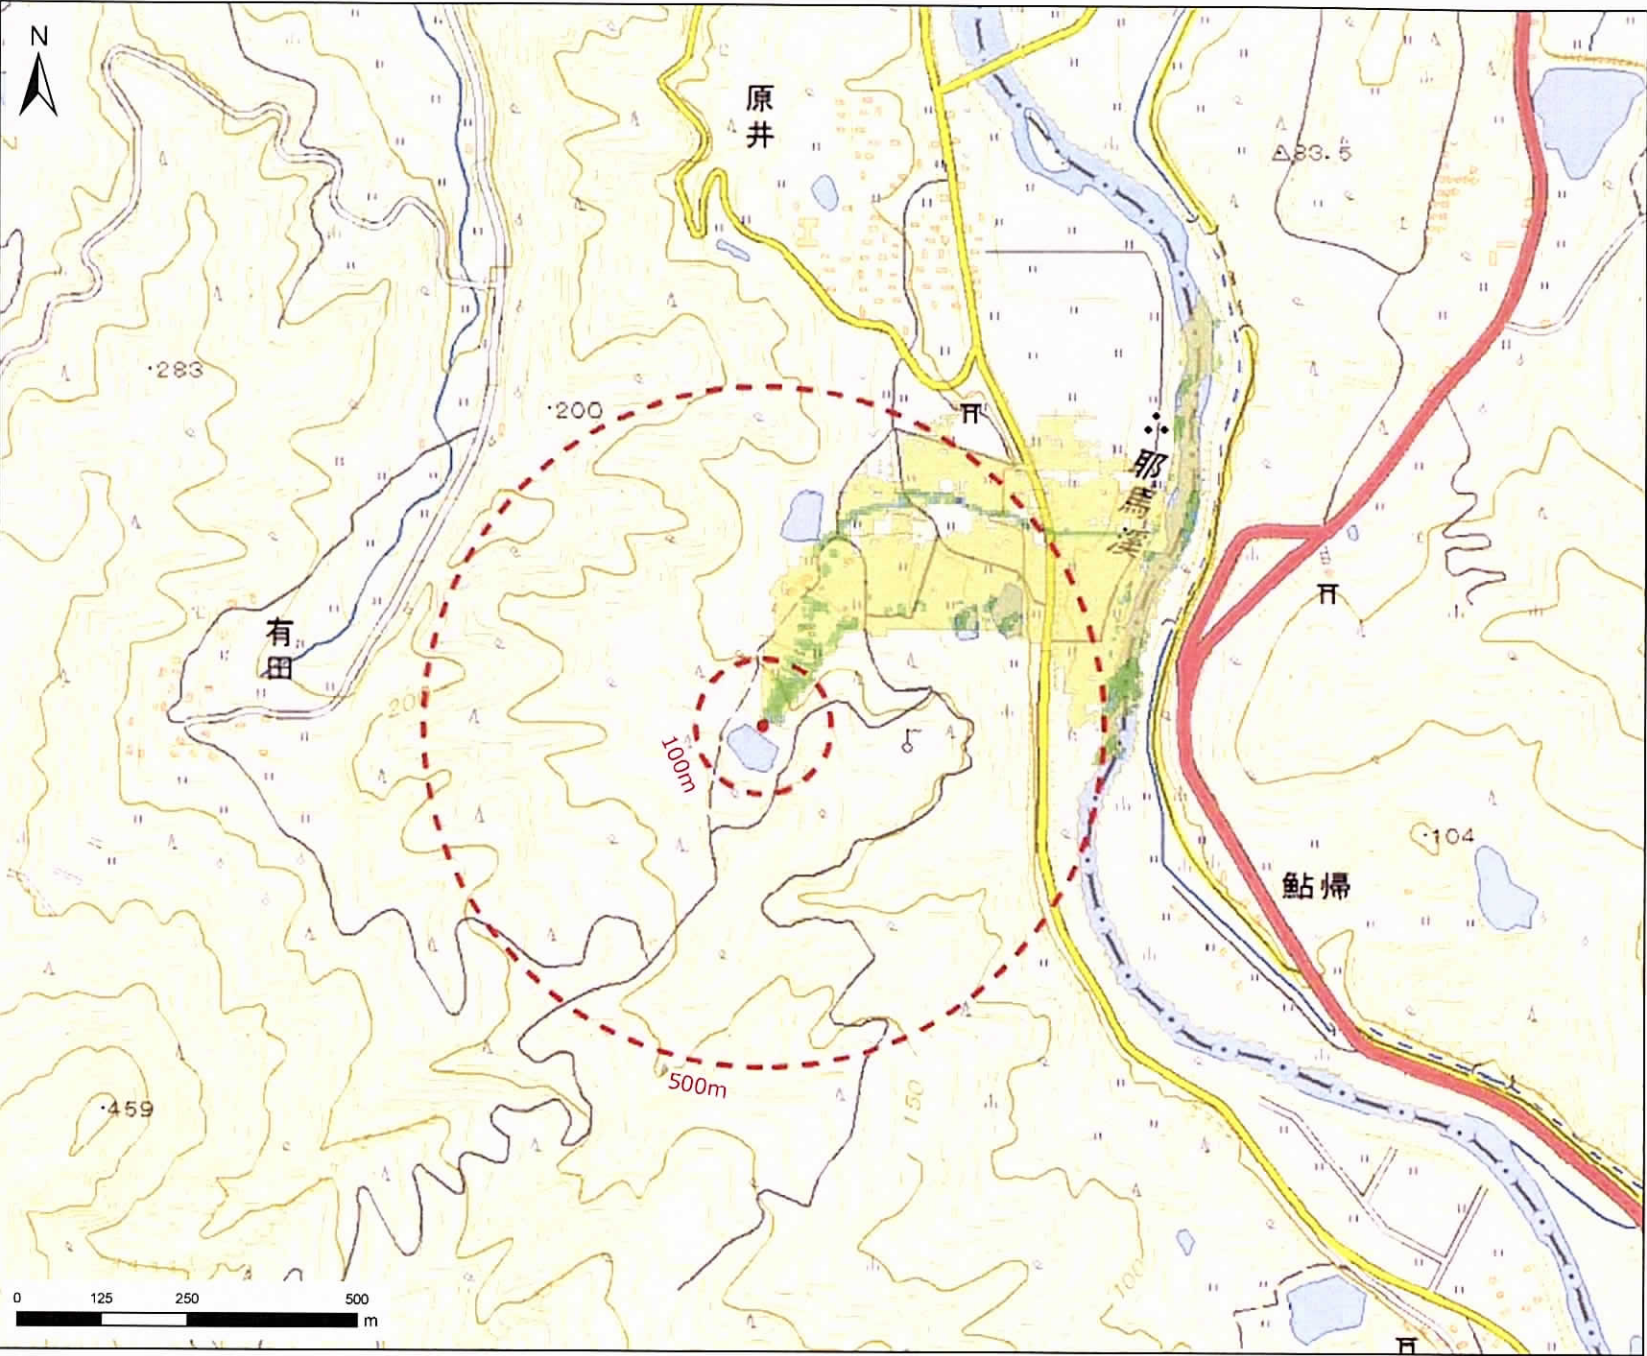

上毛町



- 破堤点からの距離
- 破堤点
- 浸水深 5.0m以上
- 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
- 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
- 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
- 浸水深 0.5m未満

- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。


ため池位置図の番号 上毛町 E3(5)

堤 高	9.60 m
総 貯 水 量	9,000 m ³
解 析 時 間	60 分

平成30年度作成


平成29年度 ため池氾濫解析

山の神の下池(築上郡上毛町)


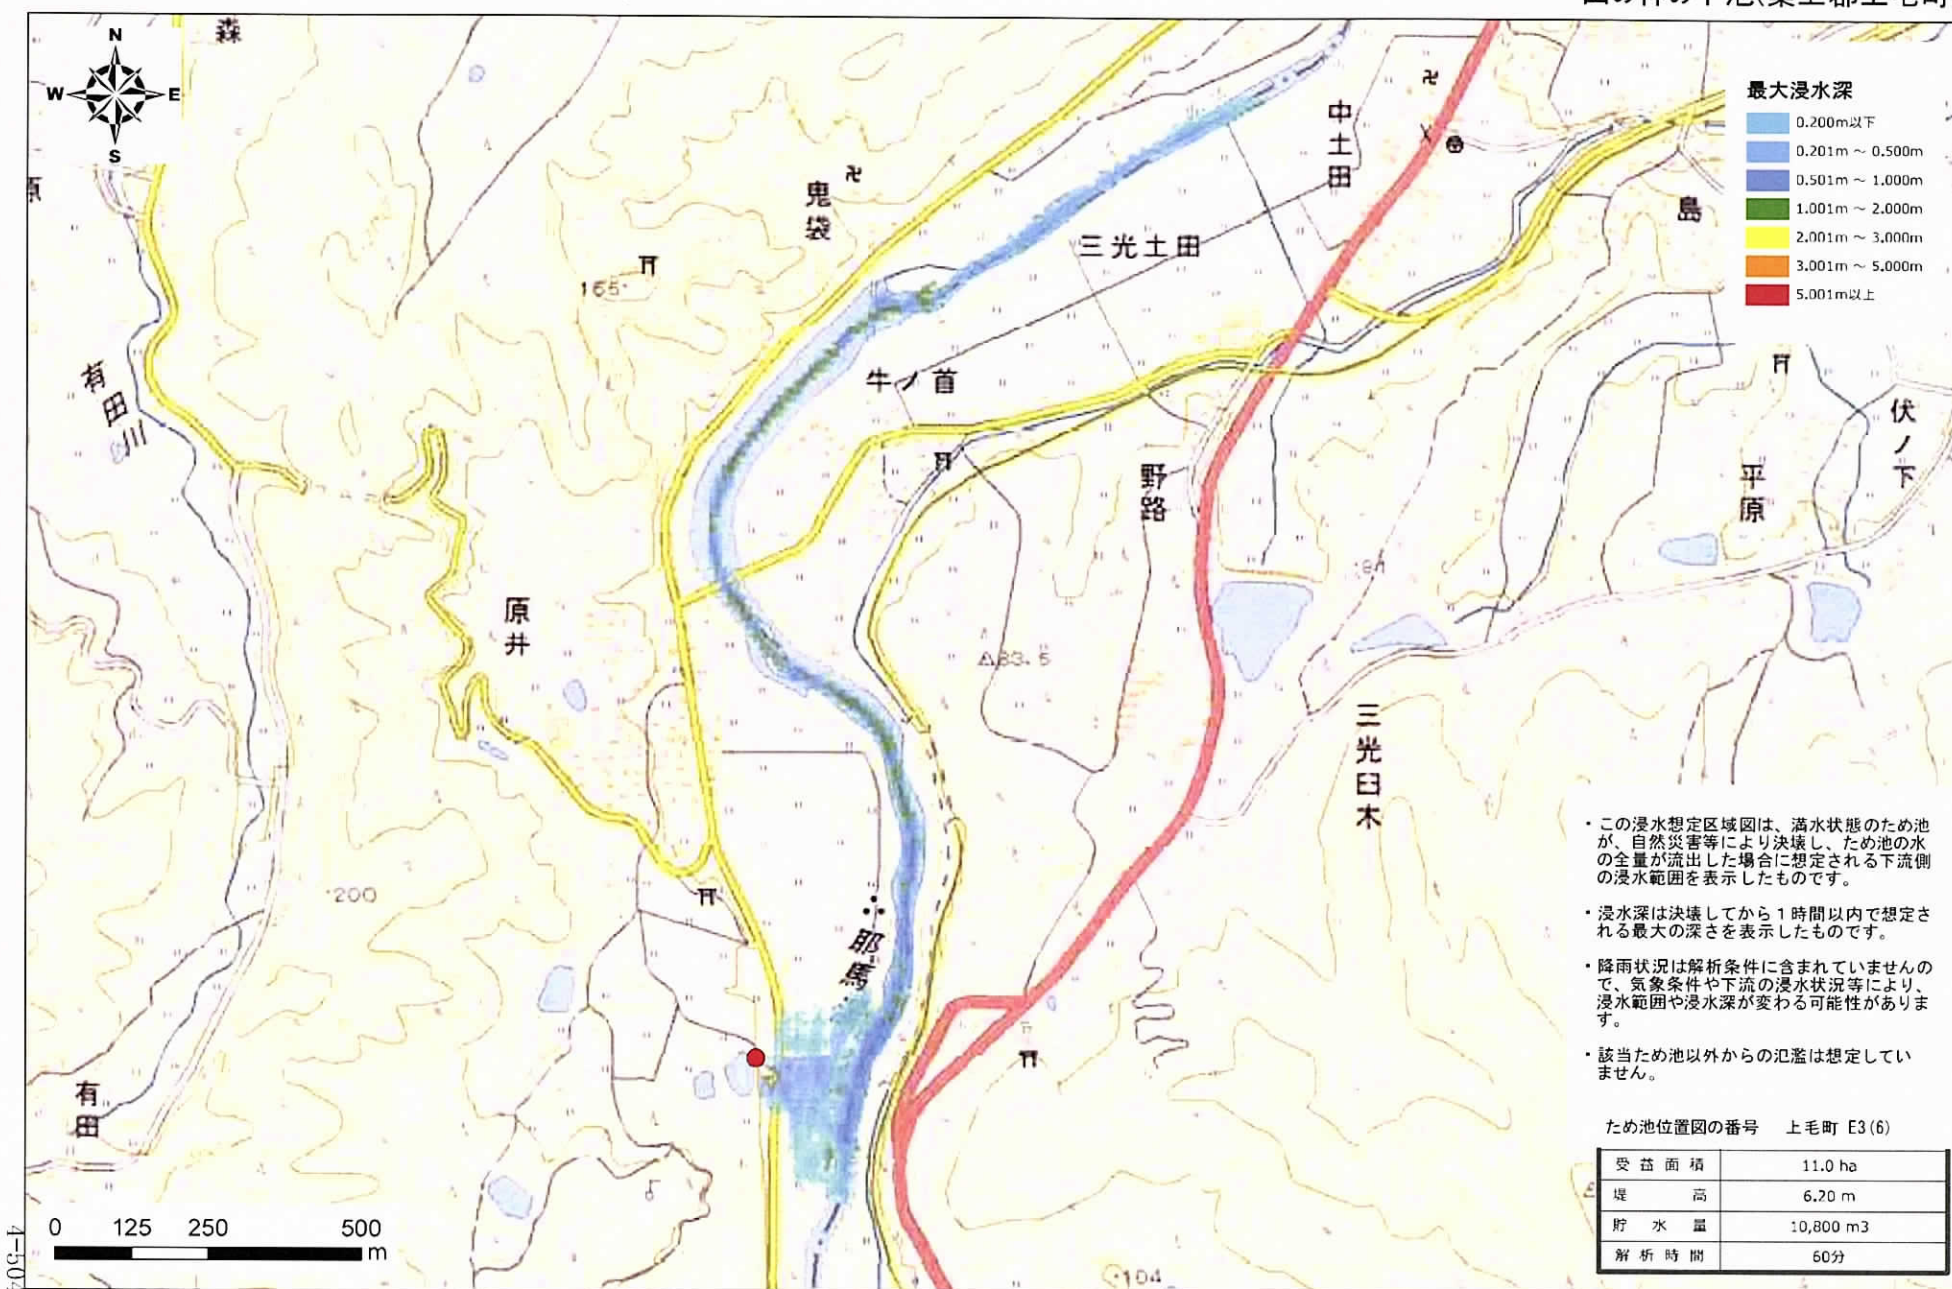


「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。(承認番号 令元情複、第799号)」

ため池 浸水想定区域図（夜立池）

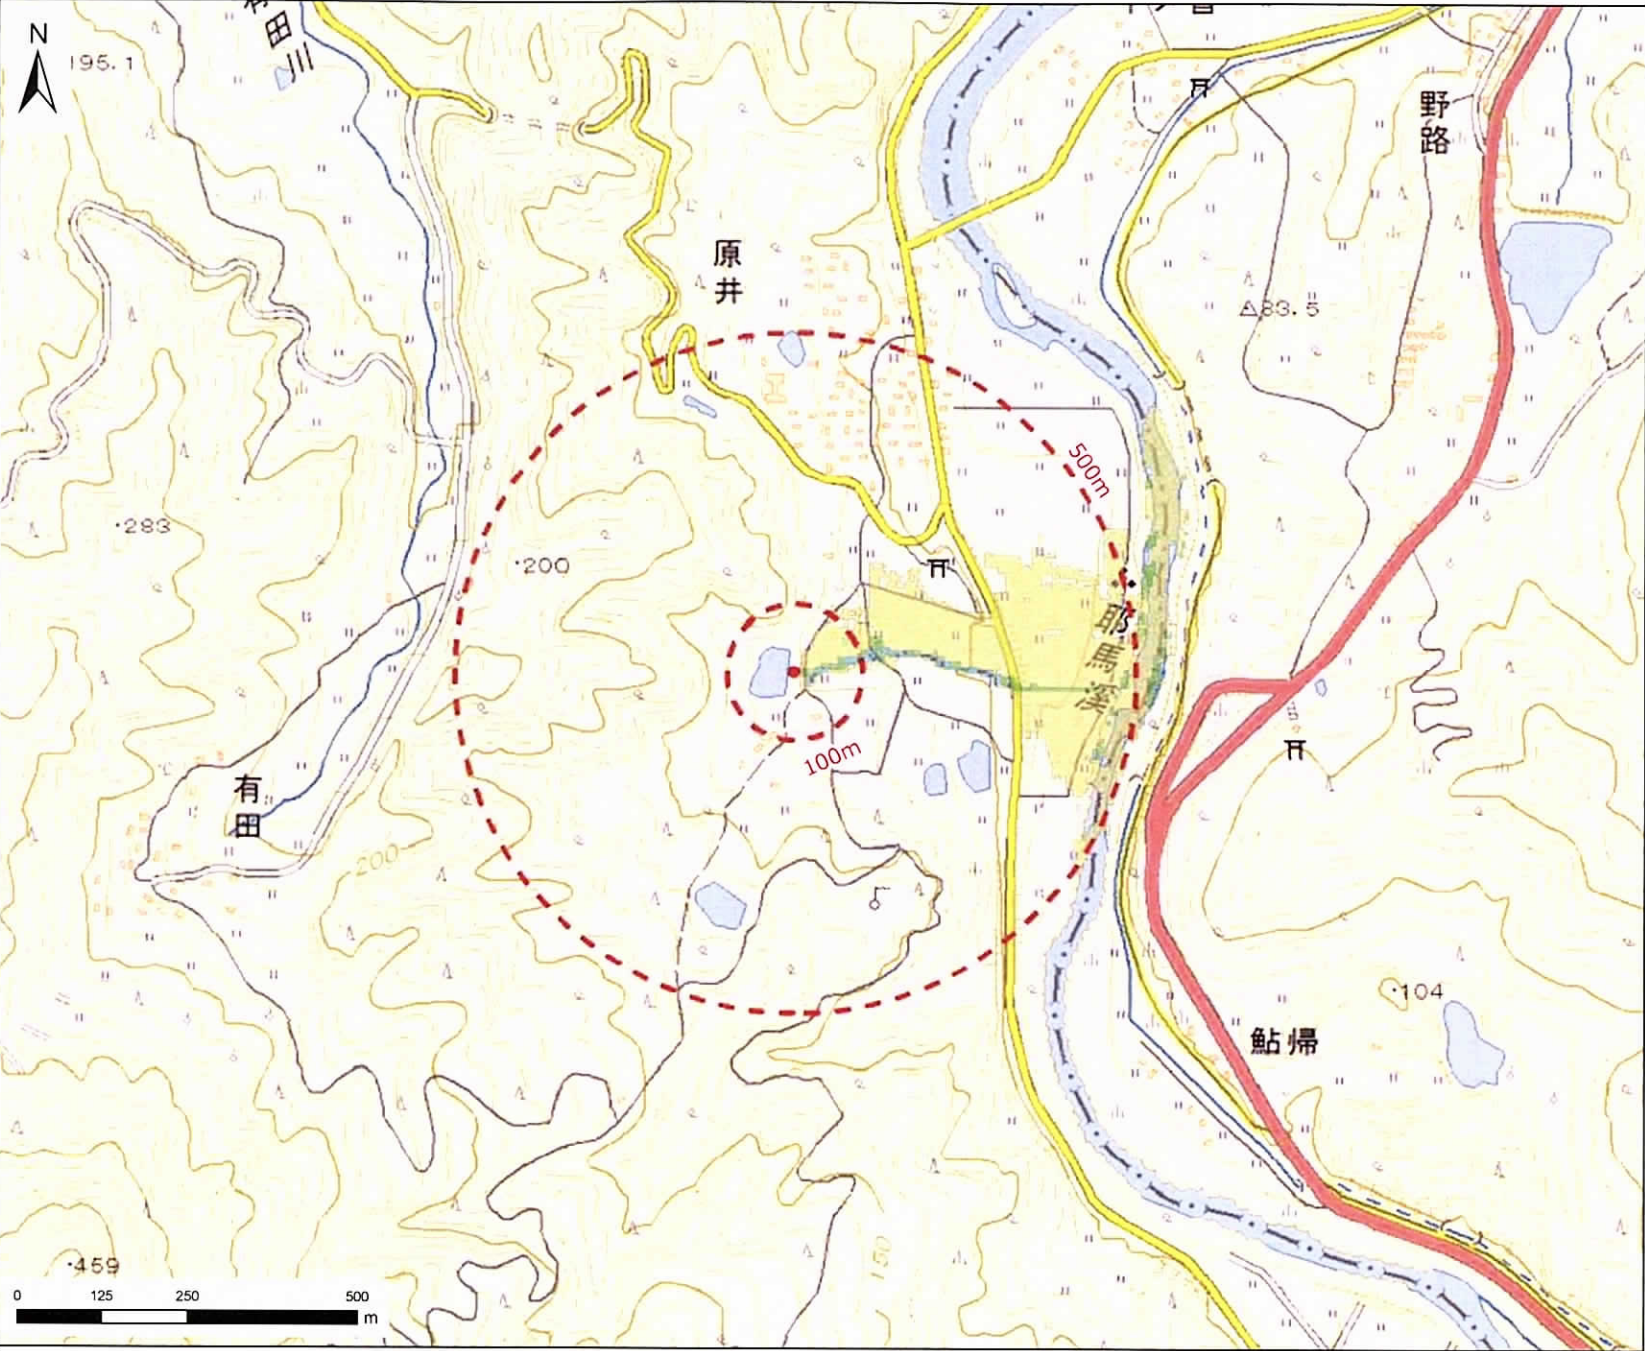

上毛町

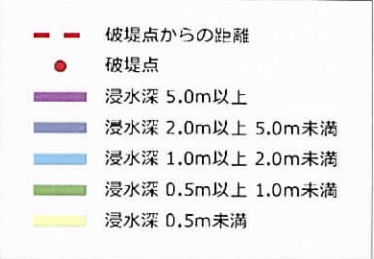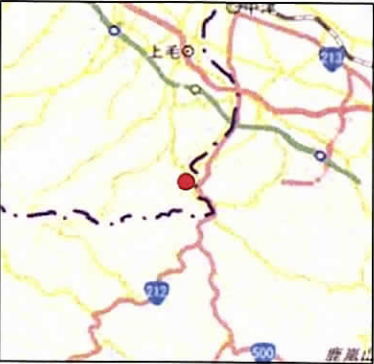

- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 上毛町 E3(7)




堤 高	7.00 m
総 貯 水 量	6,000 m ³
解 析 時 間	60 分

平成30年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情複、第799号）」

ため池 浸水想定区域図（小木戸池）

上毛町

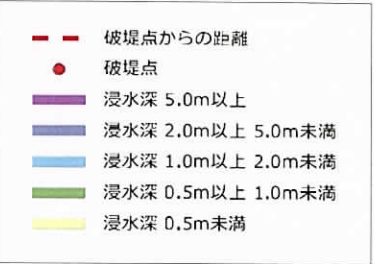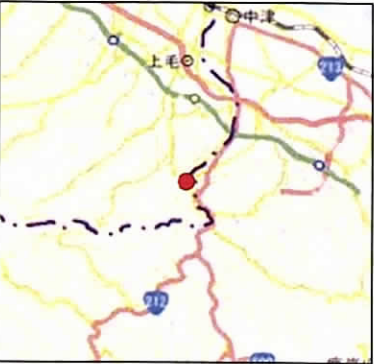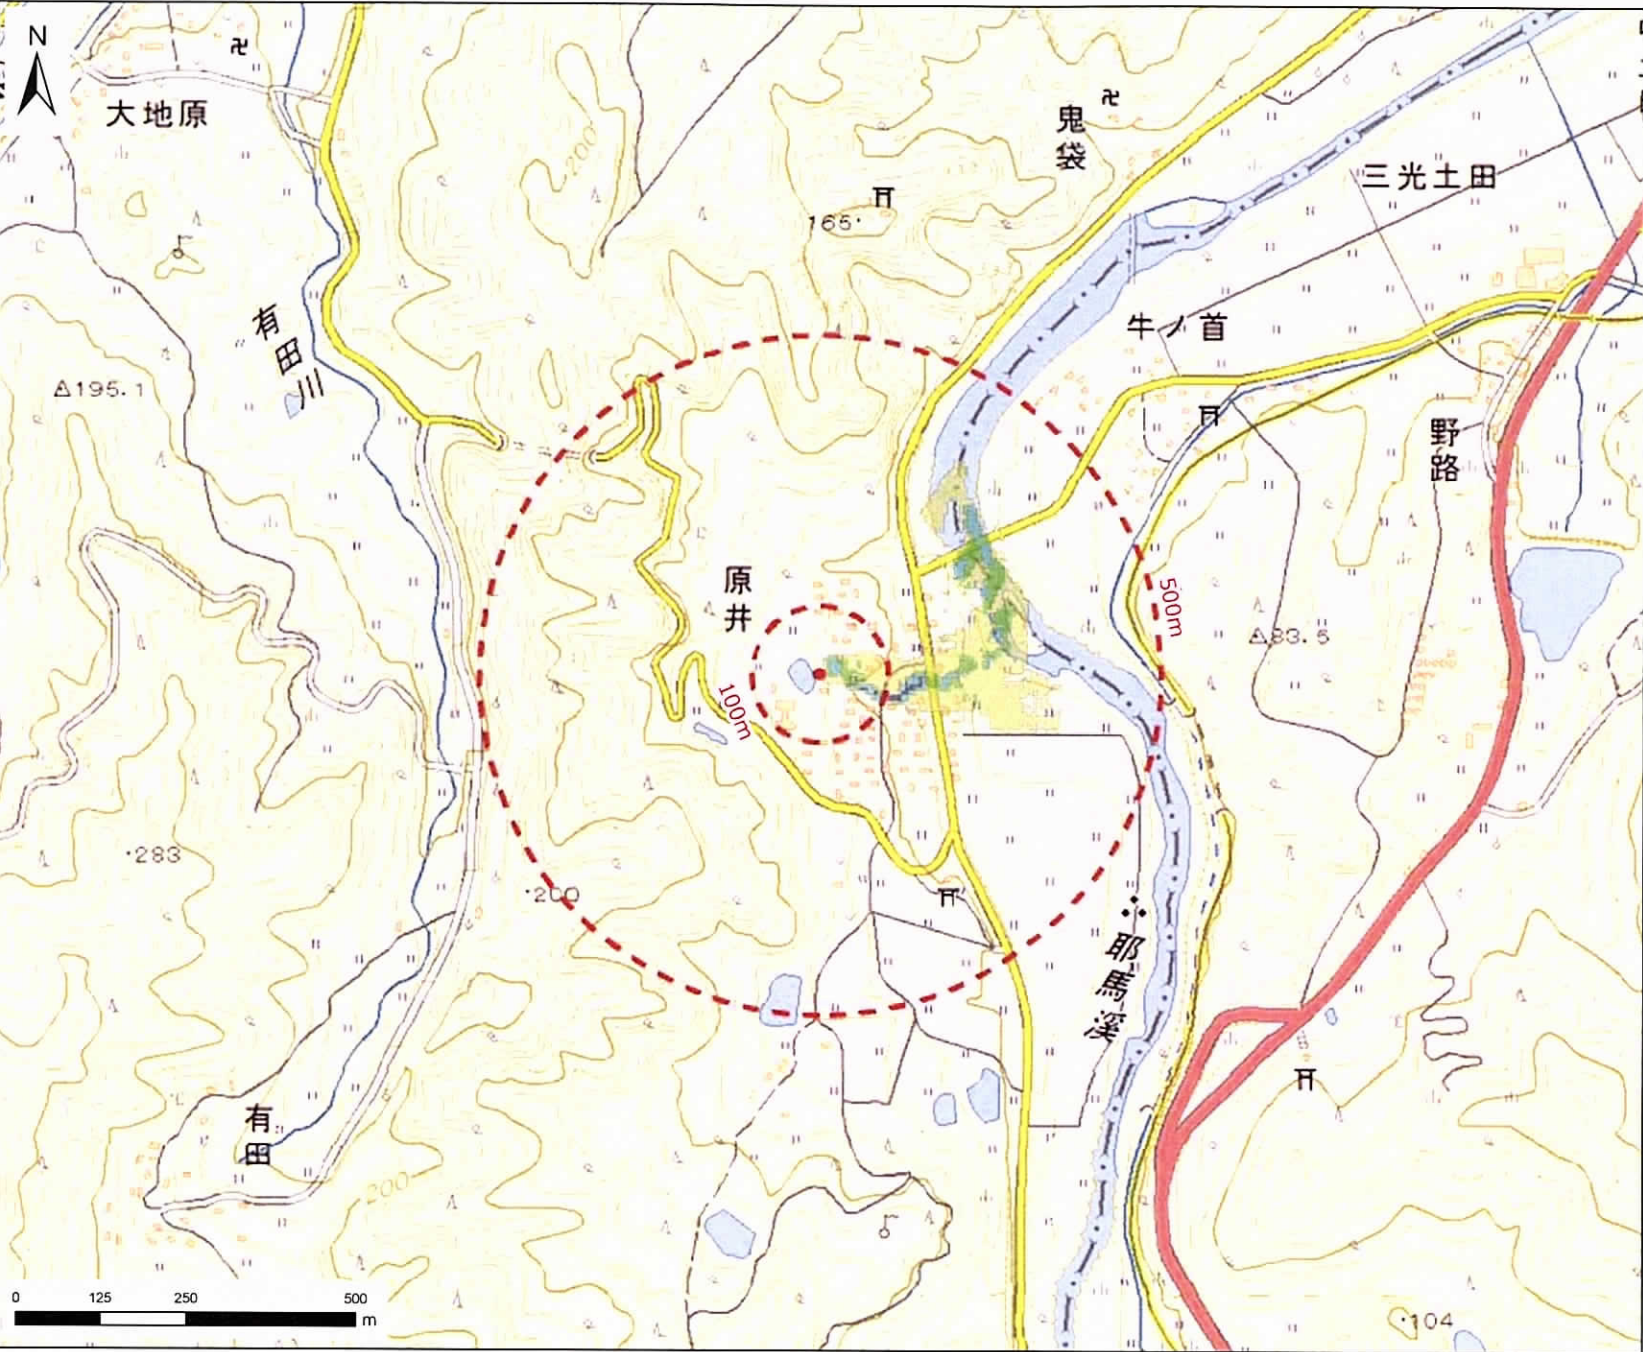

- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 上毛町 D3(13)


堤 高	5.00 m
総 貯 水 量	7,800 m ³
解 析 時 間	60 分

平成30年度作成

「この地図は、国土院院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情複、第799号）」

ため池 浸水想定区域図（大池）

上毛町

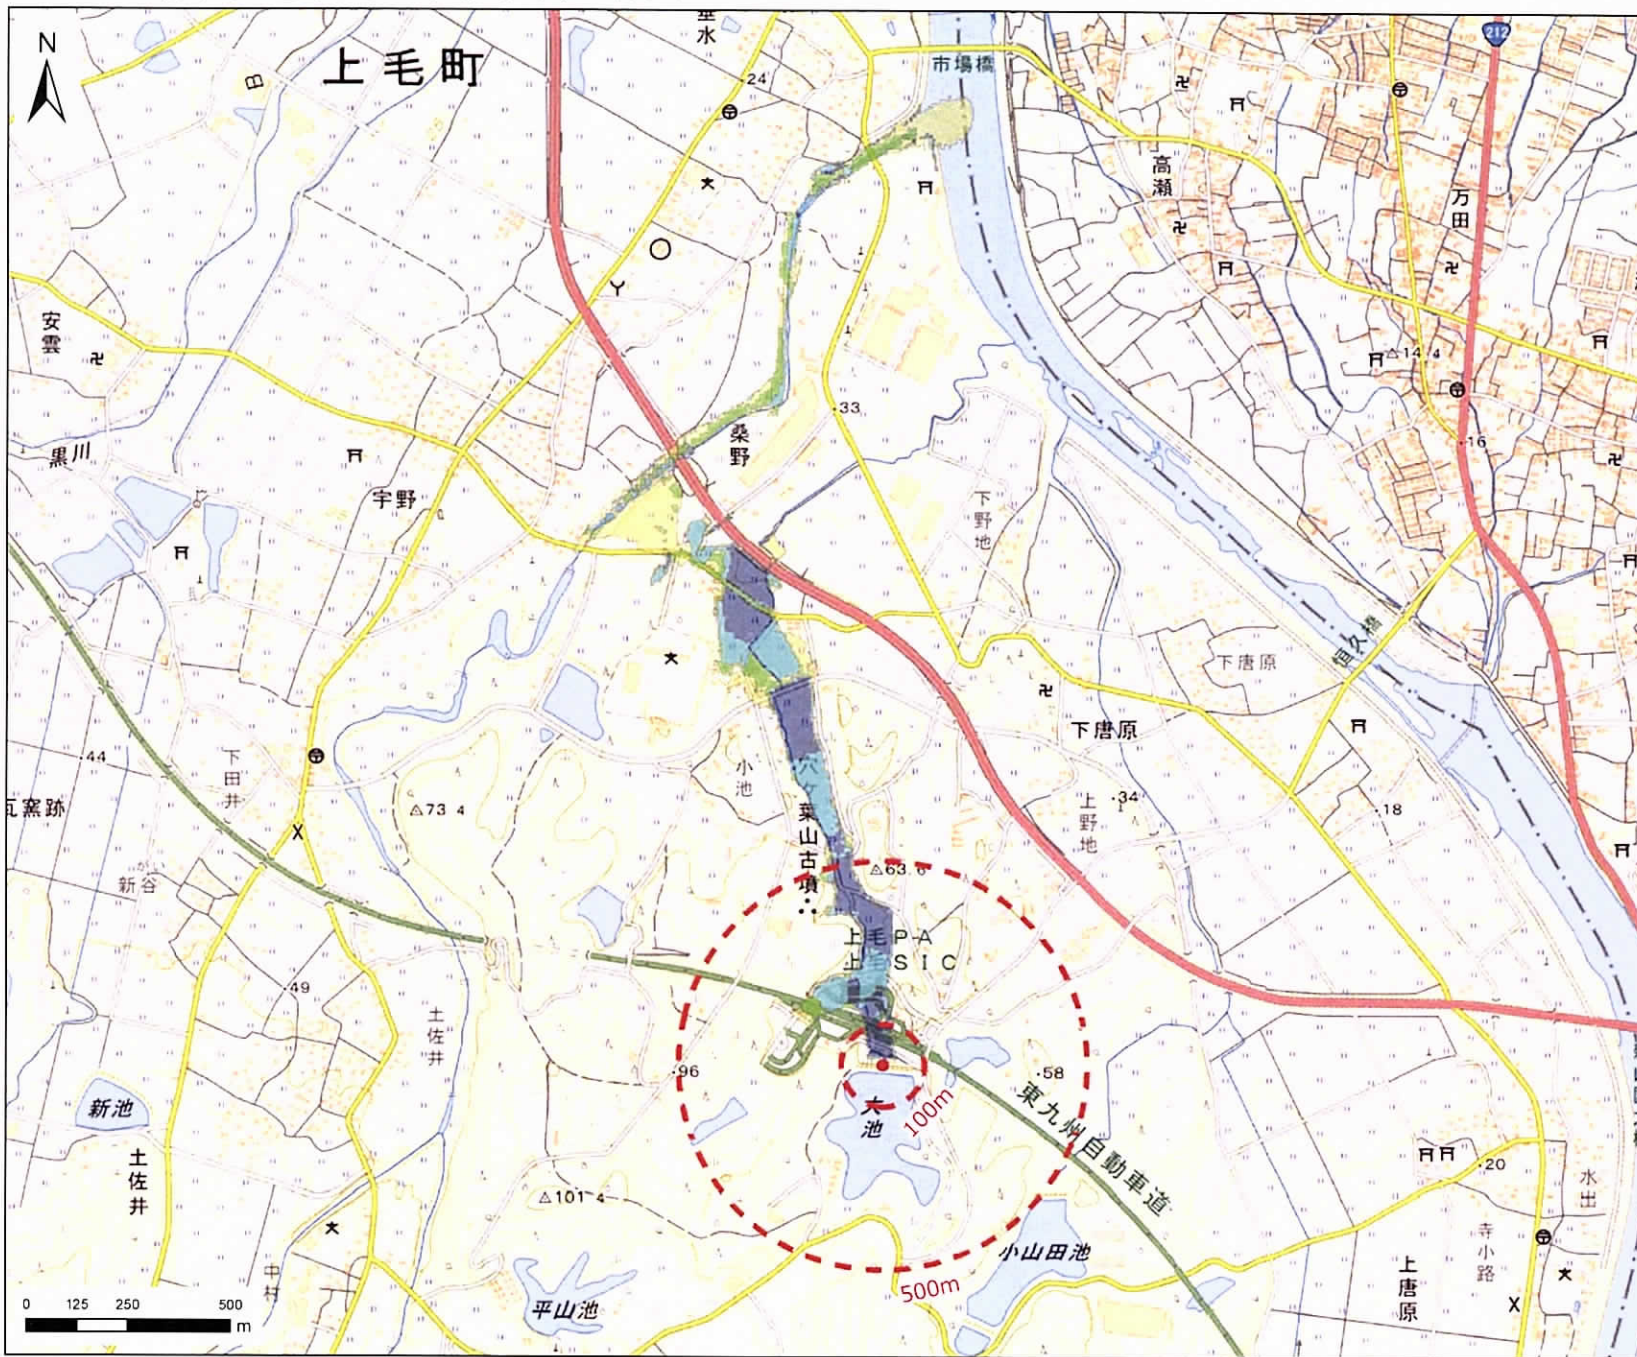

- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 上毛町 C3 (5)

堤 高	12.50 m
総 貯 水 量	176,000 m ³
解 析 時 間	60 分

令和元年度作成

平成29年度 ため池氾濫解析


小池池（築上郡上毛町）



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情複、第799号）」

ため池 浸水想定区域図（有田新池）

上毛町

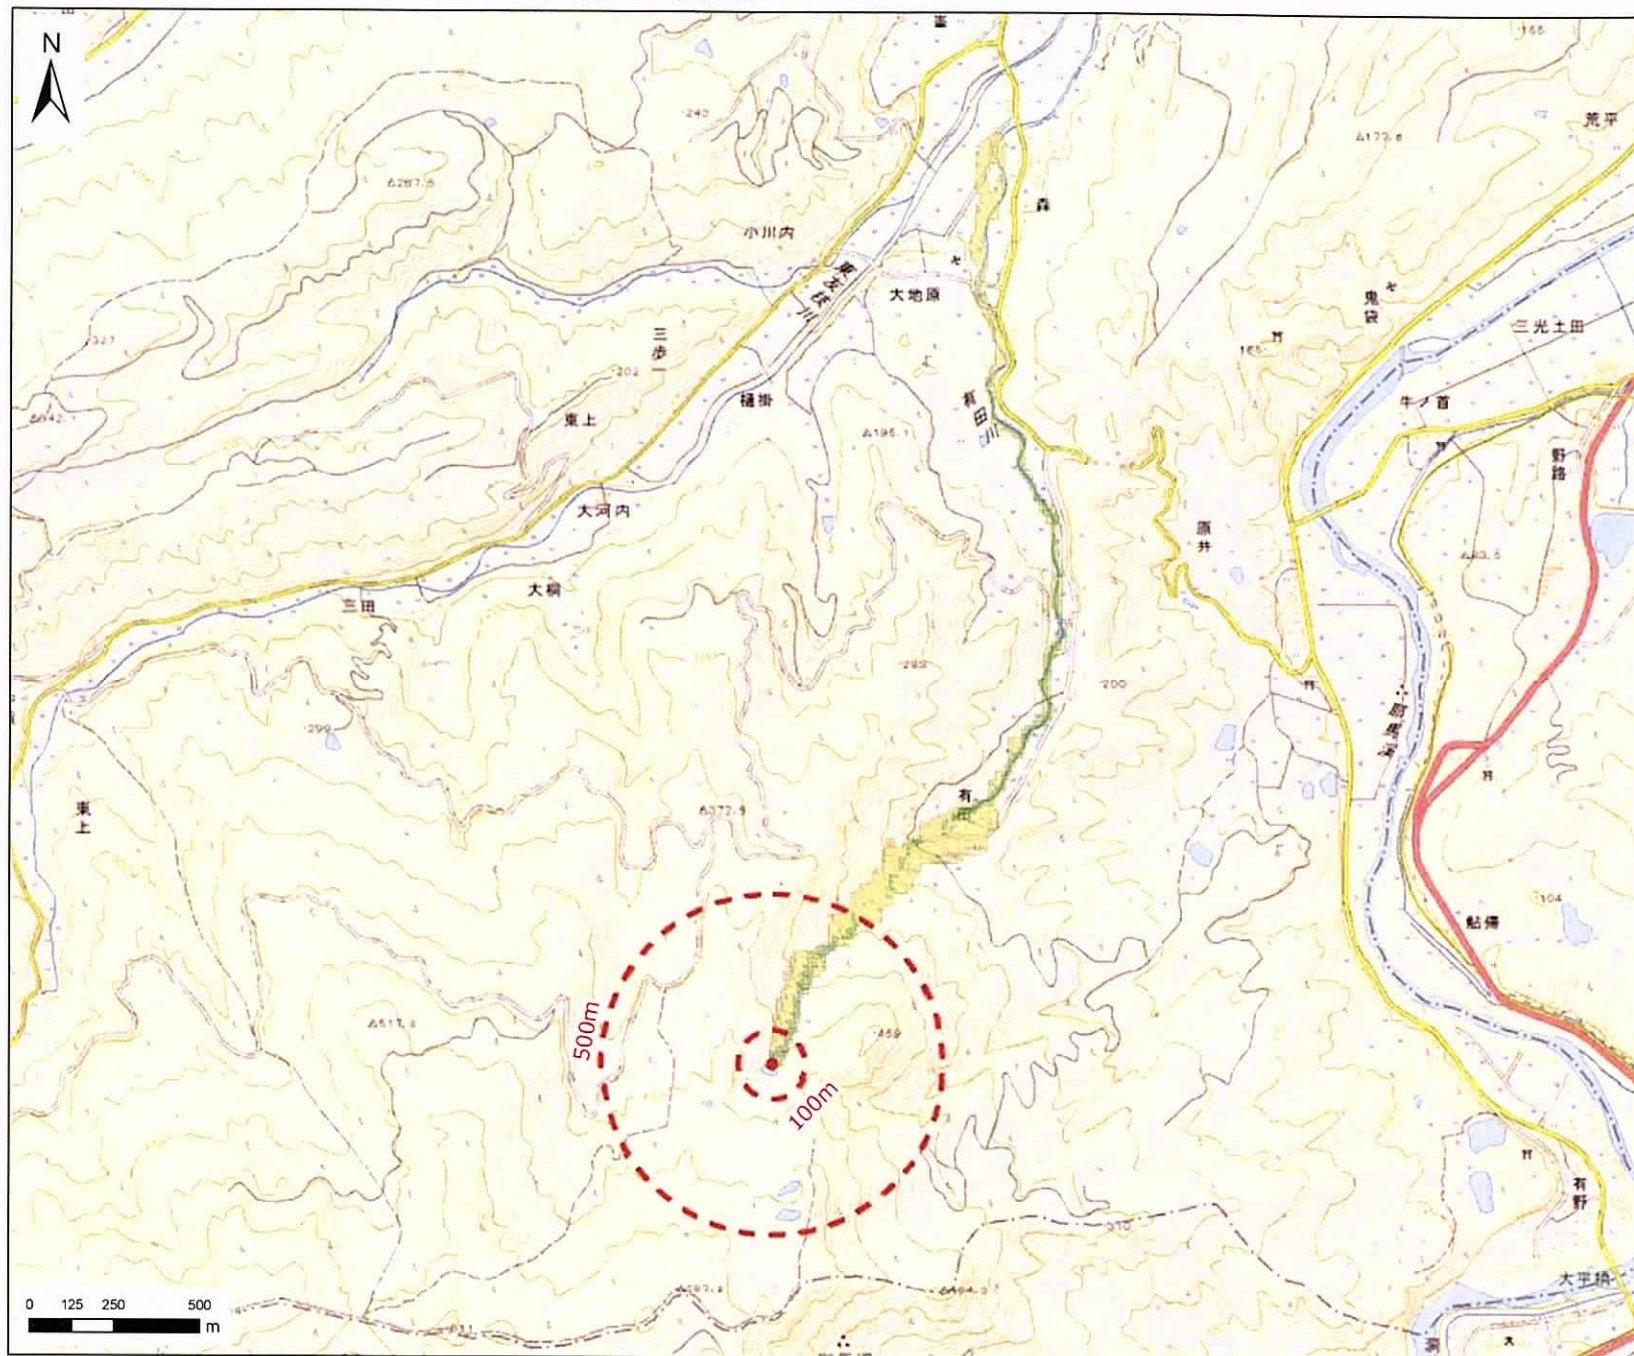

- 破堤点からの距離
- 破堤点
- 浸水深 5.0m以上
- 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
- 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
- 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
- 浸水深 0.5m未満


- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 上毛町 E3(4)


堤 高	7.30 m
総 貯 水 量	7,400 m ³
解 析 時 間	60 分

平成30年度作成

ため池 浸水想定区域図（平山池）

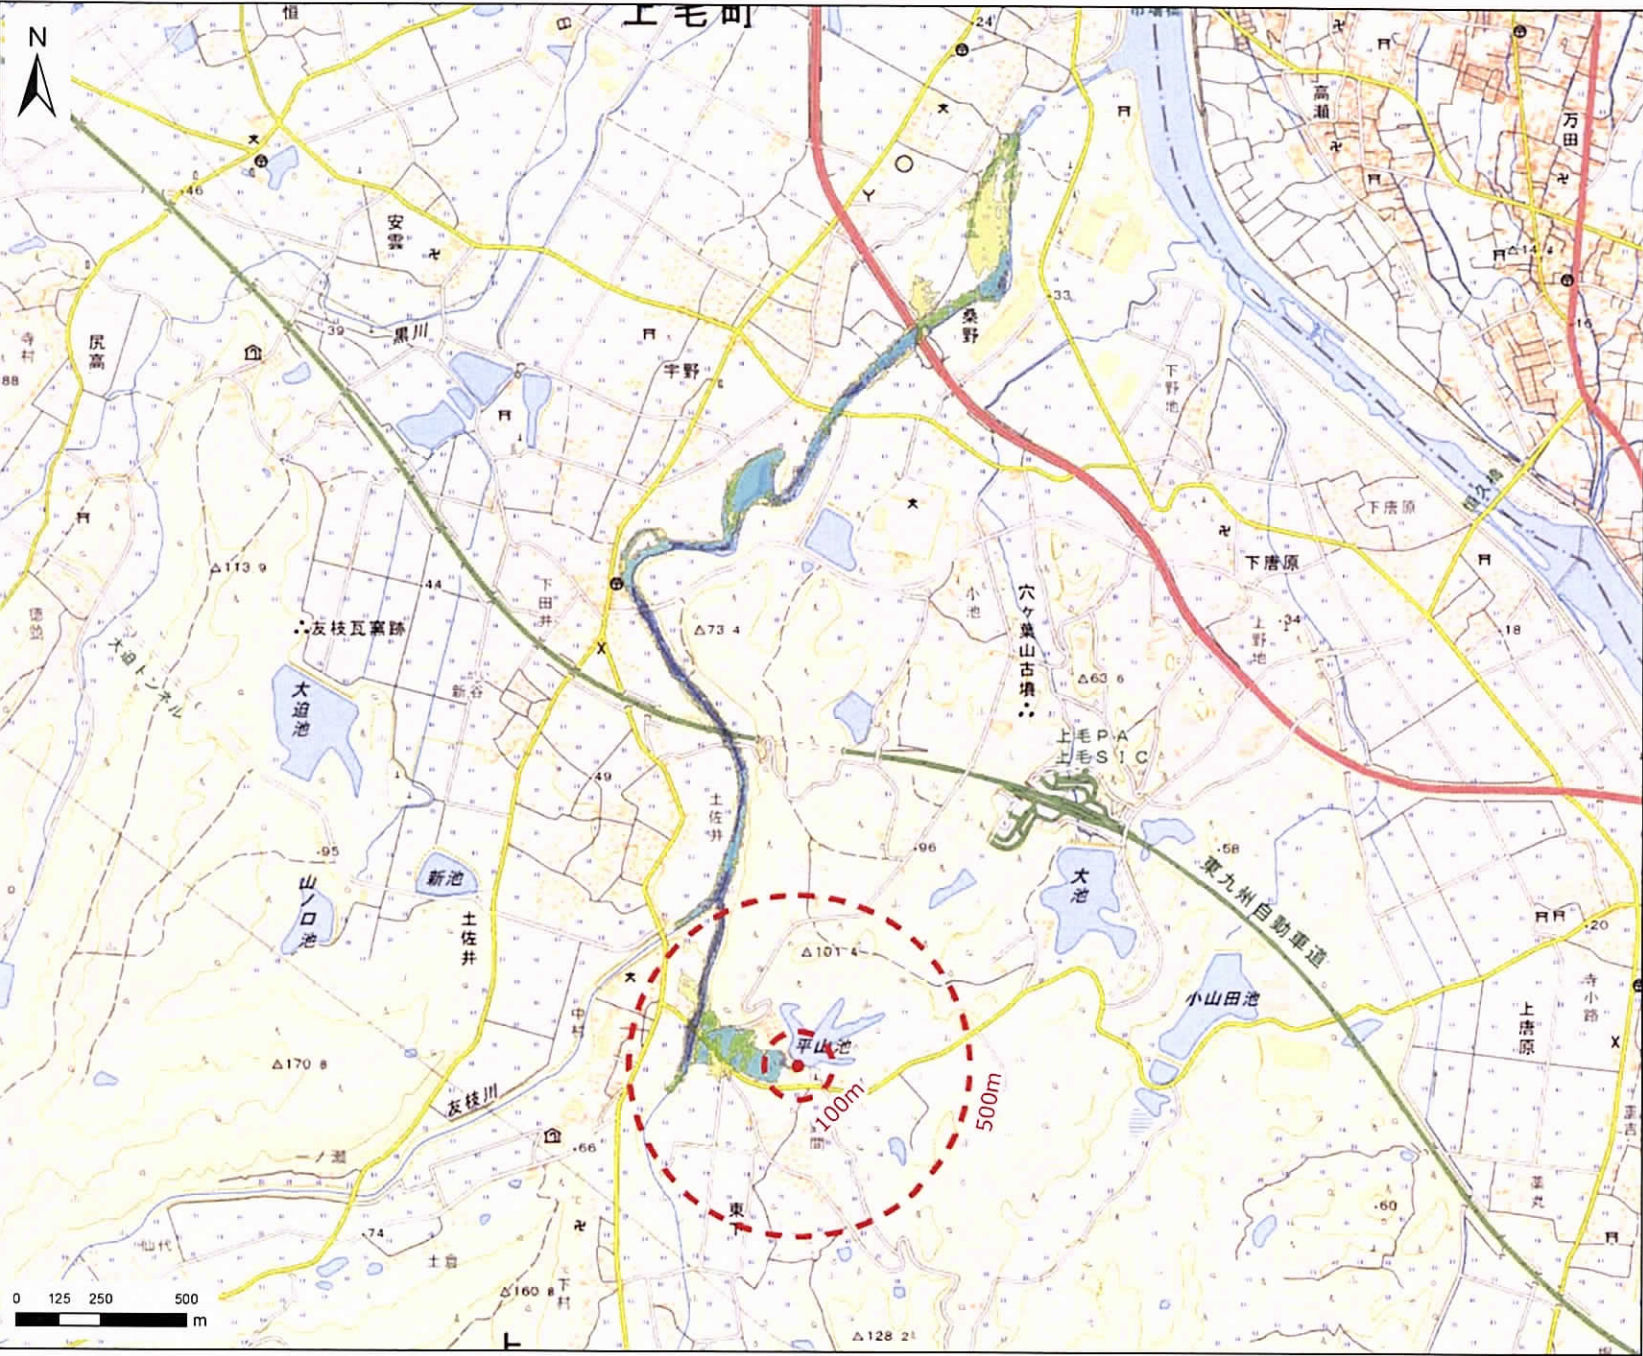

上毛町

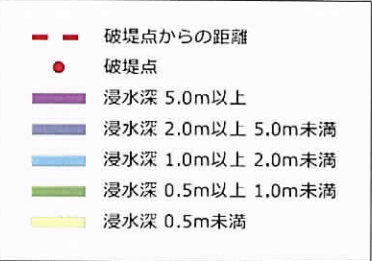

- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 上毛町 C3 (9)


堤 高	7.00 m
総 貯 水 量	81,000 m ³
解 析 時 間	60 分

令和元年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情複、第799号）」

平成29年度 ため池氾濫解析

谷山の上池(築上郡上毛町)

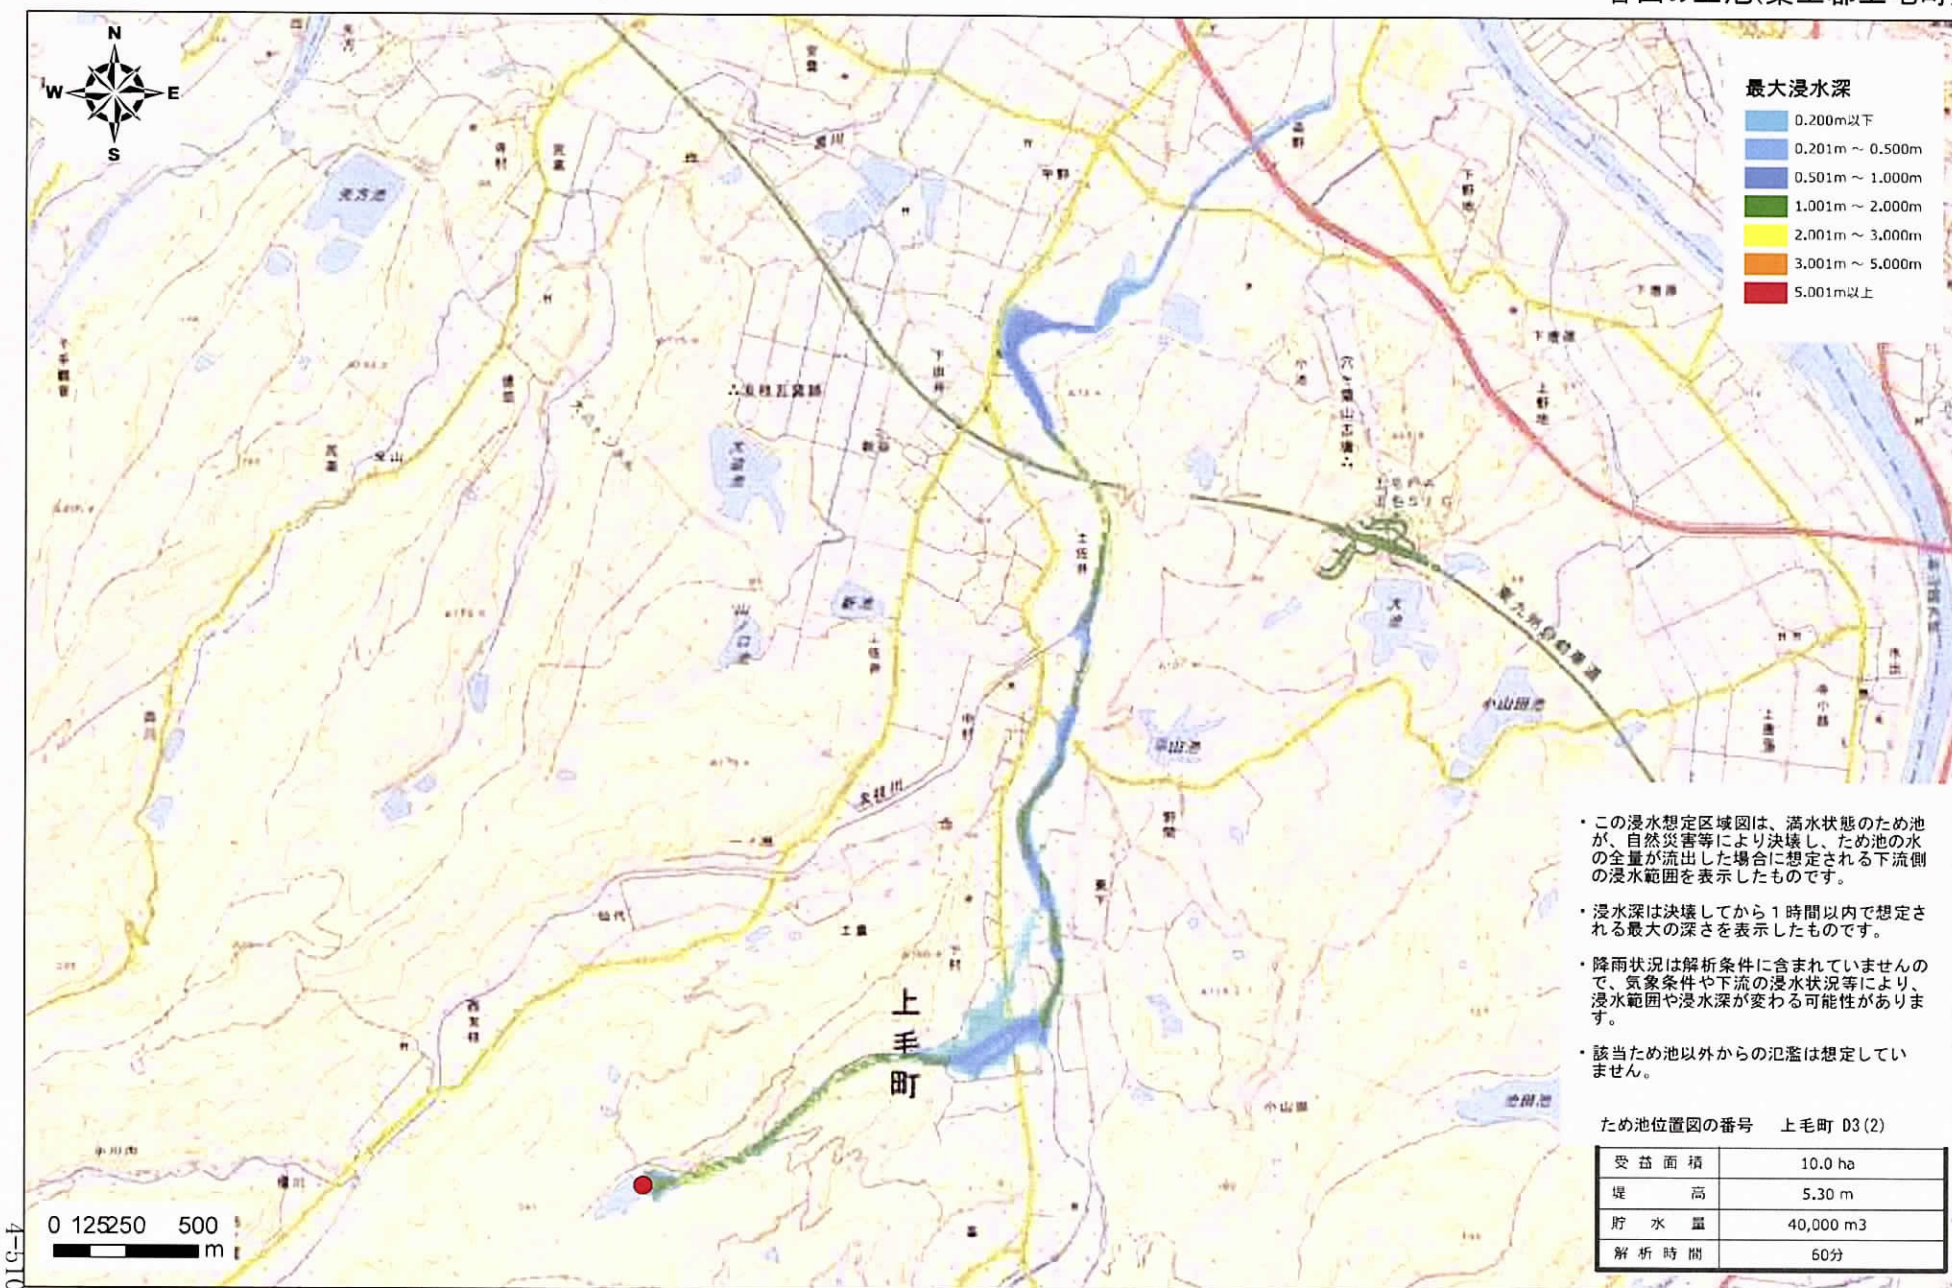

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。(承認番号 令元情複、第799号)」

平成29年度 ため池氾濫解析


谷山の下池(築上郡上毛町)



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。(承認番号 令元情複、第799号)」

ため池 浸水想定区域図（山ノ口池）

上毛町

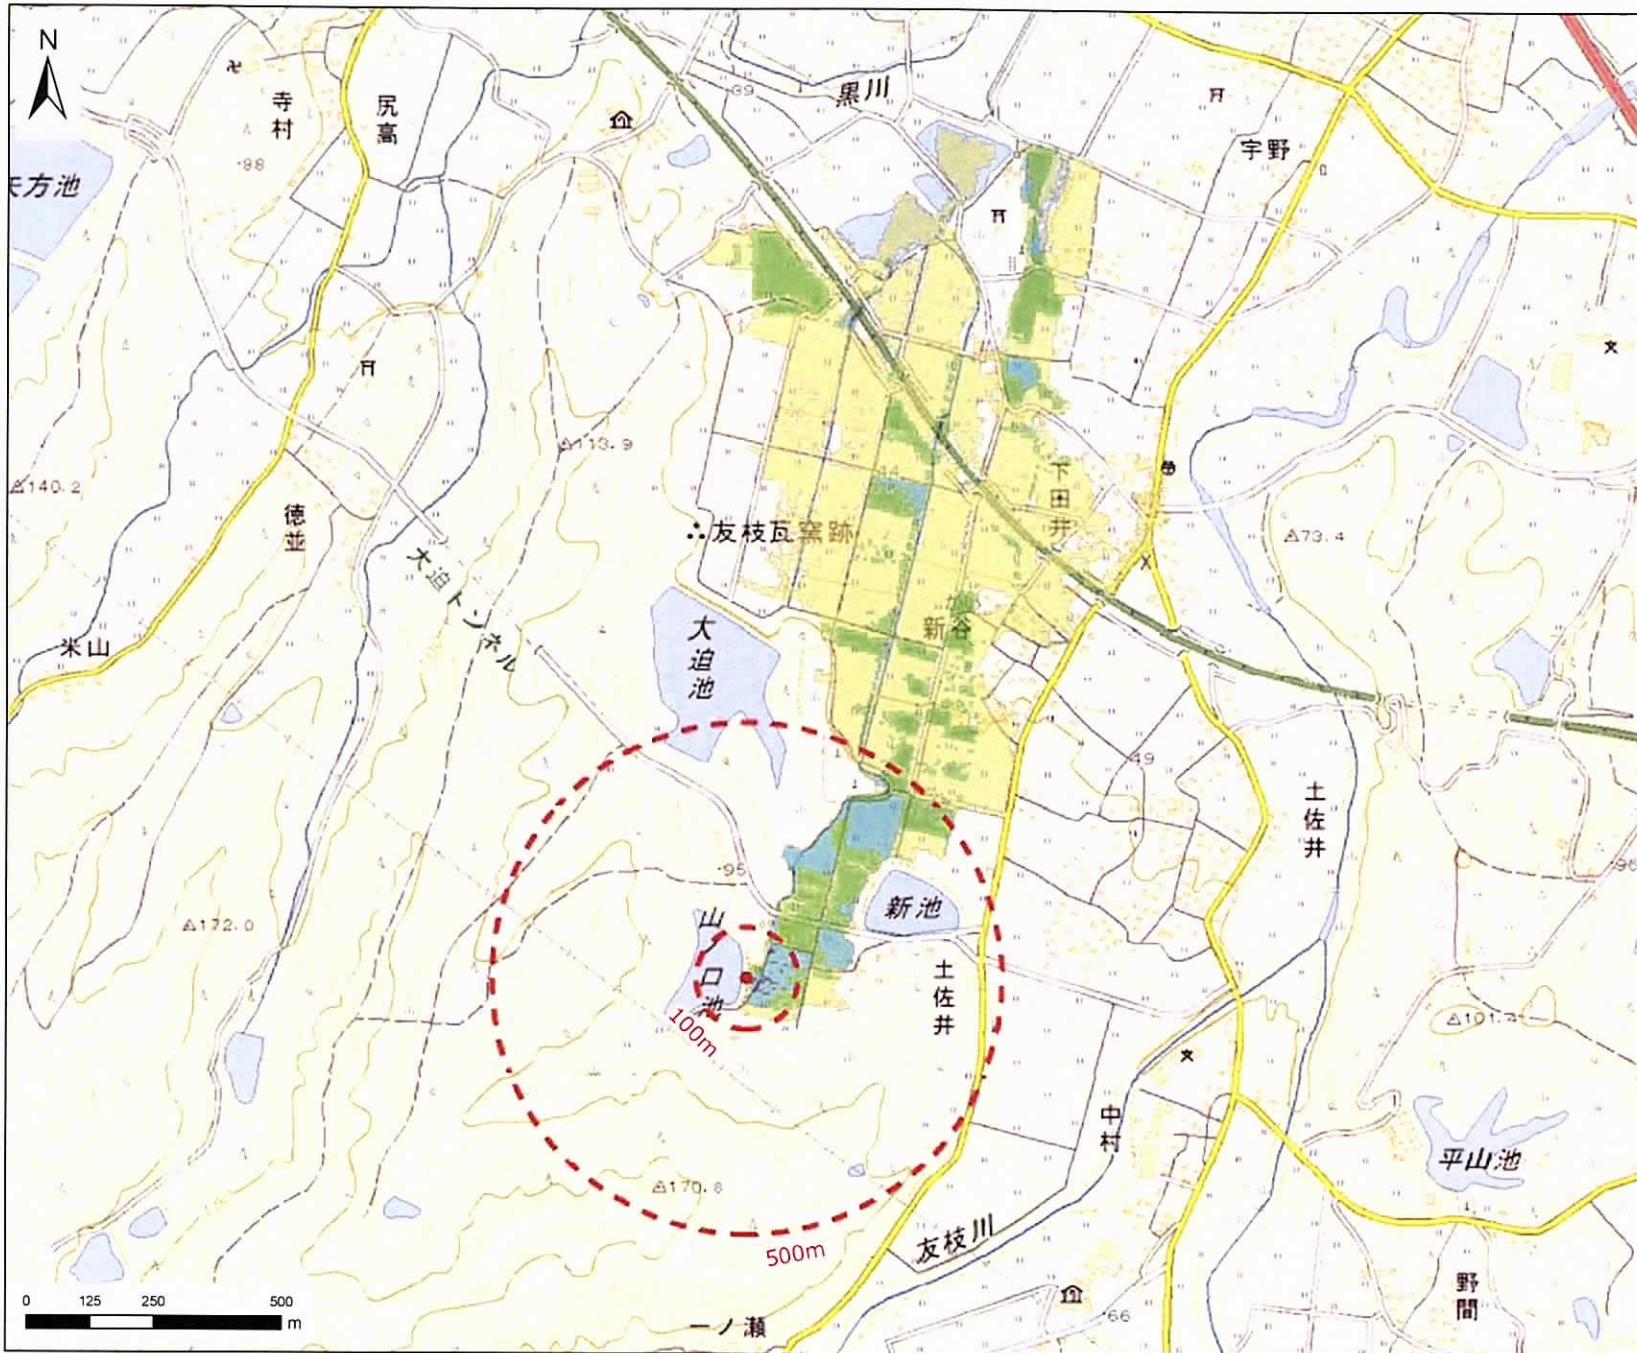

- 破堤点からの距離
- 破堤点
- 浸水深 5.0m以上
- 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
- 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
- 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
- 浸水深 0.5m未満

- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。



ため池位置図の番号 上毛町 C3(1)

堤 高	7.80 m
総貯水量	84,000 m ³
解析時間	60 分

平成30年度作成

ため池 浸水想定区域図（新池）

上毛町

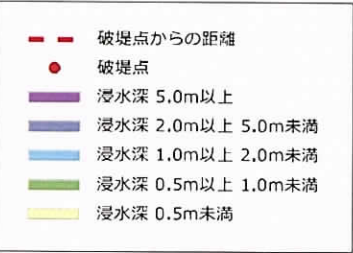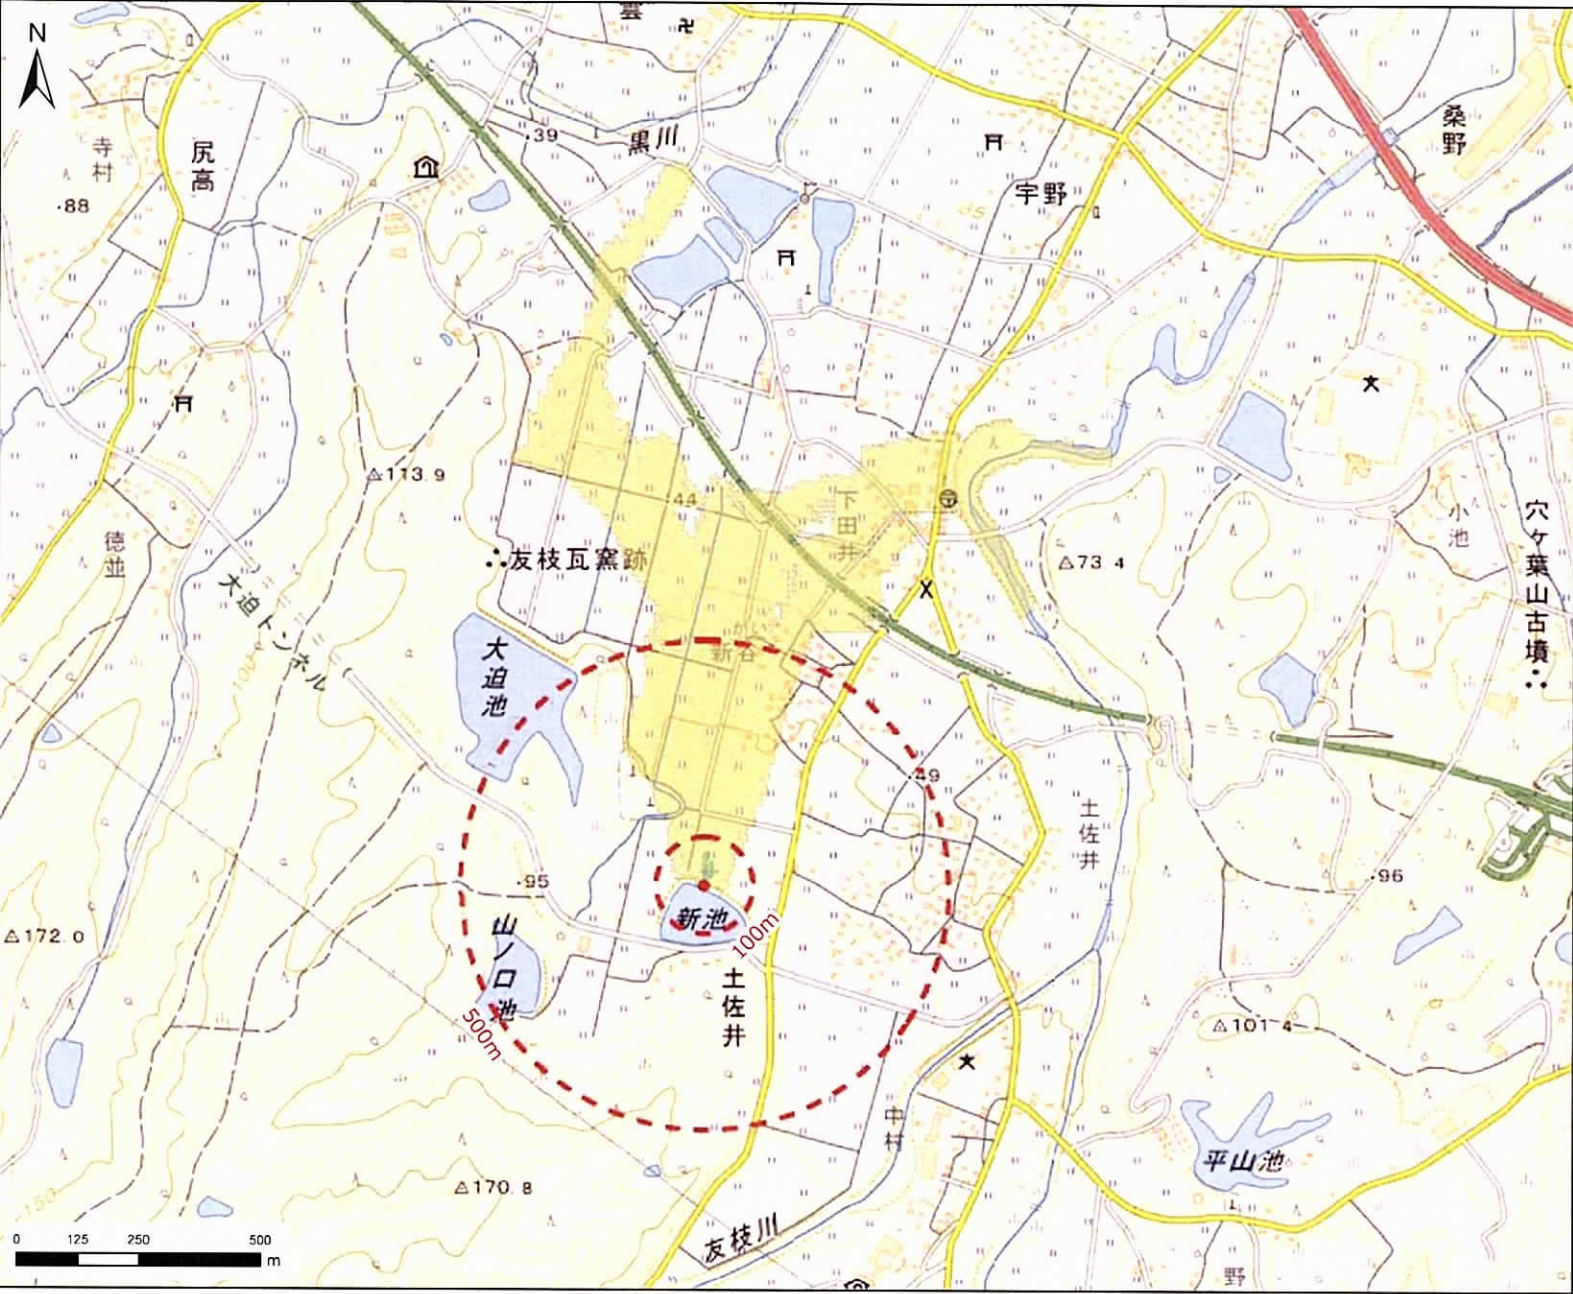

- この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- 浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- 降雨状況は解析条件に含まれていませんので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- 該当のため池以外からの氾濫は想定していません。


ため池位置図の番号 上毛町 C3 (2)

堤 高	5.00 m
総 貯 水 量	4,000 m ³
解 析 時 間	60 分

令和元年度作成


「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情標、第799号）」

ため池 浸水想定区域図（上の山の上池）

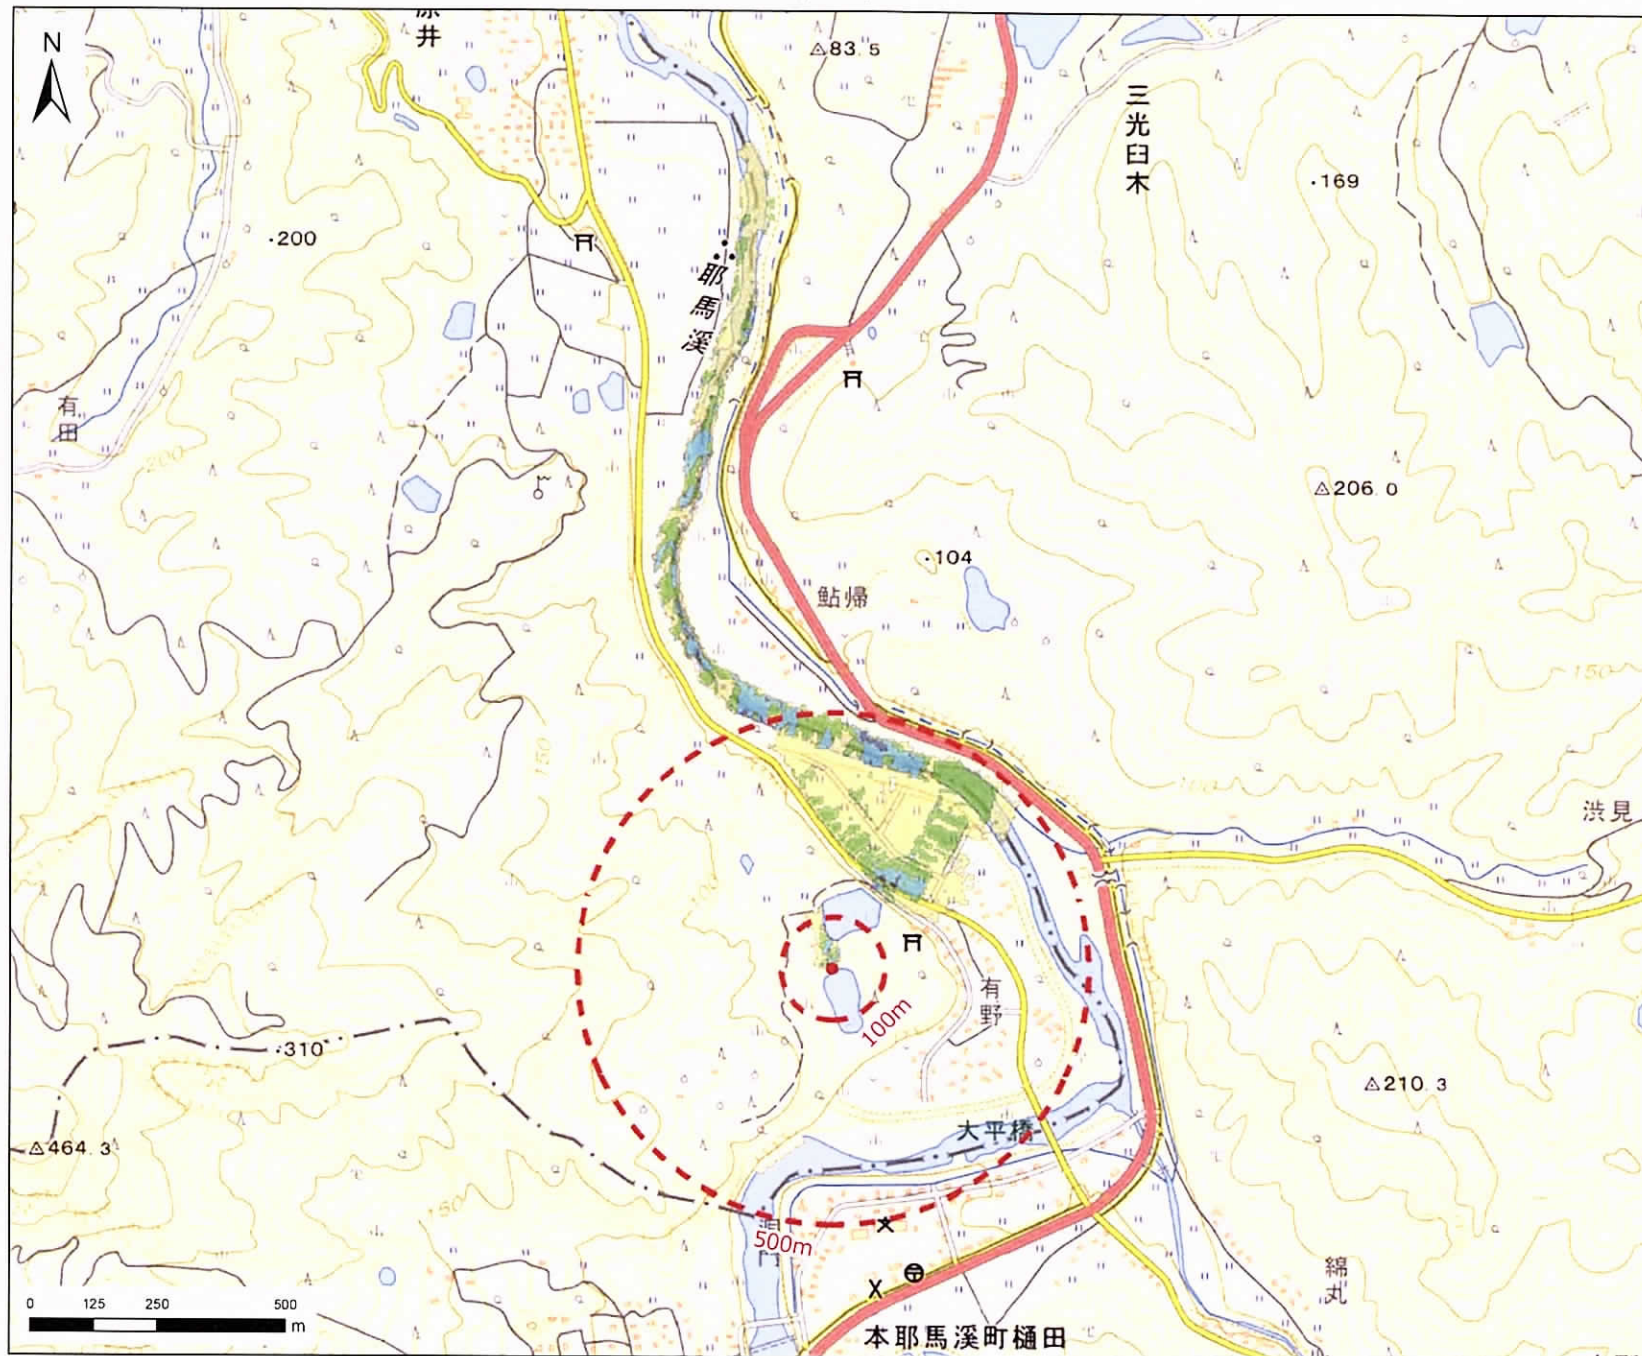

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情複、第799号）」

上毛町

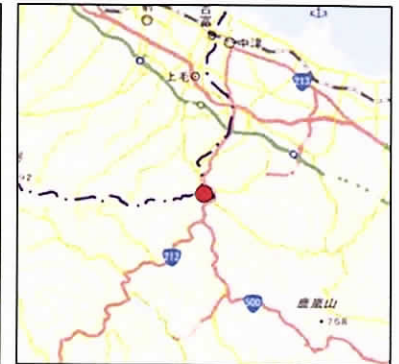

- 破堤点からの距離
- 破堤点
- 浸水深 5.0m以上
- 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
- 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
- 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
- 浸水深 0.5m未満

- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。



ため池位置図の番号 上毛町 E4 (2)

堤 高	6.40 m
総 貯 水 量	4,600 m ³
解 析 時 間	60 分

令和元年度作成

ため池 浸水想定区域図（山の神の上池）

上毛町

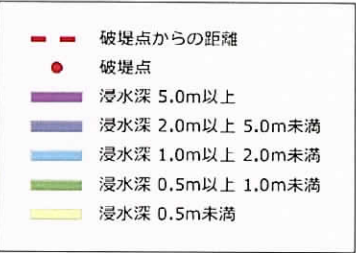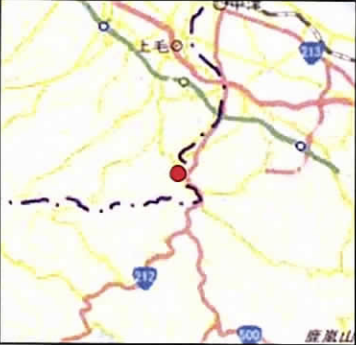


- この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- 浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- 降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- 該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 上毛町 E3 (8)


堤 高	5.80 m
総 貯 水 量	2,000 m ³
解 析 時 間	60 分

令和元年度作成

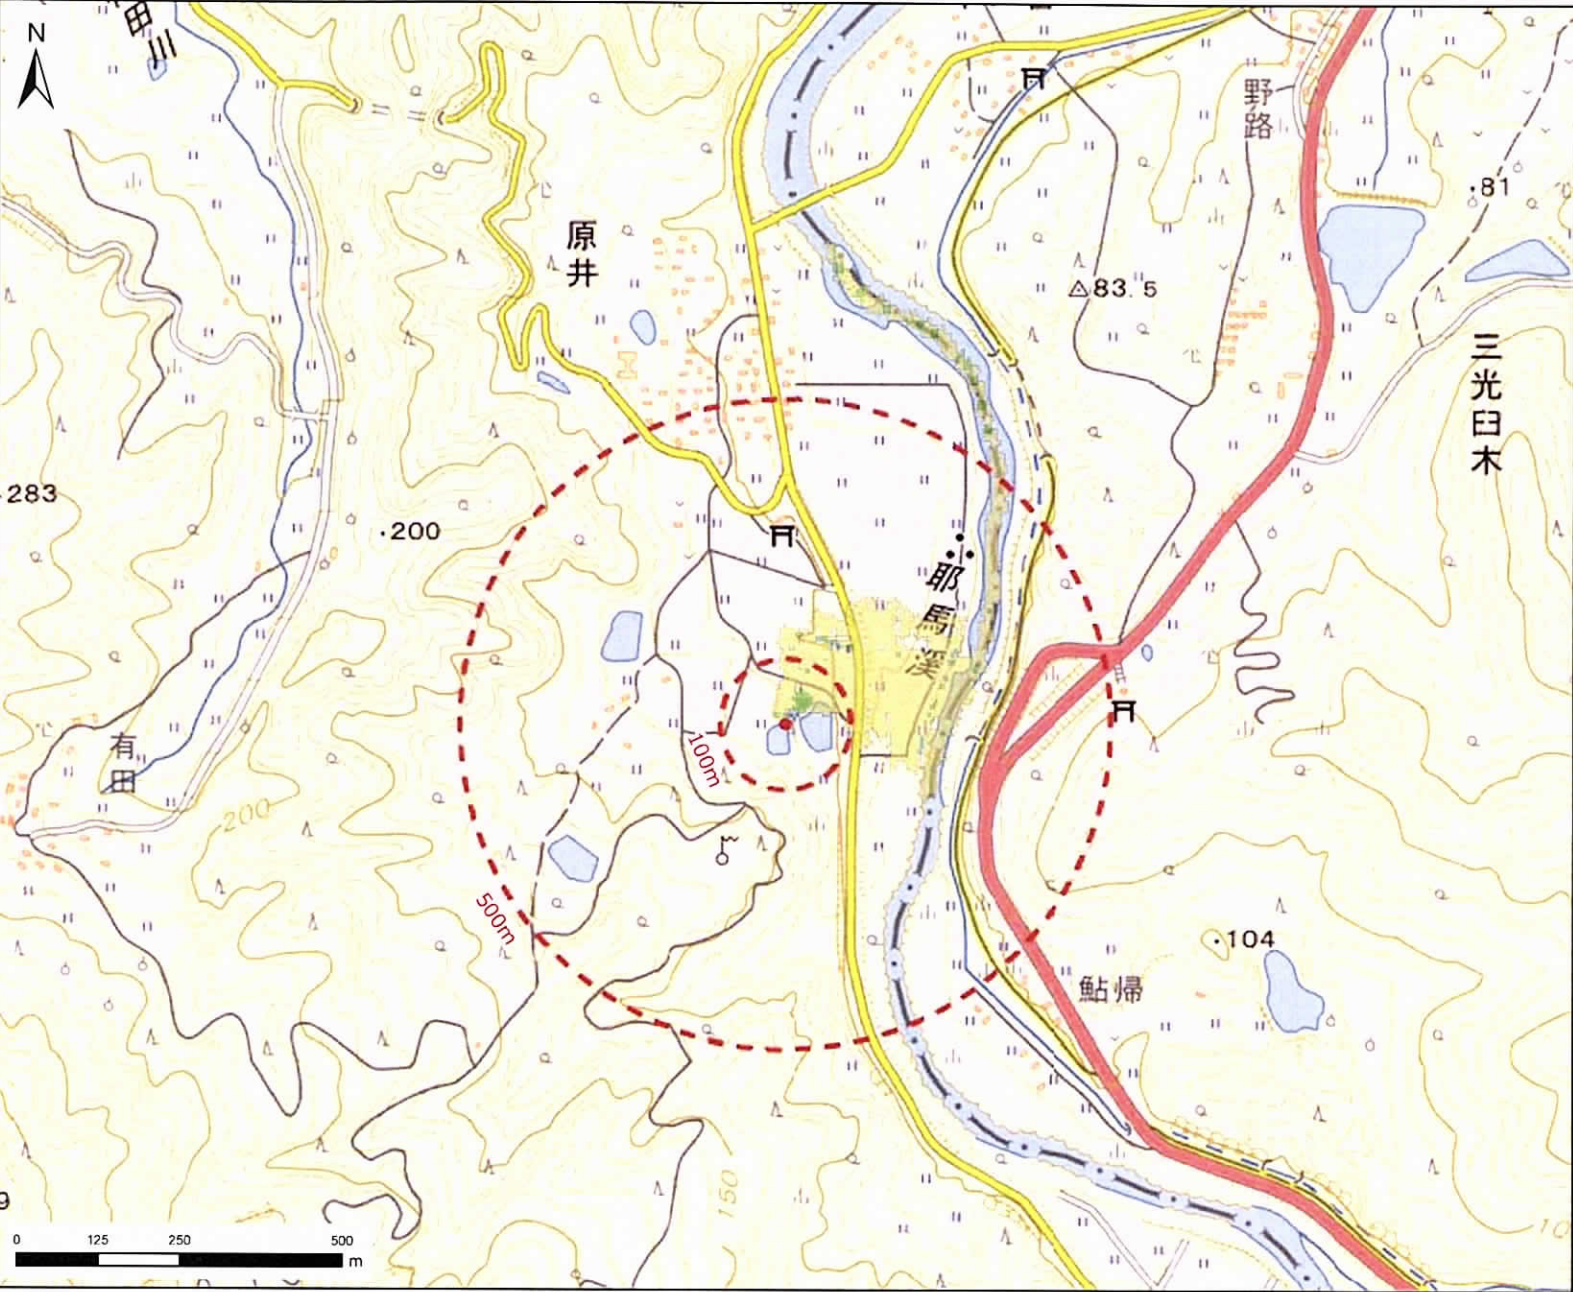


「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情標、第799号）」

ため池 浸水想定区域図（楠根池）

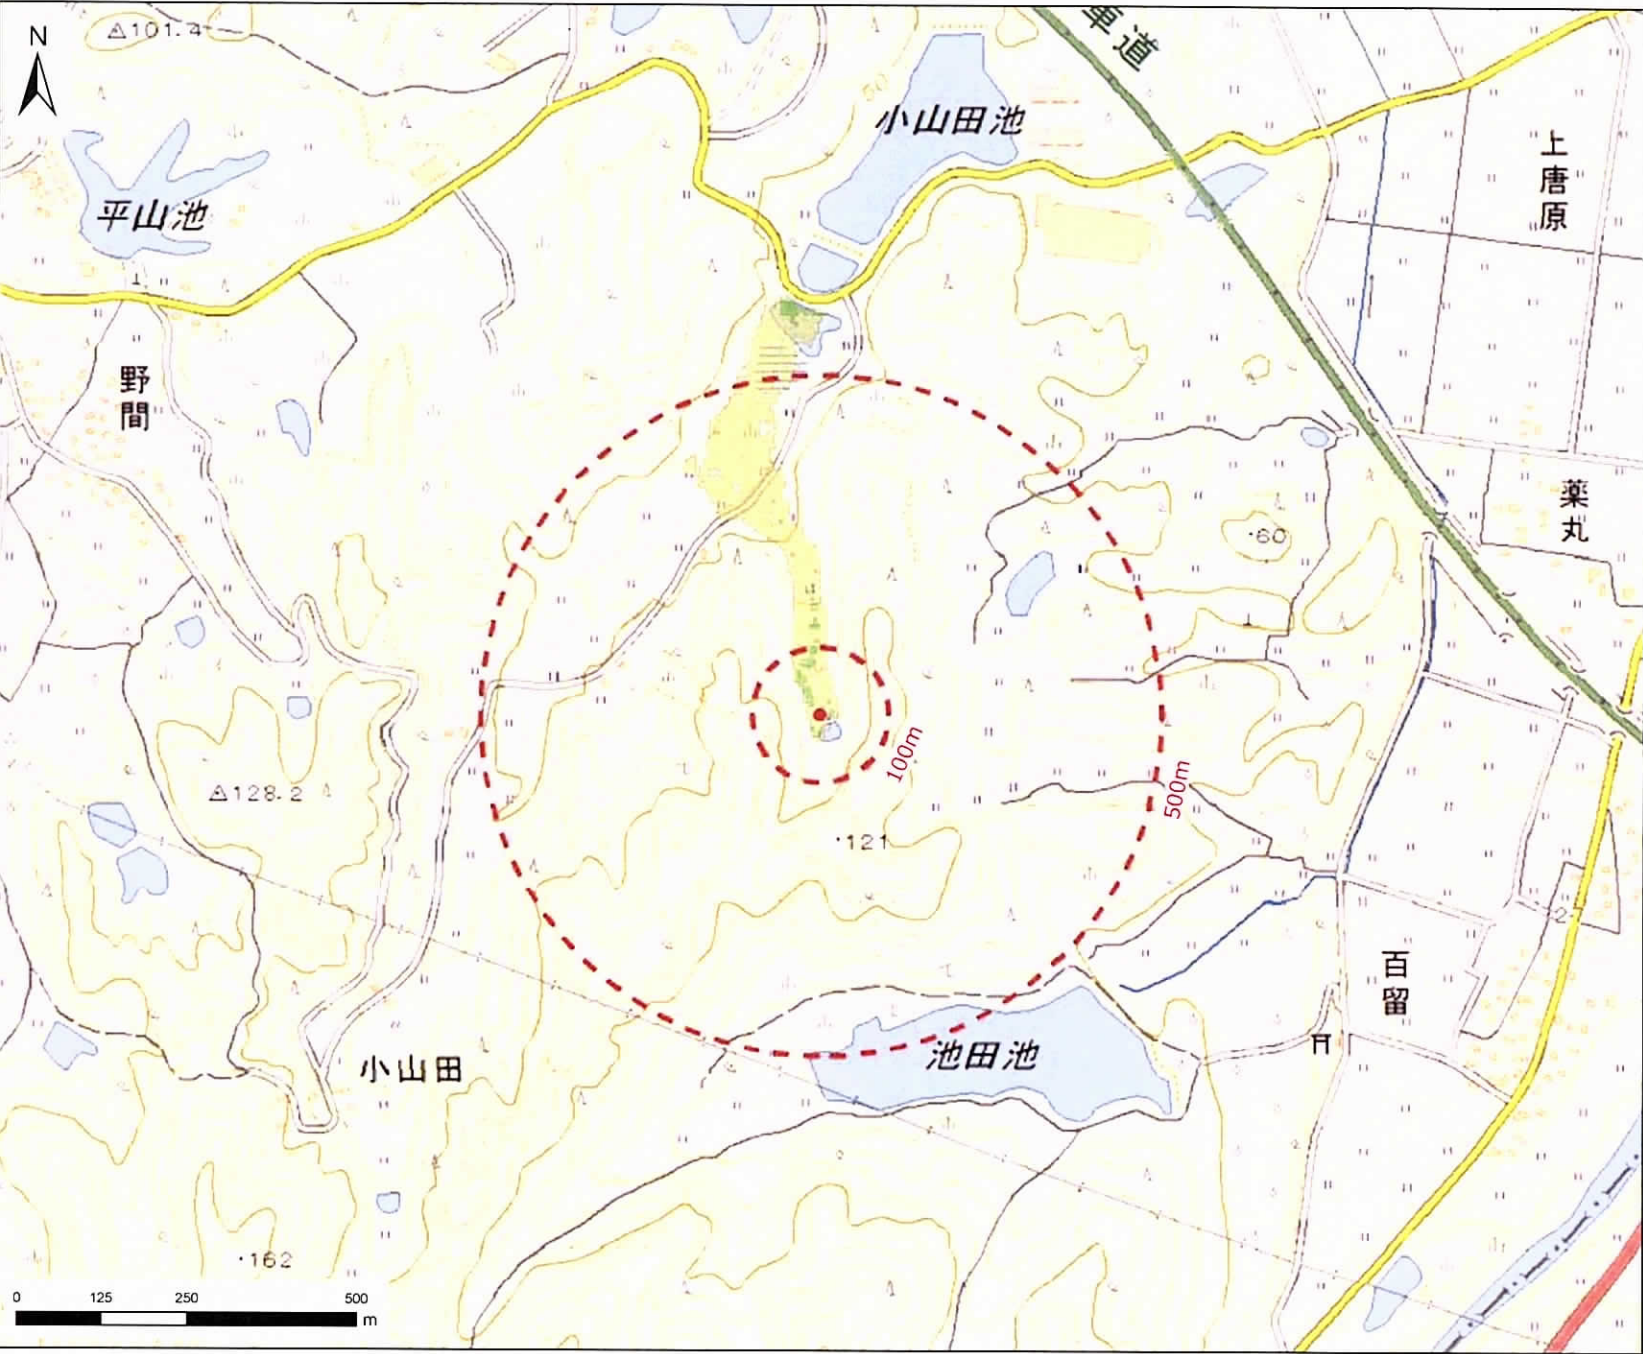

上毛町

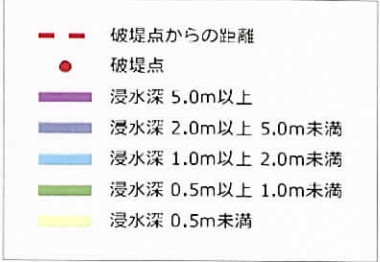

- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 上毛町 C4(7)

堤 高	5.00 m
総 貯 水 量	1,700 m ³
解 析 時 間	60 分

平成30年度作成

「この地図は、国土院院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情複、第799号）」


平成29年度 ため池氾濫解析

柄ヶ迫池(築上郡上毛町)





「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。(承認番号 令元情複、第799号)」

ため池 浸水想定区域図（鴨ヶ迫西池）

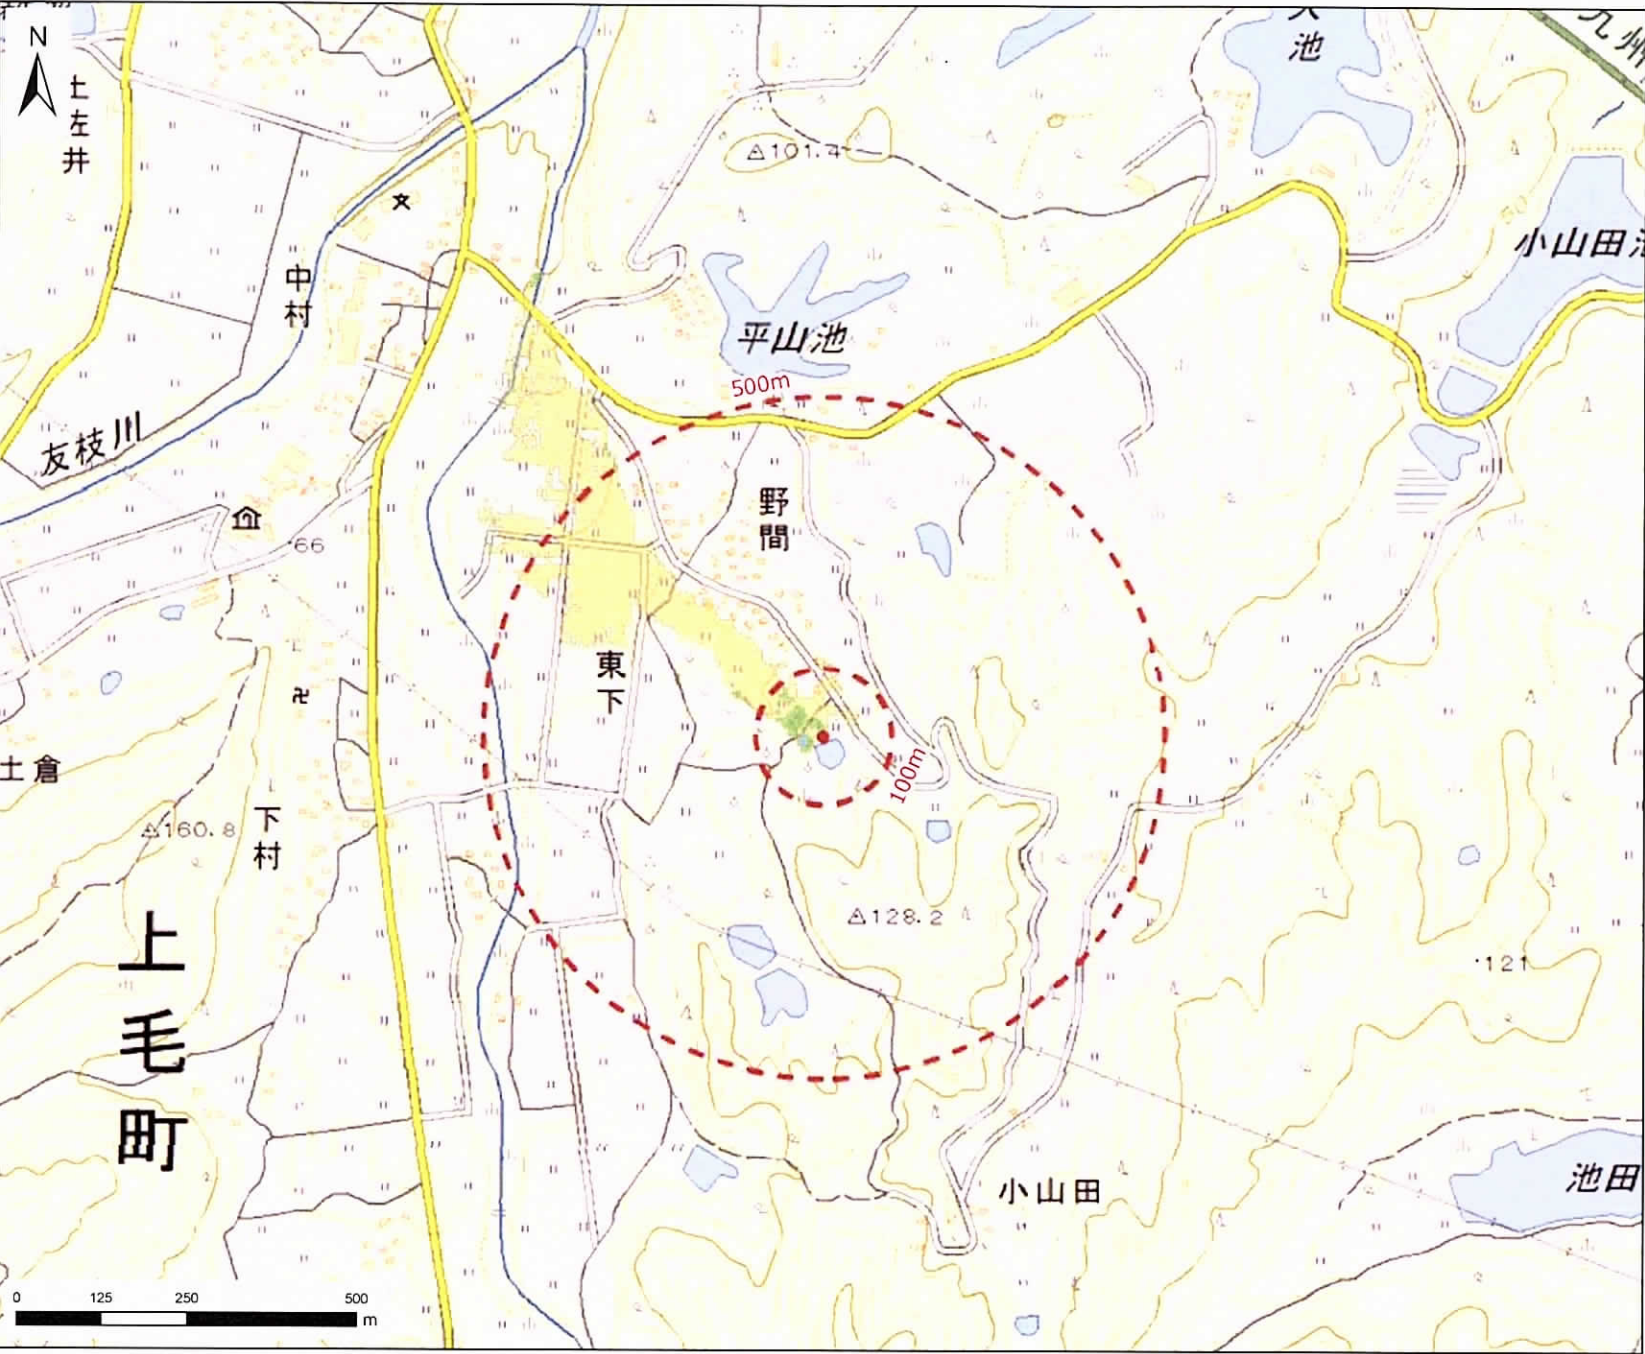

上毛町

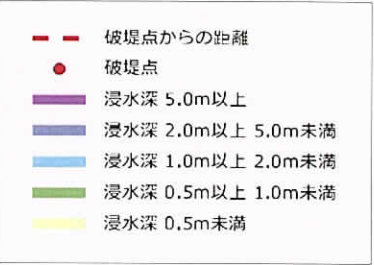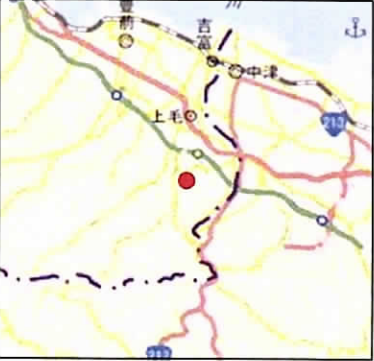

- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 上毛町 C3(17)

堤 高	4.50 m
総 貯 水 量	3,000 m ³
解 析 時 間	60 分

平成30年度作成

平成29年度 ため池氾濫解析

鴨ヶ迫東池(築上郡上毛町)



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。(承認番号 令元情複、第799号)」

平成29年度 ため池氾濫解析



峯の上池(築上郡上毛町)



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。(承認番号 令元情複、第799号)」

ため池 浸水想定区域図（峯池）

上毛町

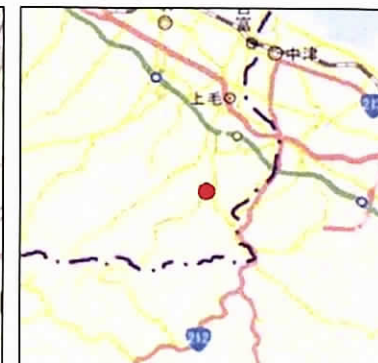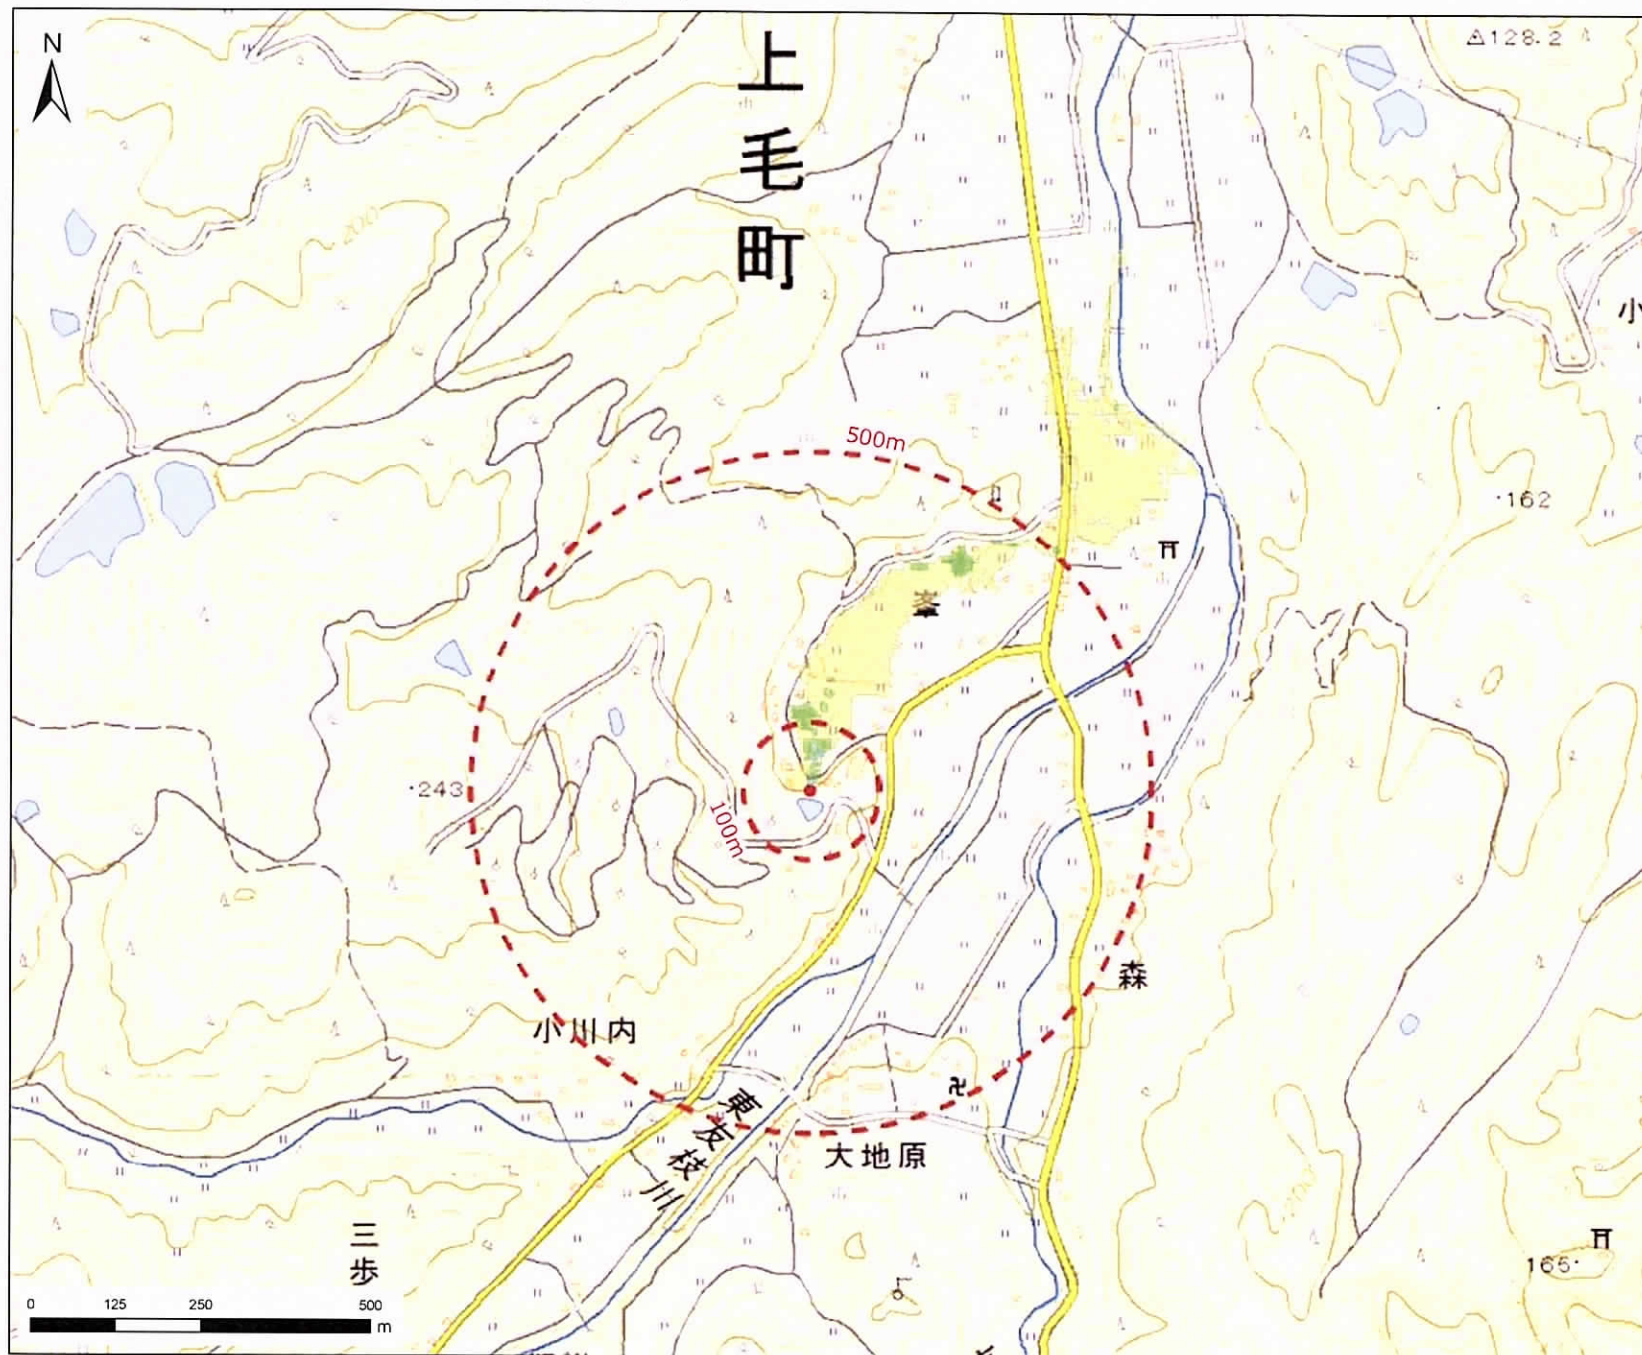

- 破堤点からの距離
- 破堤点
- 浸水深 5.0m以上
- 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
- 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
- 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
- 浸水深 0.5m未満

- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 上毛町 D3(10)

堤 高	6.10 m
総貯水量	2,600 m ³
解析時間	60 分

平成30年度作成


平成29年度 ため池氾濫解析

徳歴の下池(築上郡上毛町)



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。(承認番号 令元情複、第799号)」

ため池 浸水想定区域図（合暦池）

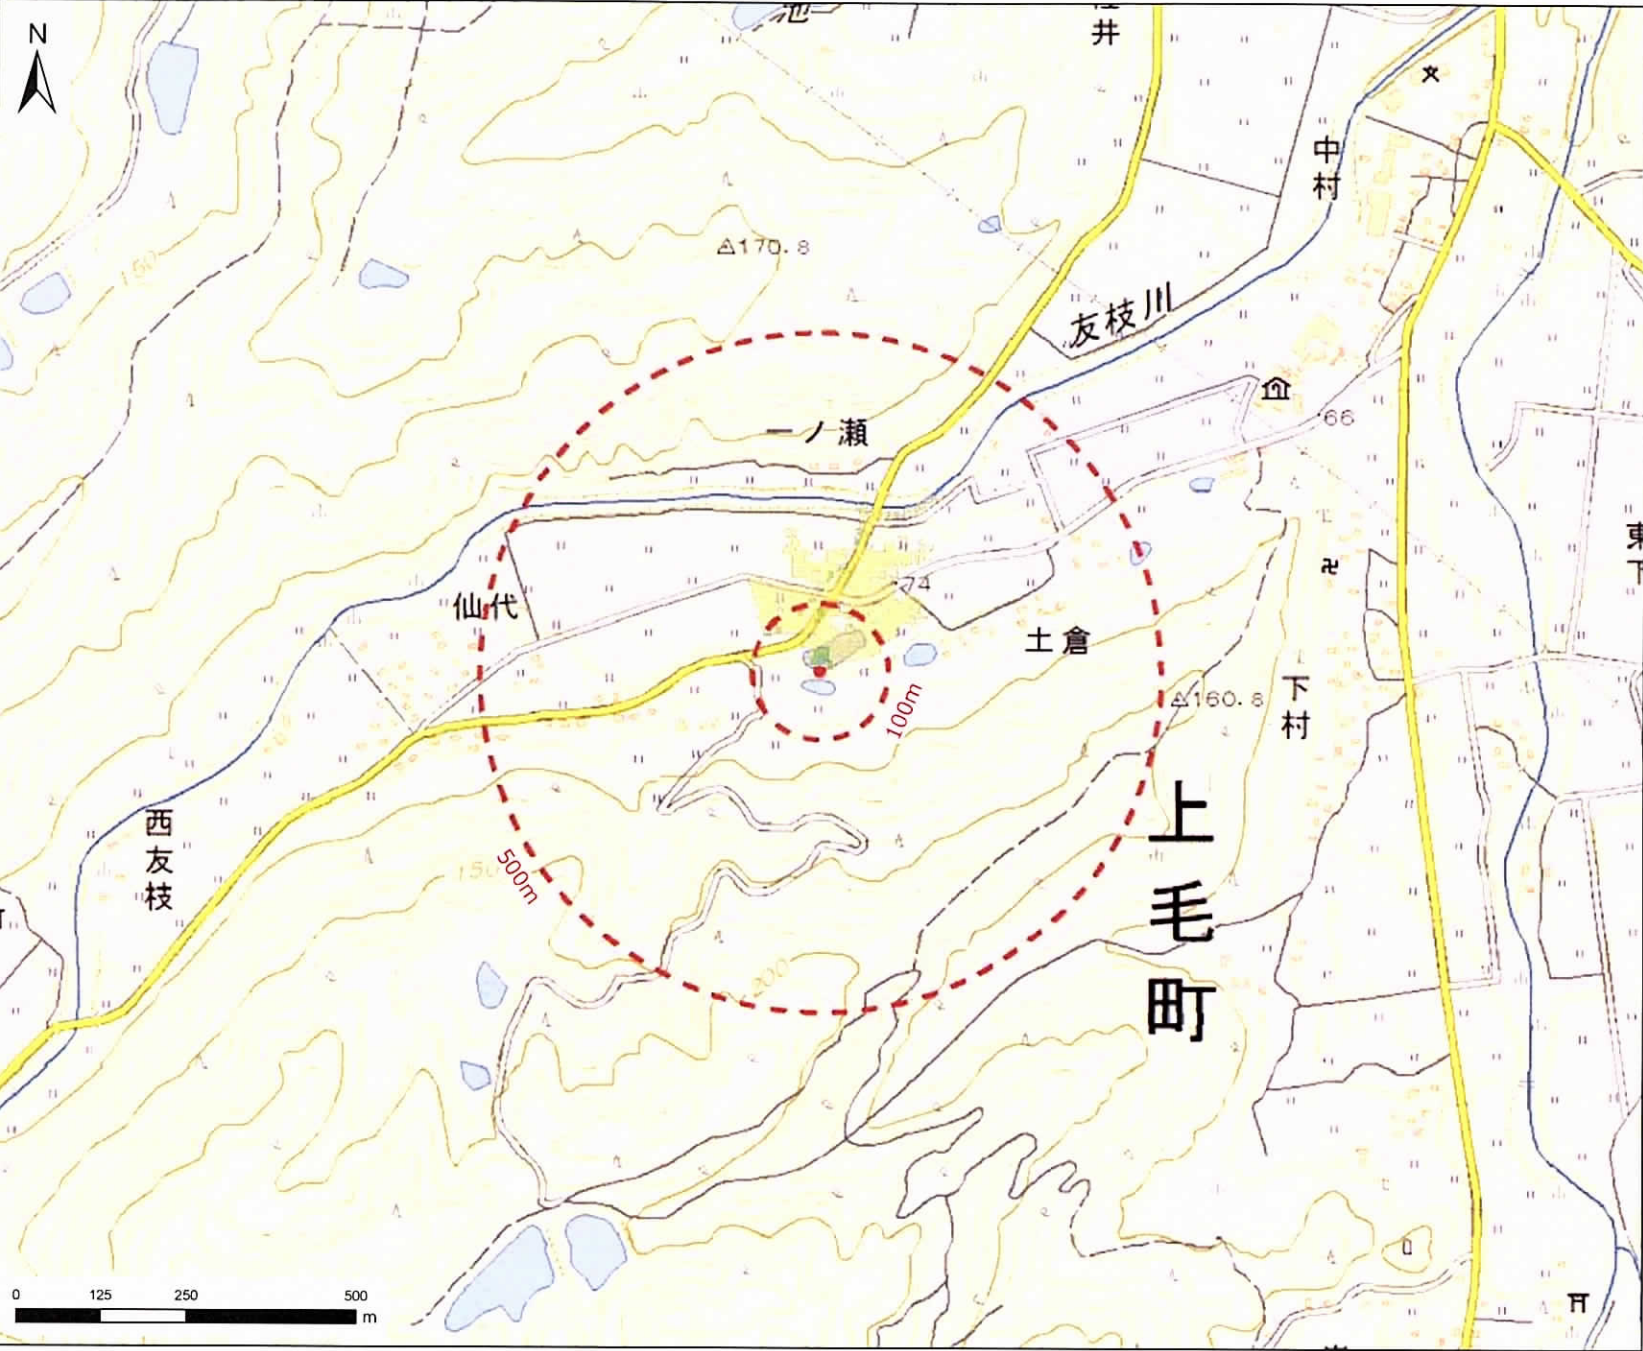

上毛町



- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 上毛町 C3(18)	
堤 高	3.50 m
総 貯 水 量	1,200 m ³
解 析 時 間	60 分

平成30年度作成

平成29年度 ため池氾濫解析


土倉池(築上郡上毛町)



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。(承認番号 令元情複、第799号)」

平成29年度 ため池氾濫解析

道祖池(築上郡上毛町)

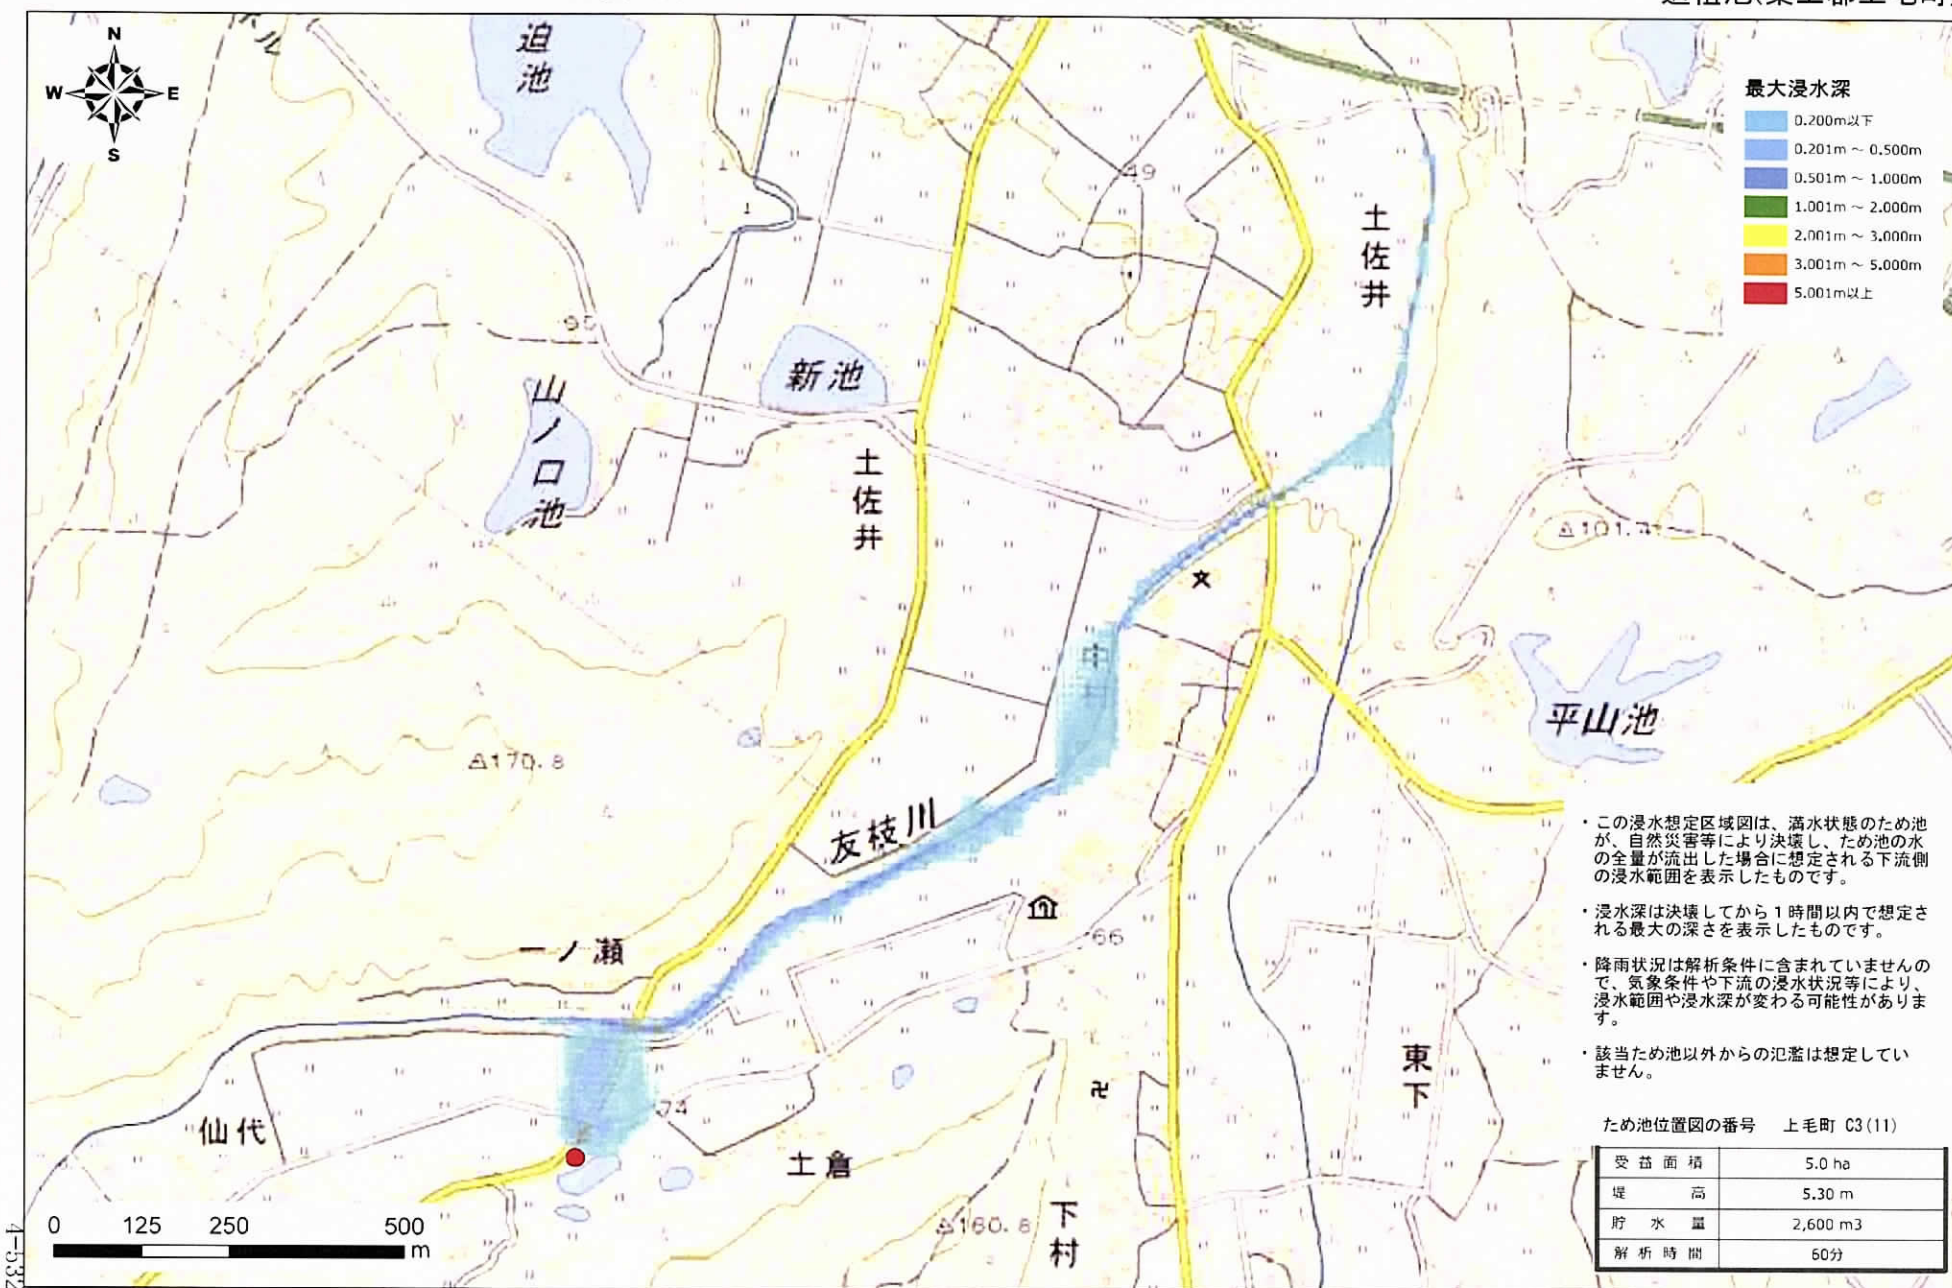

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。(承認番号 令元情複、第799号)」

平成29年度 ため池氾濫解析

道言西池(築上郡上毛町)



「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。(承認番号 令元情複、第799号)」